


DETALHES DO BANHEIRO
ESC - 1/50

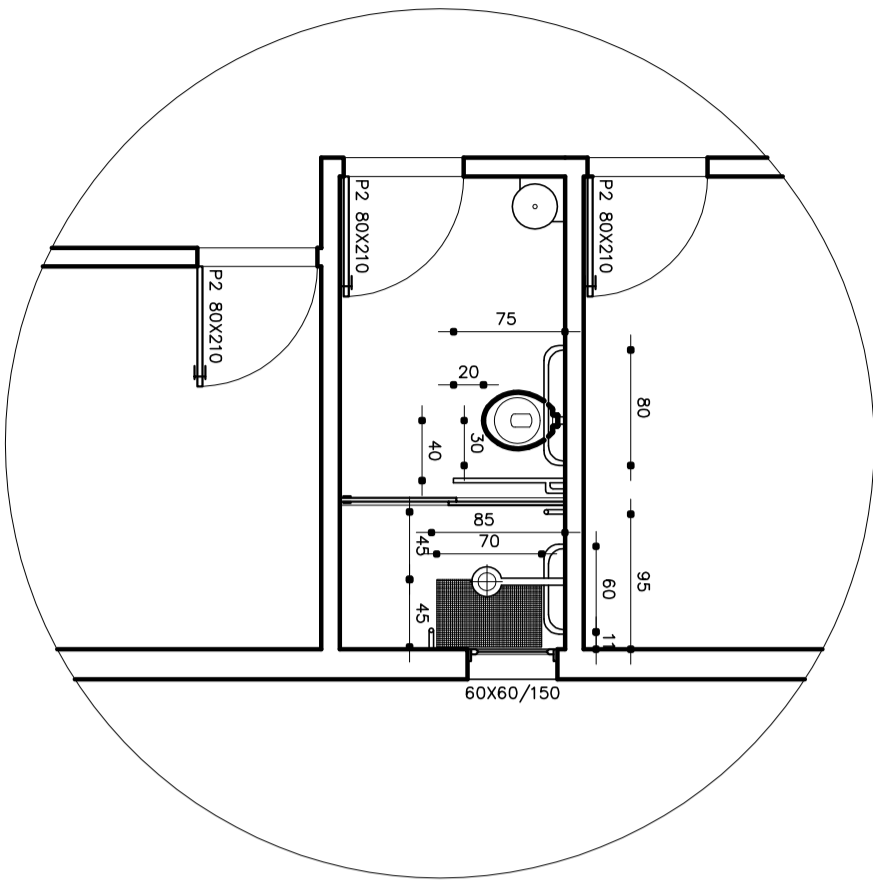


Observações


- 1 - Os boxes devem ser produzidos de banco atelizado ou amovível, com cantos arredondados e superfície antideslizante impermeável, ter profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,48 m no pé 1,40 m no pé 1,40 m. O banco e os dispositivos de apoio devem ser produzidos em aço inoxidável, com altura de 0,75 m do piso acabado a comprimento 0,70 m, com as dimensões indicadas na planta.
- 2 - As bancas, paredes, demais paredes e tubulações devem ter altura de 0,75 m do piso acabado a comprimento 0,70 m, com as dimensões indicadas na planta.
- 3 - As bancas horizontais deverão seguir os níveis da parede e ter altura mínima de 0,75 m do piso acabado.

Detalhe do Muro de Tela


57 Faces

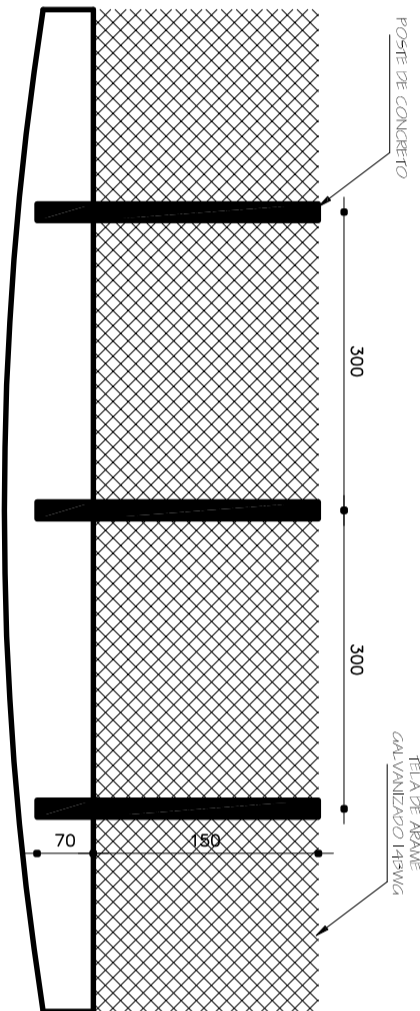


LOCALIZAÇÃO E COBERTURA
ESCALA: 1/100

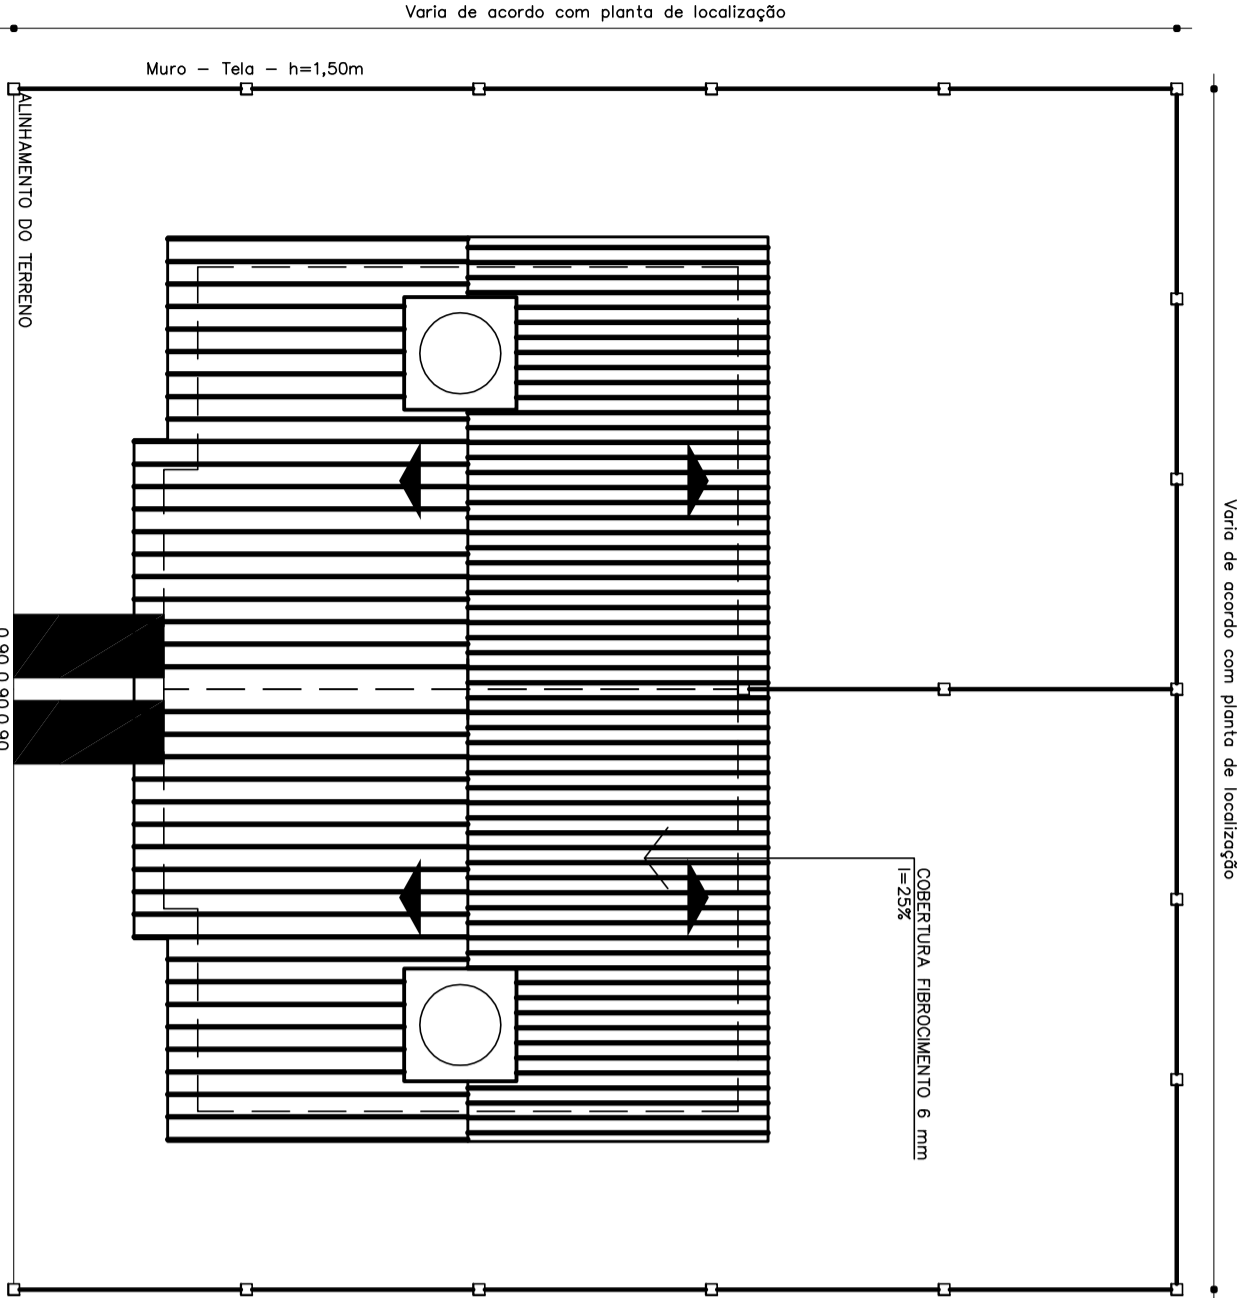


CORTE A A
ESCALA: 1/50

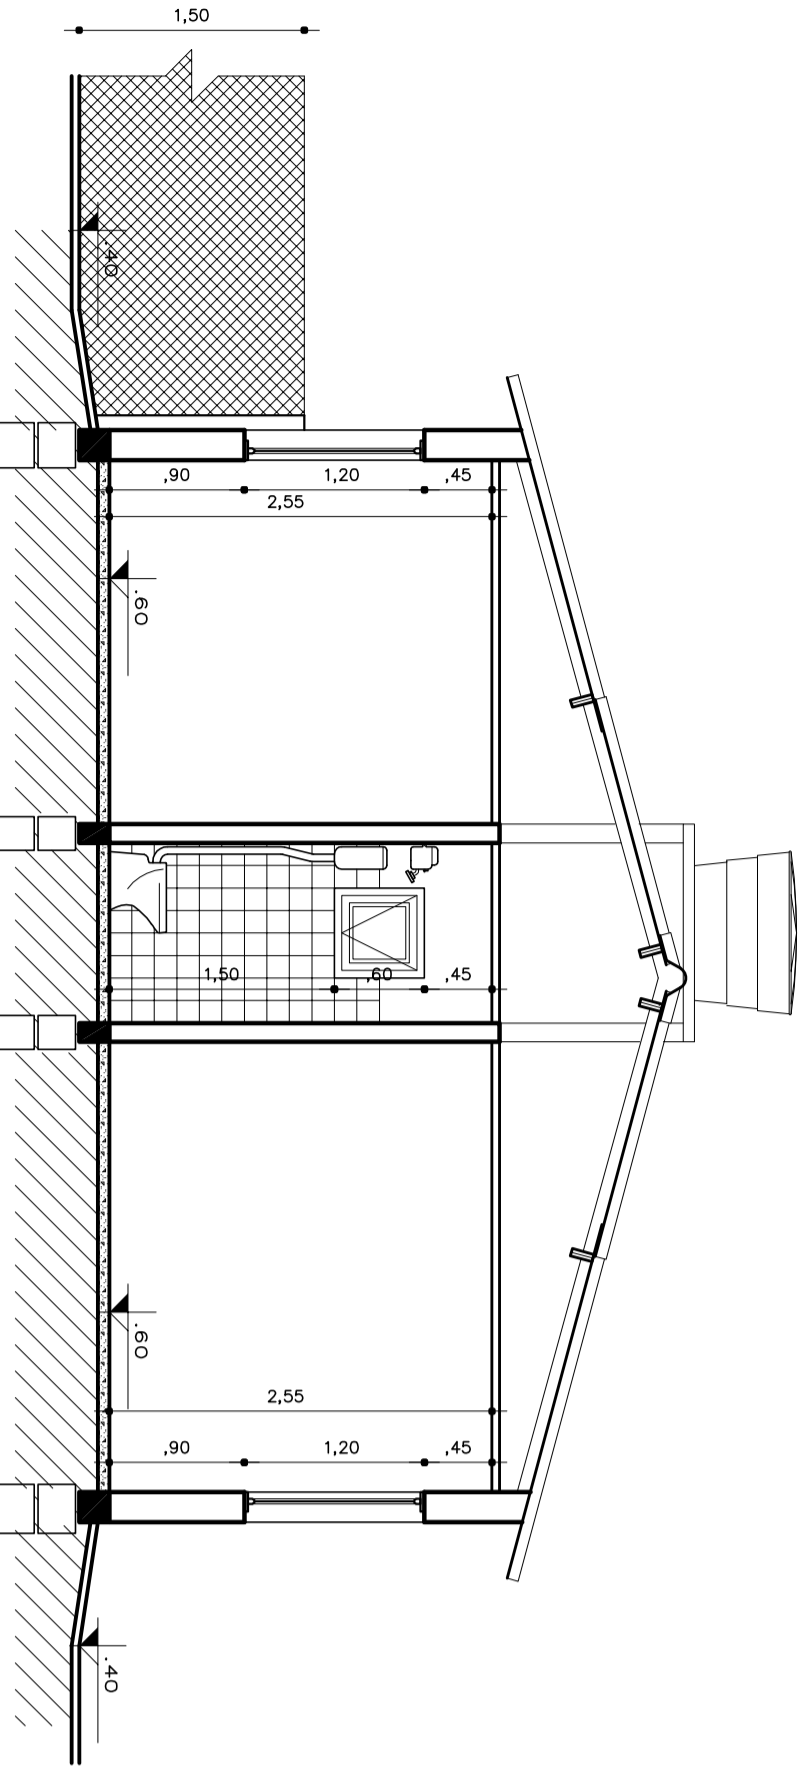


CORTE B B
ESCALA: 1/50

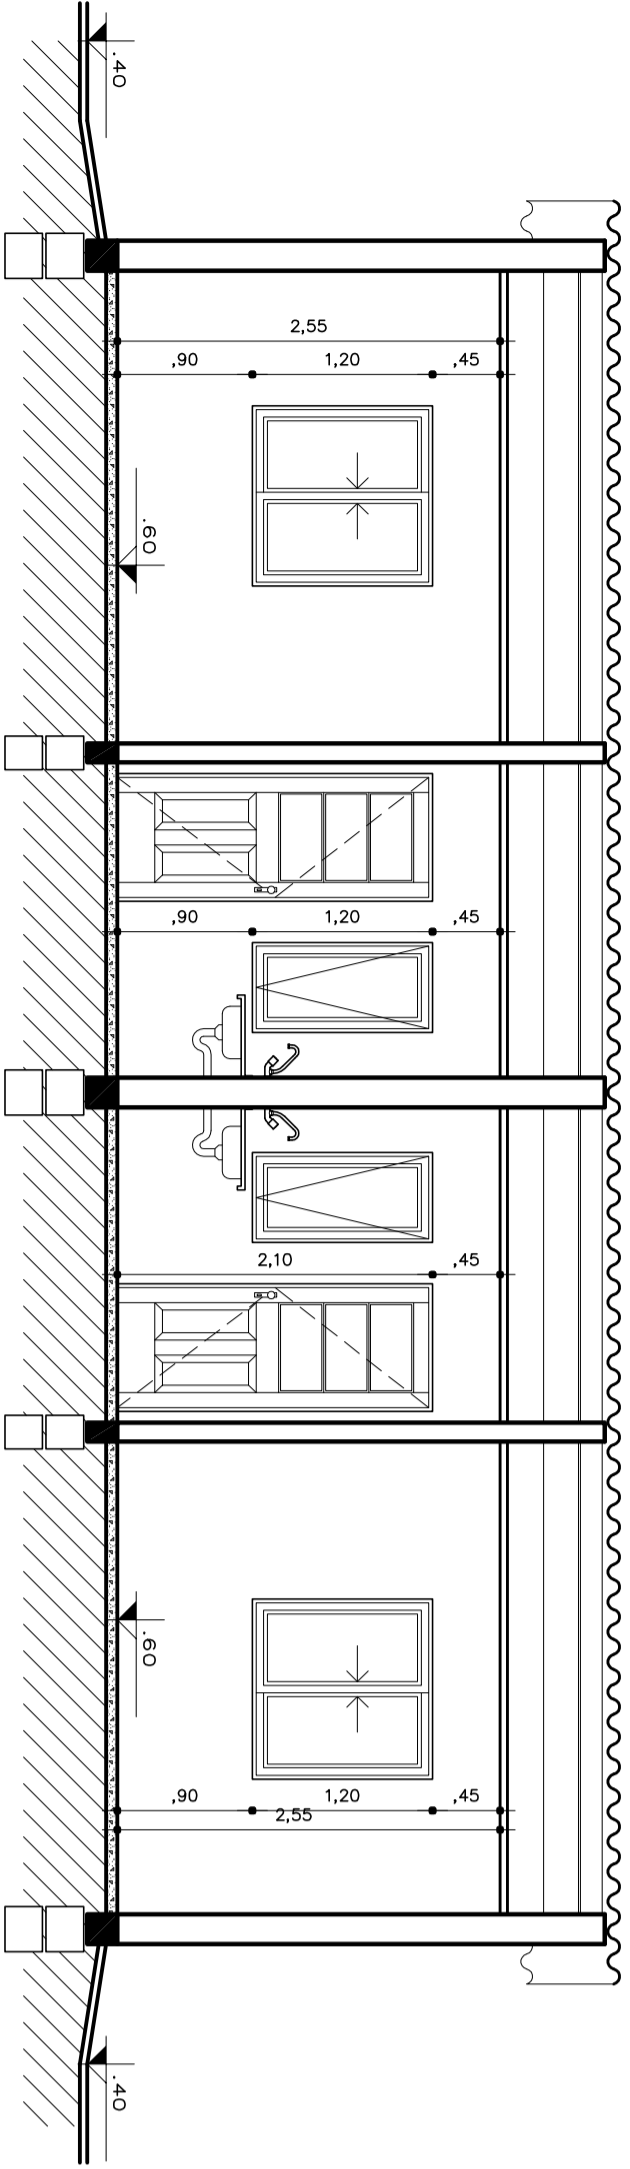

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/50

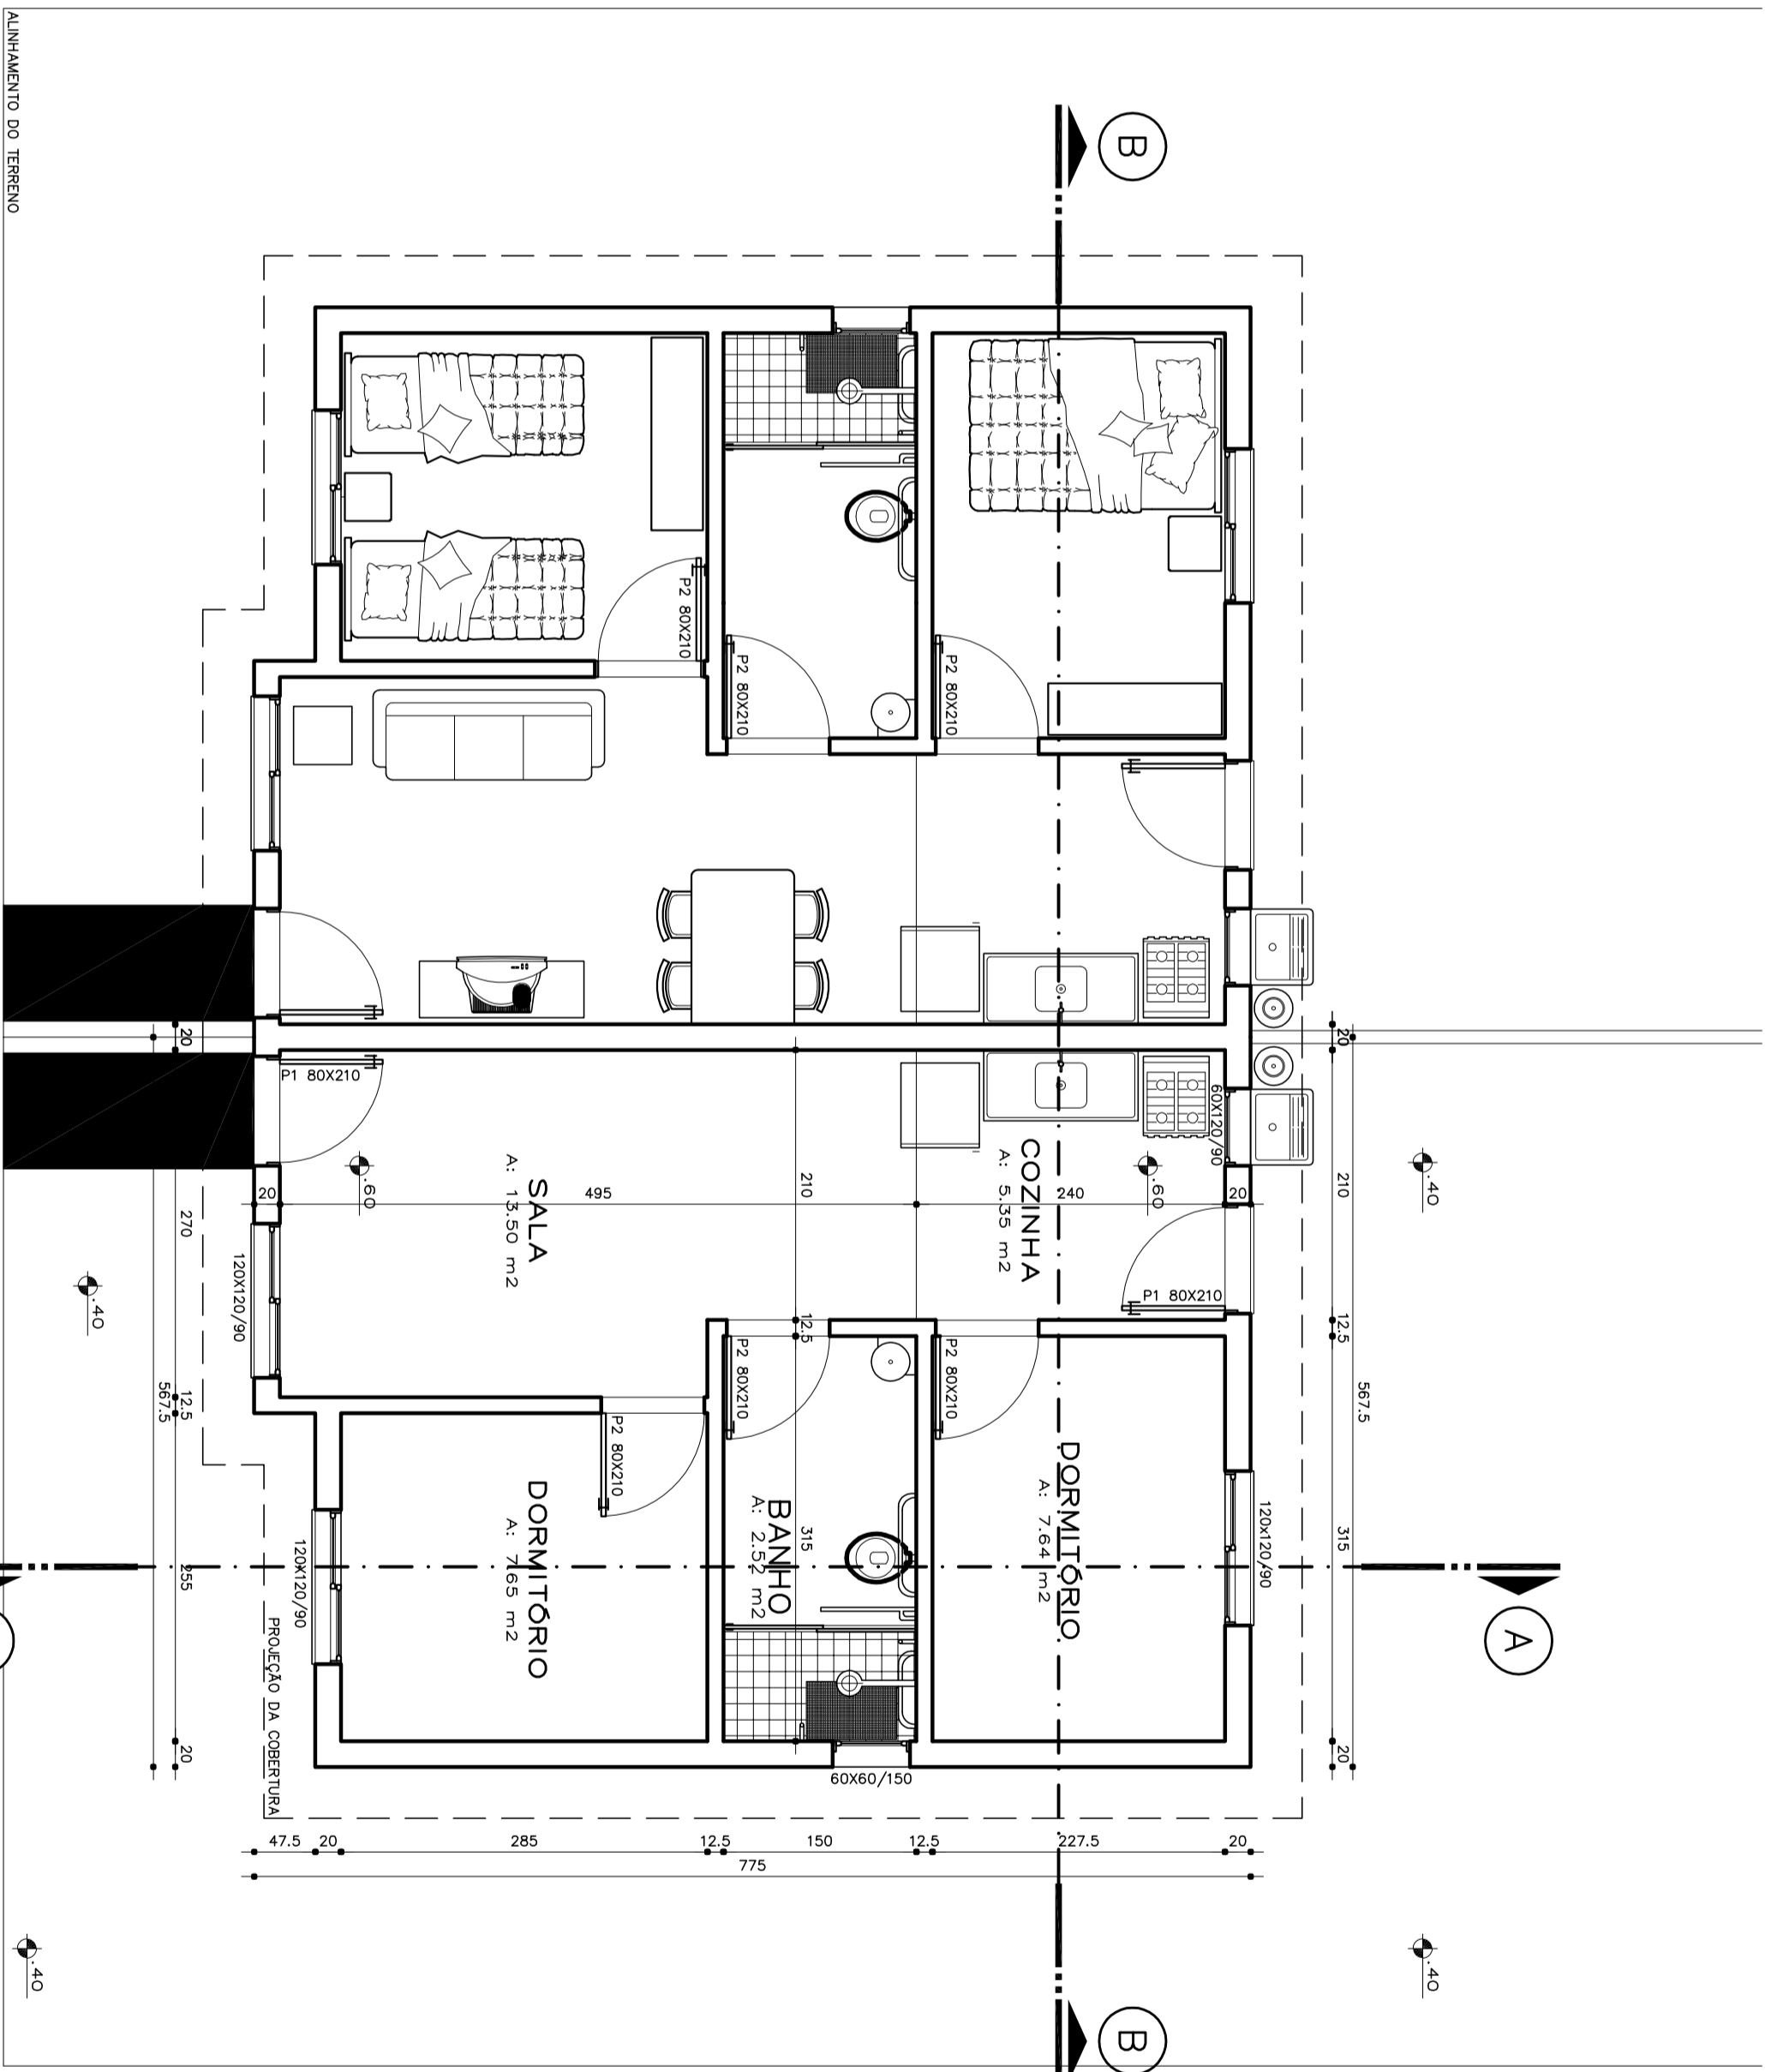

FACHADA
ESCALA: 1/50

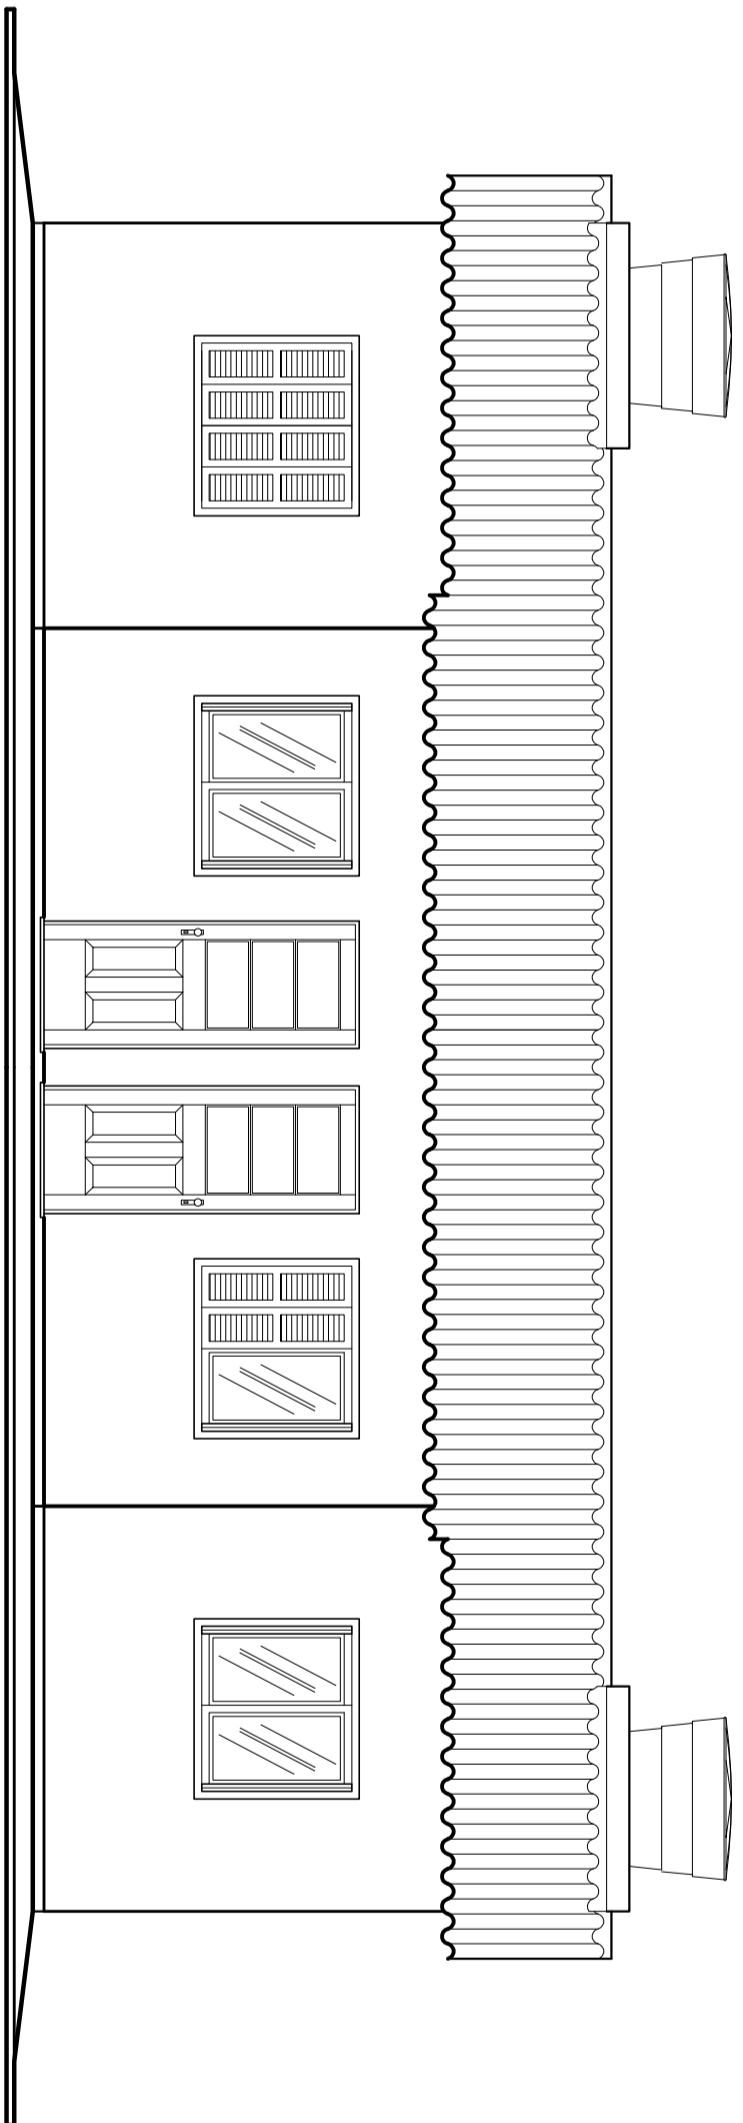


PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

secretaria municipal de coordenação e planejamento

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA

PROJETO ARQUITETÔNICO
RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES
TÉRREAS GEMINADAS



Próx.: 04

Data: SET. 2008

Indicada

Escala:

Desenho: Daniel Cardoso

Arquiteto e Supervisores: CBR/ARQ/113433