


- Joelho 90° PVC
- Joelho 45° PVC
- Tê normal PVC
- Registro de Gaveta (Soldável)
- Registro de Pressão (Soldável)
- Bucha de redução PVC
- Caixa Sifonada com 3 saídas
- Tubo PVC Esgoto
- Tubo PVC Soldável - Água Fria
- Tubo PVC Soldável - Água Fria, ALIMENTAÇÃO GERAL

SMCP - Prefeitura Municipal do Rio Grande			
Conjunto Residencial Sta Tereza		Desenho:	Paulo César
Projeto Hidrossanitário		Escala:	s/esc
		Data:	Março 2009
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO Paulo César Ferranti Pires Engenheiro Civil - CREA/RS - 139.940		Prancha :	
Isométrico			02

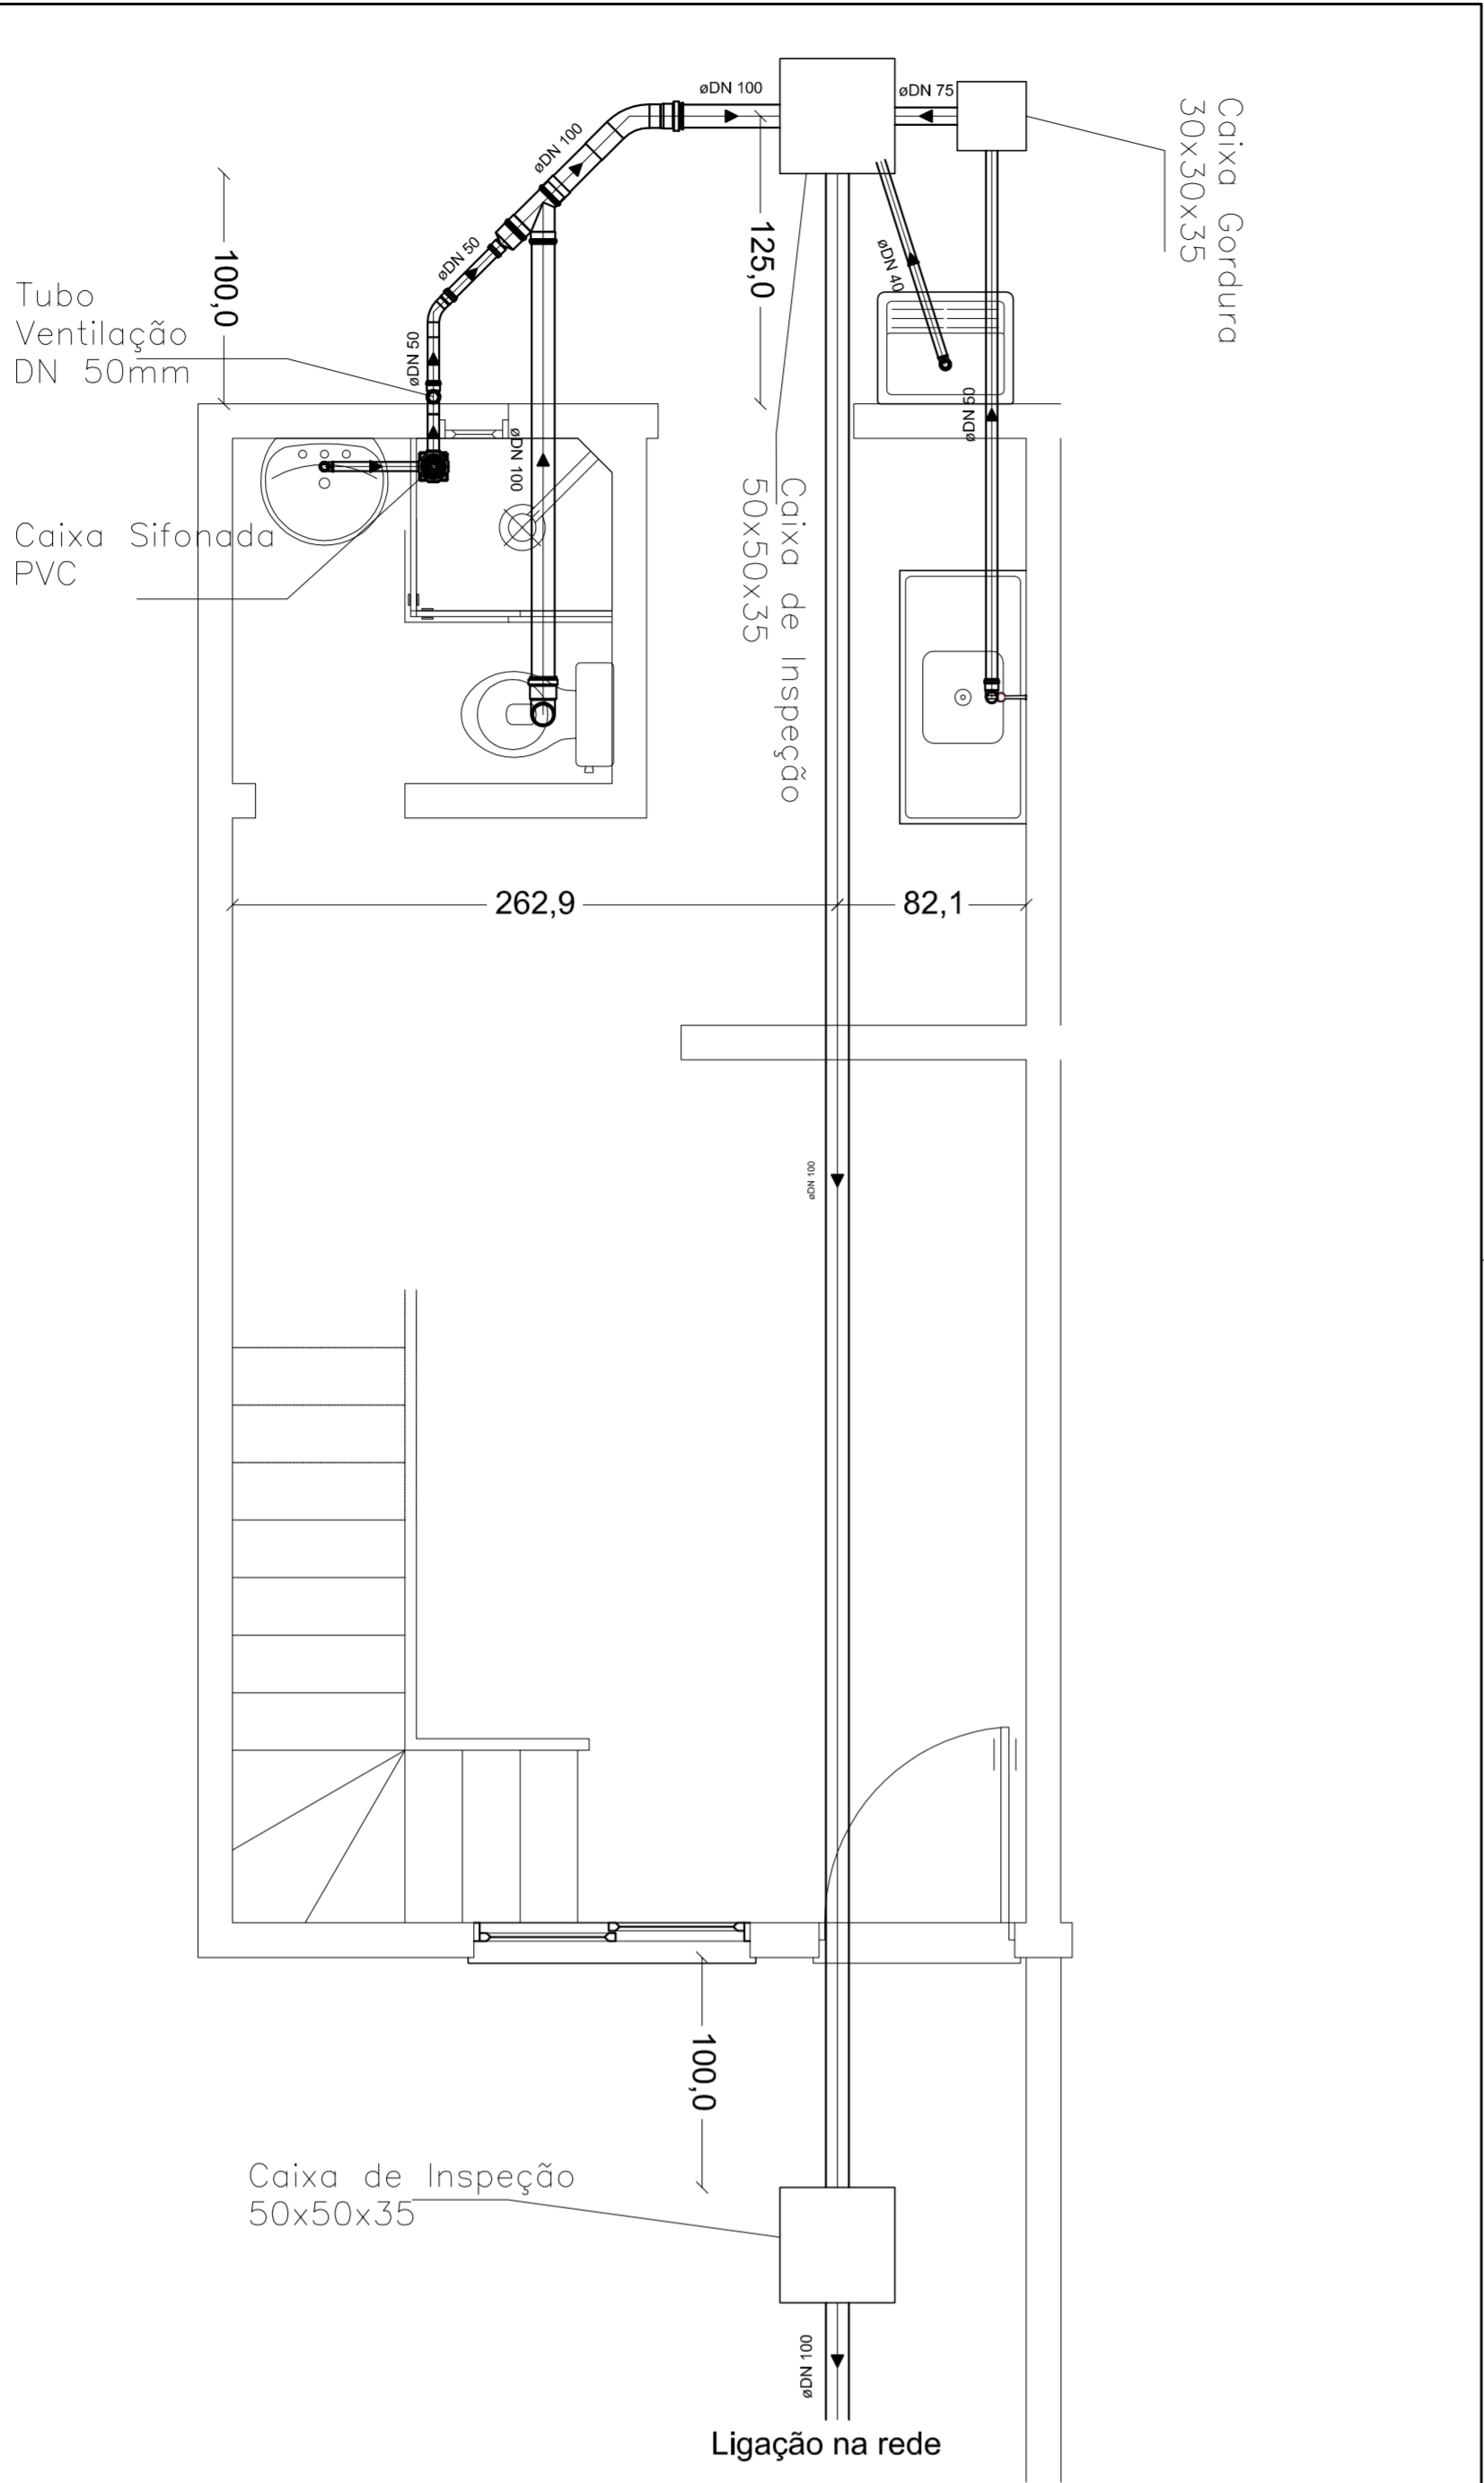

- Joelho 90° PVC
- Joelho 45° PVC
- Tê normal PVC
- Registro de Gaveta (Soldável)
- Registro de Pressão (soldável)
- Bucha de redução PVC
- Caixa Sifonada com 3 saídas
- Tubo PVC Esgoto
- Tubo PVC Soldável - Água Fria
- Tubo PVC Soldável - Água Fria, ALIMENTAÇÃO GERAL

SMCP - Prefeitura Municipal do Rio Grande			
Conjunto Residencial Sta Tereza		Desenho:	Paulo César
Projeto Hidrossanitário		Escala:	s/esc
		Data:	Março 2009
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO Paulo César Ferranti Pires Engenheiro Civil - CREA/RS - 139.940		Prancha :	
Ligações Esgoto			01