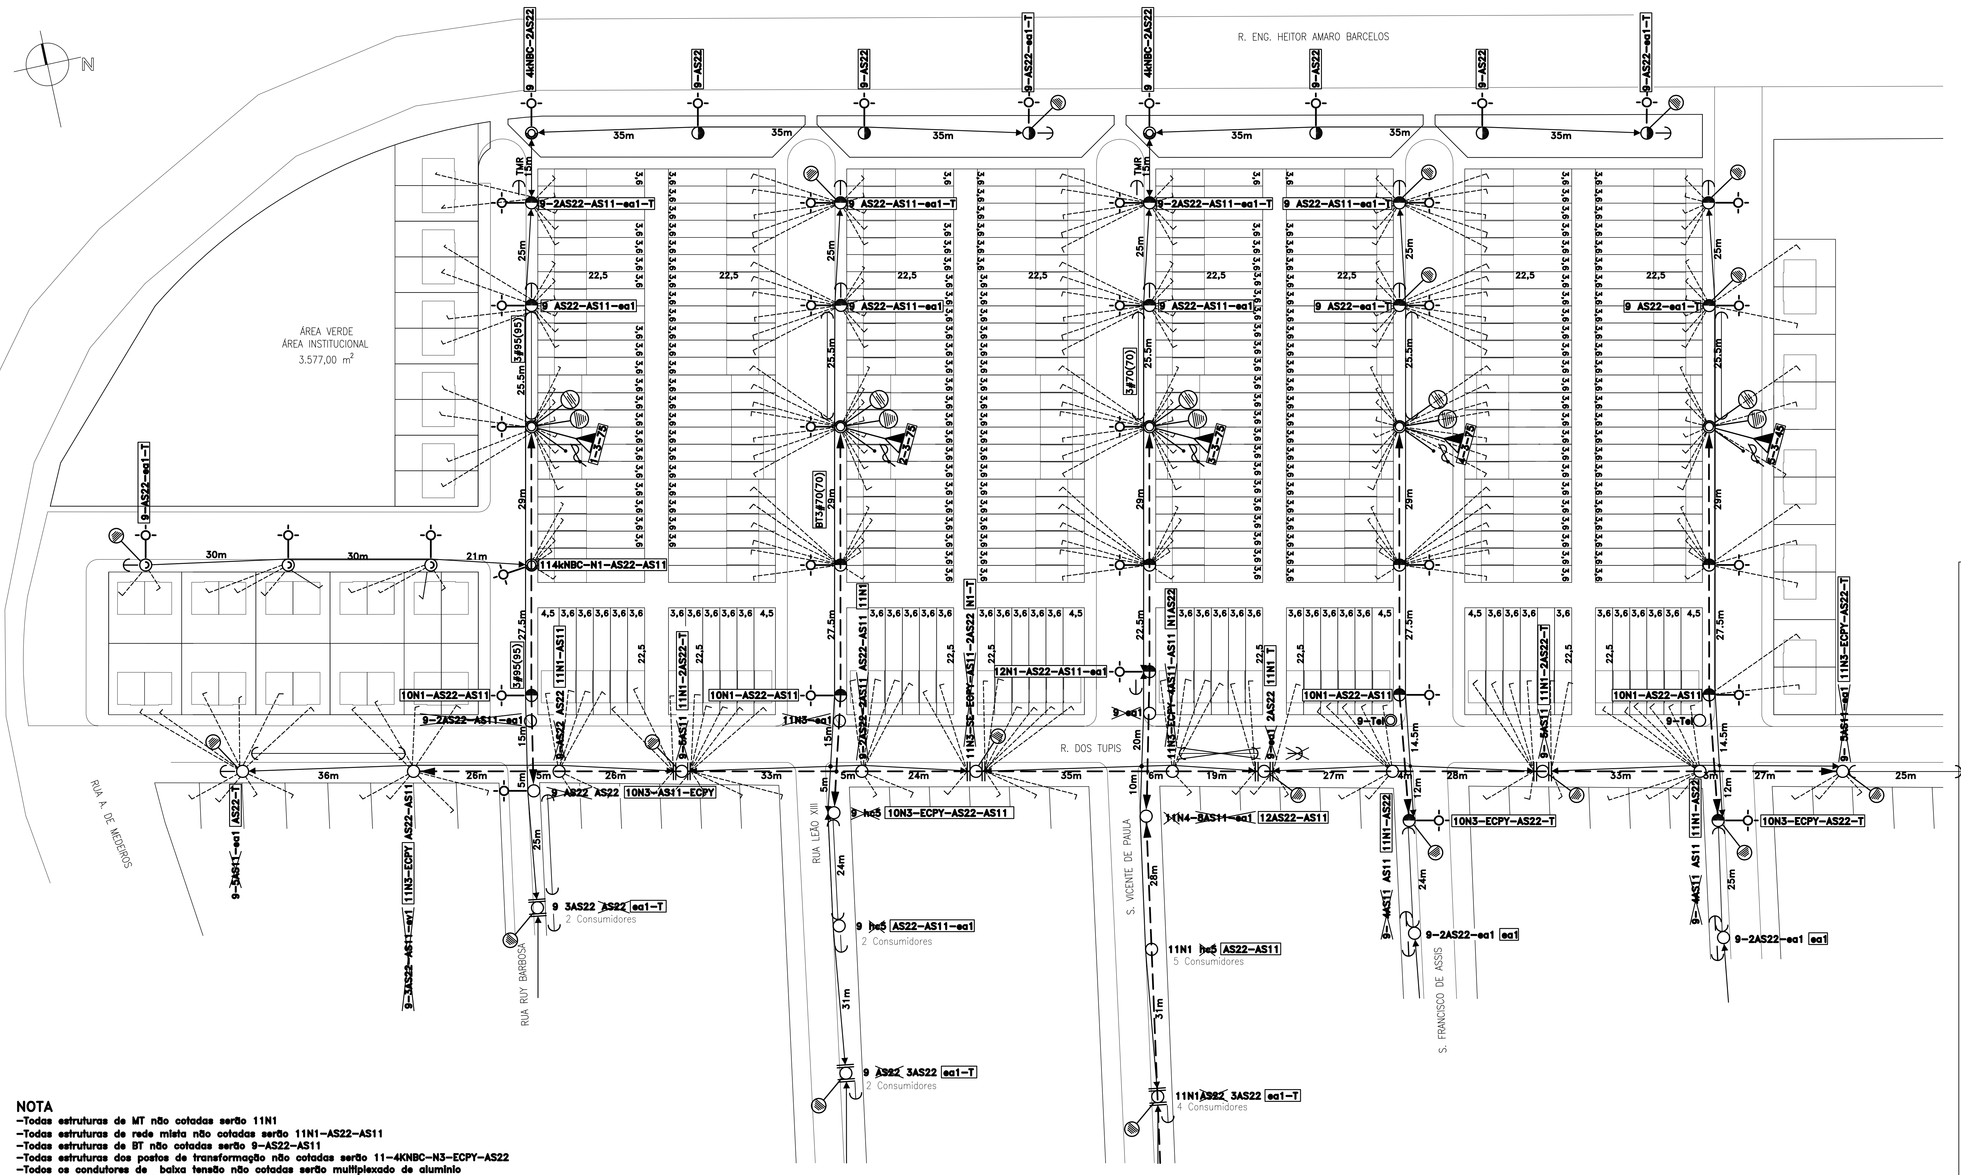


## NOTA

- Todas estruturas de MT não cotadas serão 11N1
- Todas estruturas de rede mista não cotadas serão 11N1-AS22-AS11
- Todas estruturas de BT não cotadas serão 9-AS22-AS11
- Todas estruturas dos postos de transformação não cotadas serão 11-4KNBC-N3-ECPY-AS22
- Todos os condutores de baixa tensão não cotadas serão multiplexado de aluminio 3#50(50) isolamento XLPE,0,6-1,0kV com neutro isolado .
- Todos os condutores de media tensão não cotadas serão de cobre 3#2cc
- Todos os materiais deverão constar na lista de fabricantes cadastrados na CEEE para o tipo de instalação, próprios para orla marítima.
- Todos os materiais em mau estado de conservação existentes serão substituidos

| MODIFICAÇÃO Nº | ALTERAÇÃO EFETUADA | RESPONS. | DATA |
|---|---|---|---|
| | | | |

# PROJETO DE INST. ELETRICA

Vice Almirante Abreu, 489 fone 32315296 e 99458164 RIO GRANDE

| | | |
|---|---|---|
| ESCALA | 1:500 | PROPRIETARIO: PMRG-LOTEAMENTO SANTA TEREZA |
| DESENHO | LCMR | RESP.TECNICO: LUIZ CARLOS MUNHOZ RODRIGUES-CREA 46337-D |
| DATA | 10/08 | ENDERECO: LOTEAMENTO SANTA TEREZA |
| | | MINICIPIO: RIO GRANDE |
| PRANCHA | 01/01 | DISCRIMINACAO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO |