



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

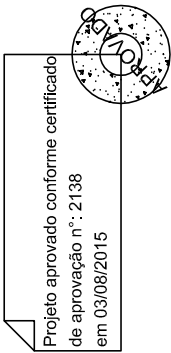

DETALHES ABRIGO DE GÁS

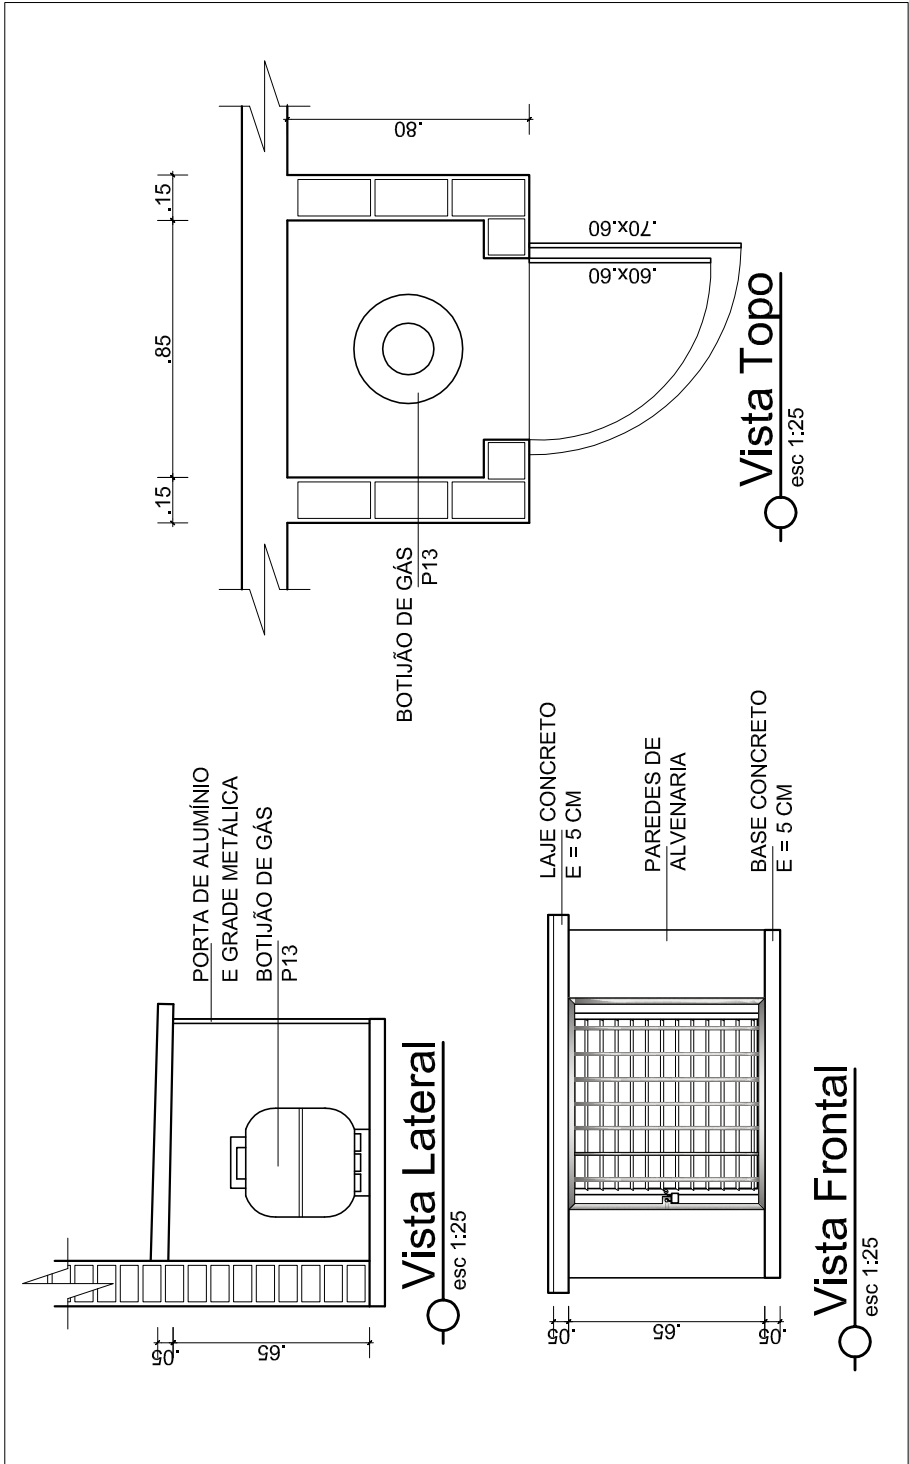

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº1 (23 224 mm)	AP 10 L	2-A
Nº2 (23 224 mm)	PQS-BC 4 KG	20-B-C

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Diretoria e Secretaria	15,18
Alpendre	45,05
Despensa	3,15
Cozinha	4,56
San. Masc.	6,60
San. Fem.	5,80
Refeitório	29,92
Sala de Aula 01	26,41
Sala de Aula 02	26,41

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13 (2521726 mm)		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14 (252525 mm)		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser ativada acima da porta
16 (252525 mm)		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga no interior das escadas
17 (2521726 mm)		Placa de indicação da saída de emergência final
1 (0252 mm)		Placa de indicação de "proibido fumar"
23 (252224 mm)		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
2 (0202 mm)		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
6 (0272 mm)		Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de incêndio de Água
	Barra antipânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre (aparente e enterrada)



e-mail: contato@dnms.com.br

PROJETO EXECUTIVO

Planta Baixa Pav. Único e Abrigo de Gás

EMEF Alba Anselmo Olinto

Albardão, S/nº, Zona Rural - Rio Grande/RS

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREARS 187.335

Colaboração:
Técnica em Edificações
Fernanda de Almeida Almeida

Prédio Existente:
Área: 175,89 m²

Data: 13/08/2015

Arquivo digital: Servidor\Clientes\2015\003\006_Projeto Executivo\01_EMEF Alba Olinto

Detalhe 01
sem escala

