
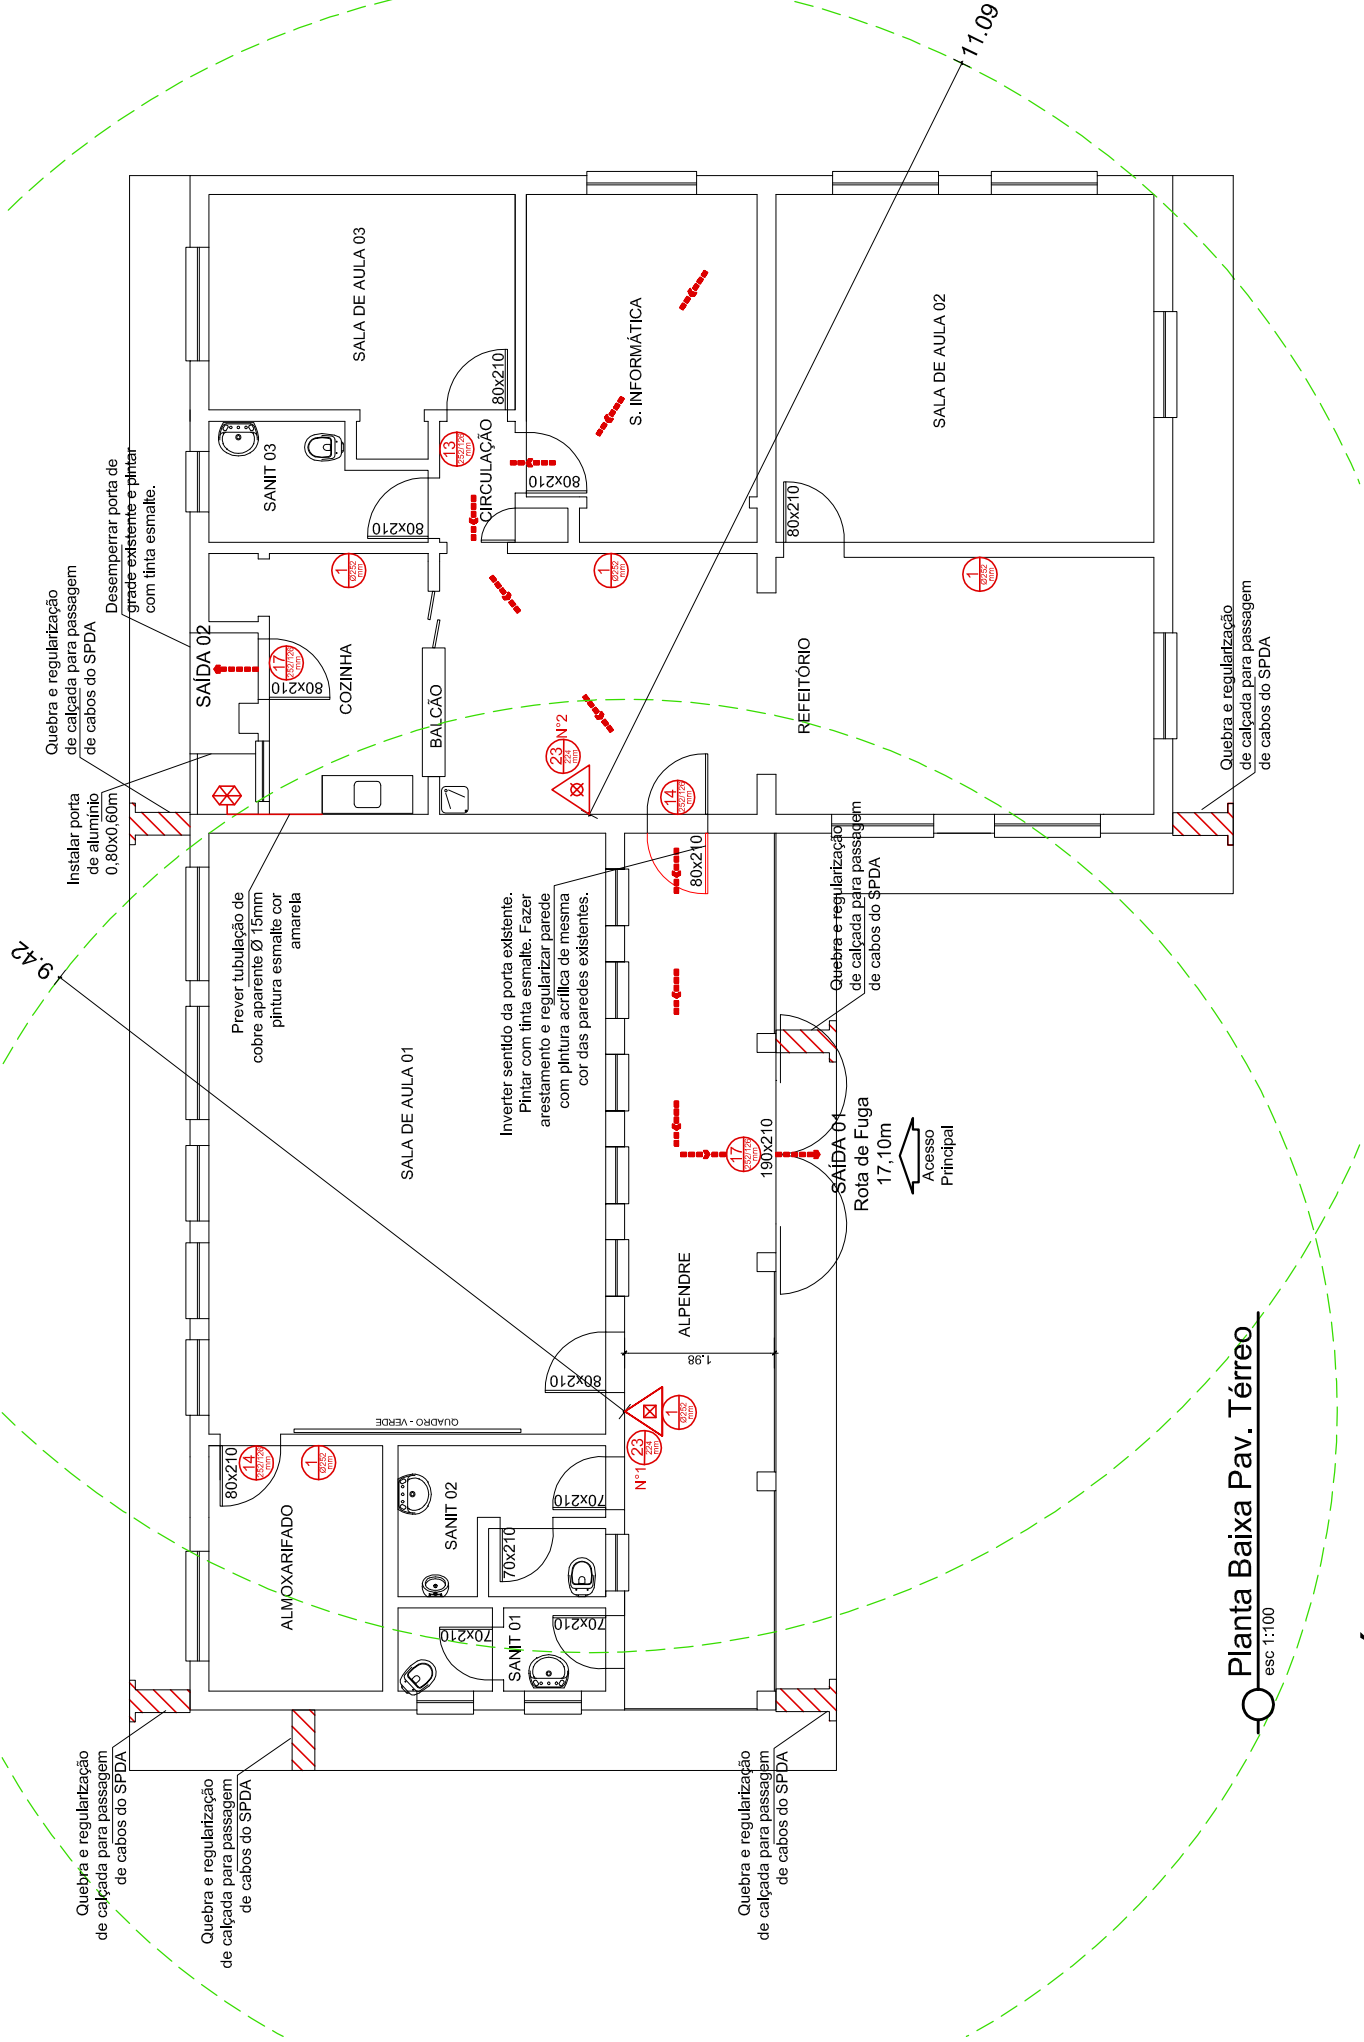


DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

|  |
|--|
| Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013<br>Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015. |
| Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014  |
| Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015   |
| Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015  |
| Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015  |
| Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015  |
| Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015   |

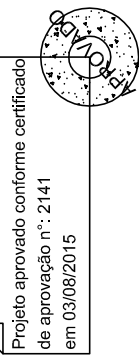


Planta Baixa Pav. Térreo  
esc: 1:100

QUADRO DE ÁREAS

| AMBIENTE            | ÁREA(m²) |
|---------------------|----------|
| Almoxarifado        | 7,48     |
| Sanit 01            | 3,03     |
| Sanit 02            | 5,50     |
| Sala de Aula 01     | 41,74    |
| Alpendre            | 22,93    |
| Cozinha             | 7,95     |
| Refeitório          | 32,13    |
| Sanit 03            | 3,93     |
| Sala de Aula 03     | 12,16    |
| Circulação          | 1,60     |
| Sala de Informática | 13,61    |
| Sala de Aula 02     | 23,00    |

RELAÇÃO DE EXTINTORES

| SÍMBOLO        | TIPO           | CAPAC. EXTINTORA |
|----------------|----------------|------------------|
| Nº 1 23 224 mm | PQS-BC<br>4 KG | 20-B-C           |
| Nº 2 23 224 mm | AP<br>10 L     | 2-A              |

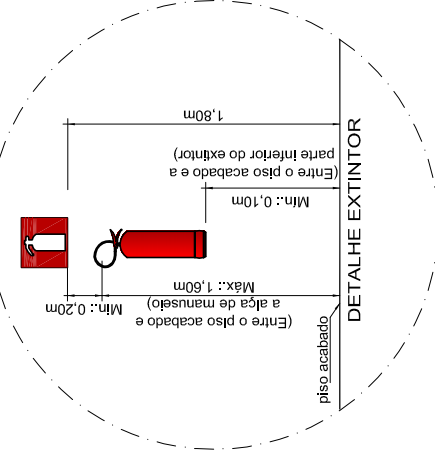

Detalhe 01  
sem escala

CONVENÇÕES PLACAS

| SÍMBOLO       | PLACA        | DESCRIÇÃO   |
|---------------|--------------|---|
| 13 252/126 mm |              | Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência      |
| 14 252/126 mm |              | Placa de indicação de uma saída de emergência a ser atendida acima da porta         |
| 16 252/126 mm |              | Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga no interior das escadas |
| 17 252/126 mm | <b>SAIDA</b> | Placa de indicação da saída de emergência final                                     |
| 1 252/224 mm  |              | Placa de indicação de "proibido fumar"  |
| 23 224 mm     |              | Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio                        |
| 2 252/224 mm  |              | Placa de indicação de "Proibido produzir chama"                                     |
| 6 252/126 mm  |              | Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"                                  |

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO                                      |
|---------|--|
|         | Indicação do percurso da rota de fuga.         |
|         | Indicação da saída final na rota de fuga.      |
|         | Extintor de incêndio Pó Classe ABC.            |
|         | Extintor de incêndio Pó Classe BC.             |
|         | Extintor de incêndio de Água                   |
|         | Barra antipânico                               |
|         | Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo       |
|         | Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada) |



Rua Francisco Marques, 348 - CEP: 96.200.150  
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888  
e-mail: contato@dms.com.br

PROJETO EXECUTIVO  
Planta Baixa Pav. Único

EMEF Aurora Ferreira Cadaval  
Rua Principal Pedro Cecere, nº 1600, Taim - Rio Grande/RS

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas  
Eng. Civil CREA/RS 187.335

Colaboração:  
Técnicas em Edificações  
Fernanda de Almeida Almeida

REVISÃO  
A IN D

DESENHO  
PE

Prédio Existente:

Área: 203,00 m²

Data: 13/08/2015

Arquivo digital:  
Setido/Clientes/2015/03/06\_Projeto Executivo/08\_EMEF Aurora Cadaval