



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

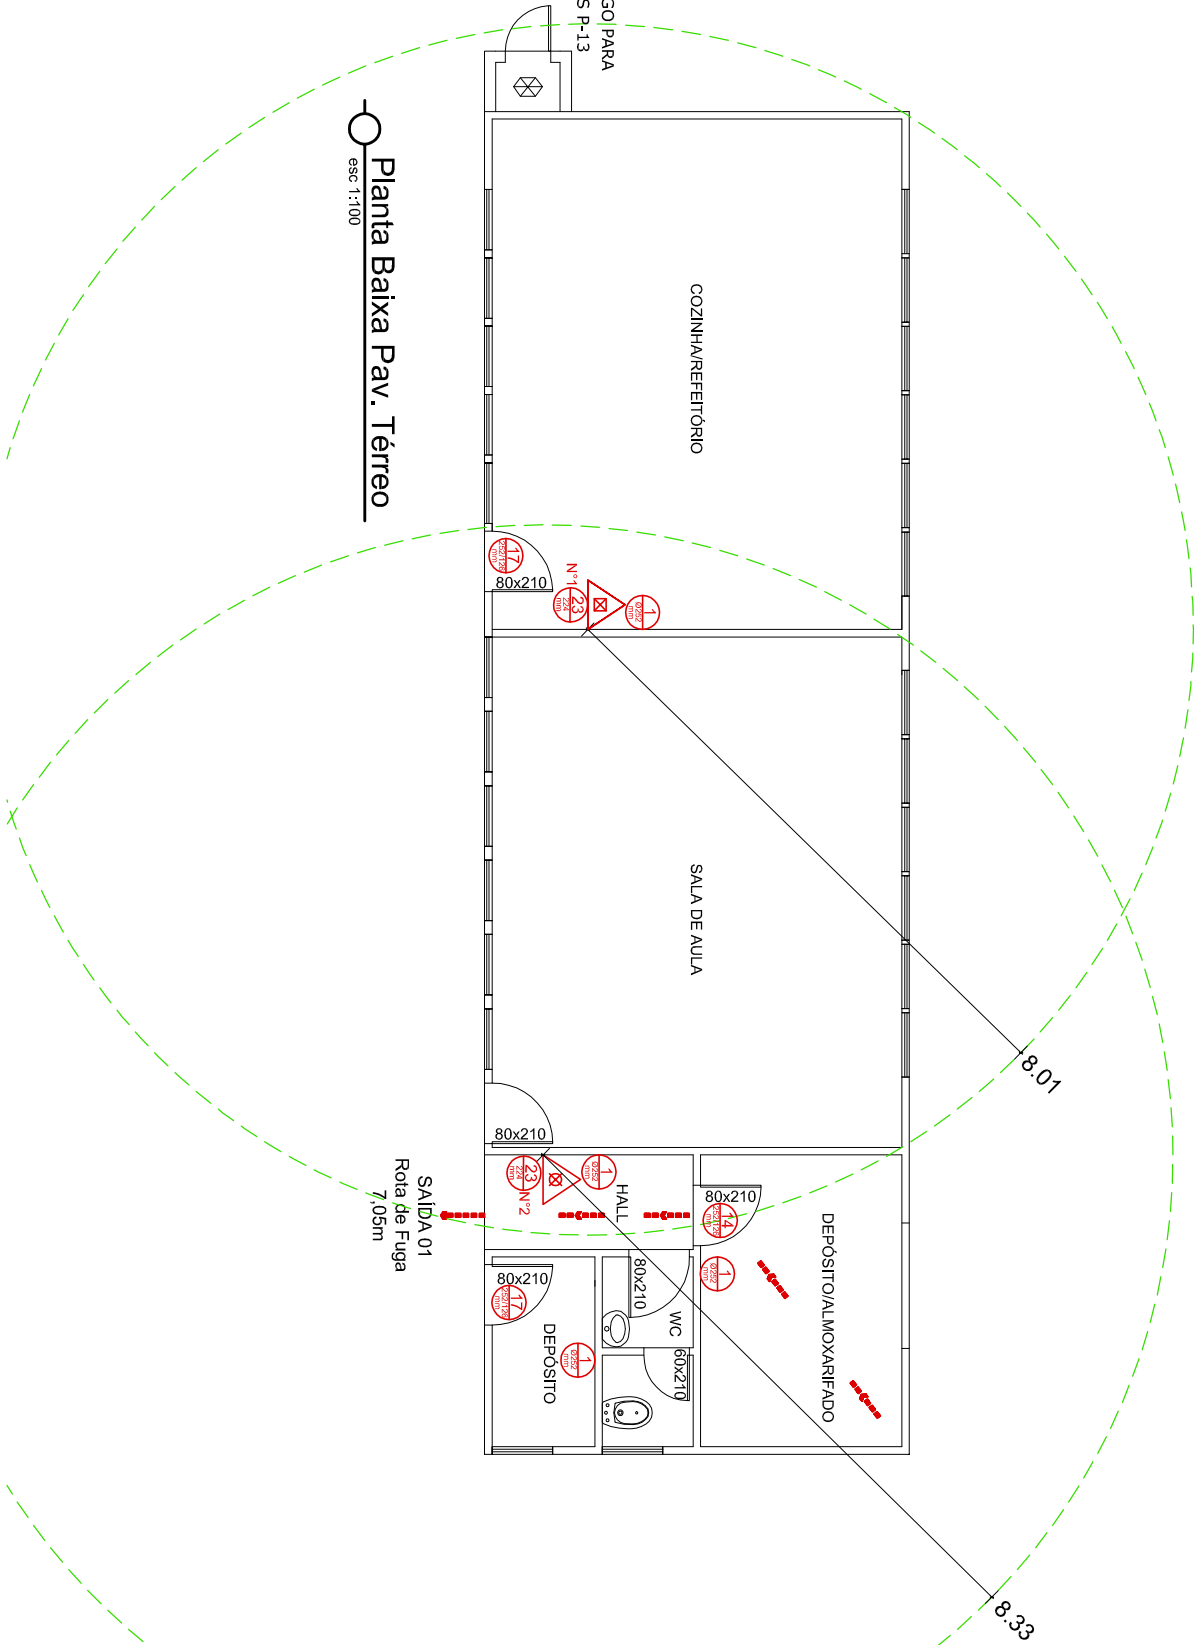

Planta Baixa Pav. Térreo
esc 1:100

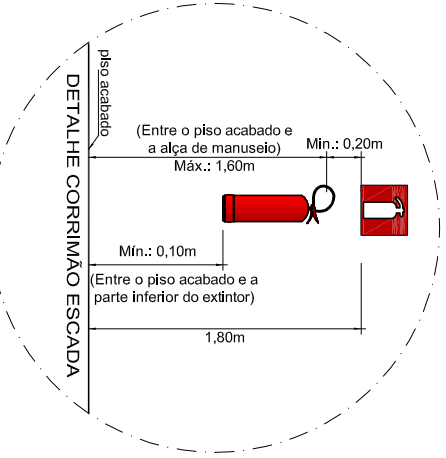

Detalhe 01
sem escala

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Cozinha/Refeitório	36,59
Sala de Aula	36,59
Depos./Almoxarifado	10,27
Depósito	3,41
WC	3,01
Hall	3,45

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº 1 23 224 mm	PQS-BC 4 KG	20-B-C
Nº 2 23 224 mm	AP 10 L	2-A

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de Incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de Incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de Incêndio de Água
	Barra antipânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre (aparente e enterrada)

CONVENÇÕES PLACAS


SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13 252/126 mm		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14 252/126 mm		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta
16 252/126 mm		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga no interior das escadas
17 252/126 mm		Placa de indicação da saída de emergência final
1 252/77 mm		Placa de indicação de "proibido fumar"
23 252/77 mm		Placa de indicação de localização dos extintores de Incêndio
2 252/77 mm		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
6 252/77 mm		Placa de indicação de "Cuidado, risco de Incêndio"

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

00	18/06/2015	Emissão Inicial Para Aprovação	B	Fernanda	LLW	RMF
REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.

TE	A-PRELIMINAR	D-P/ CONSTRUÇÃO	K-APROVADO	R-OUTROS
TIPO DE EMISSÃO:	B-P/ APROVAÇÃO	E-COTAÇÃO	P-CANCELADO	S-P/ COMENTÁRIOS
	C-CONHECIMENTO	H-P/ DETALHAMENTO	Q-EMISSÃO FINAL	



arquitetura & engenharia

Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@dms.com.br

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREA/RS 187.335

Colaboração:

Técnica em Edificações
Fernanda de Almeida Almeida

Prédio Existente:

Área: 99,81 m²

Data:

17/06/2015

REVISÃO

A

Escala

1/50

DESENHO

PPCI

FOLHA

01/01