
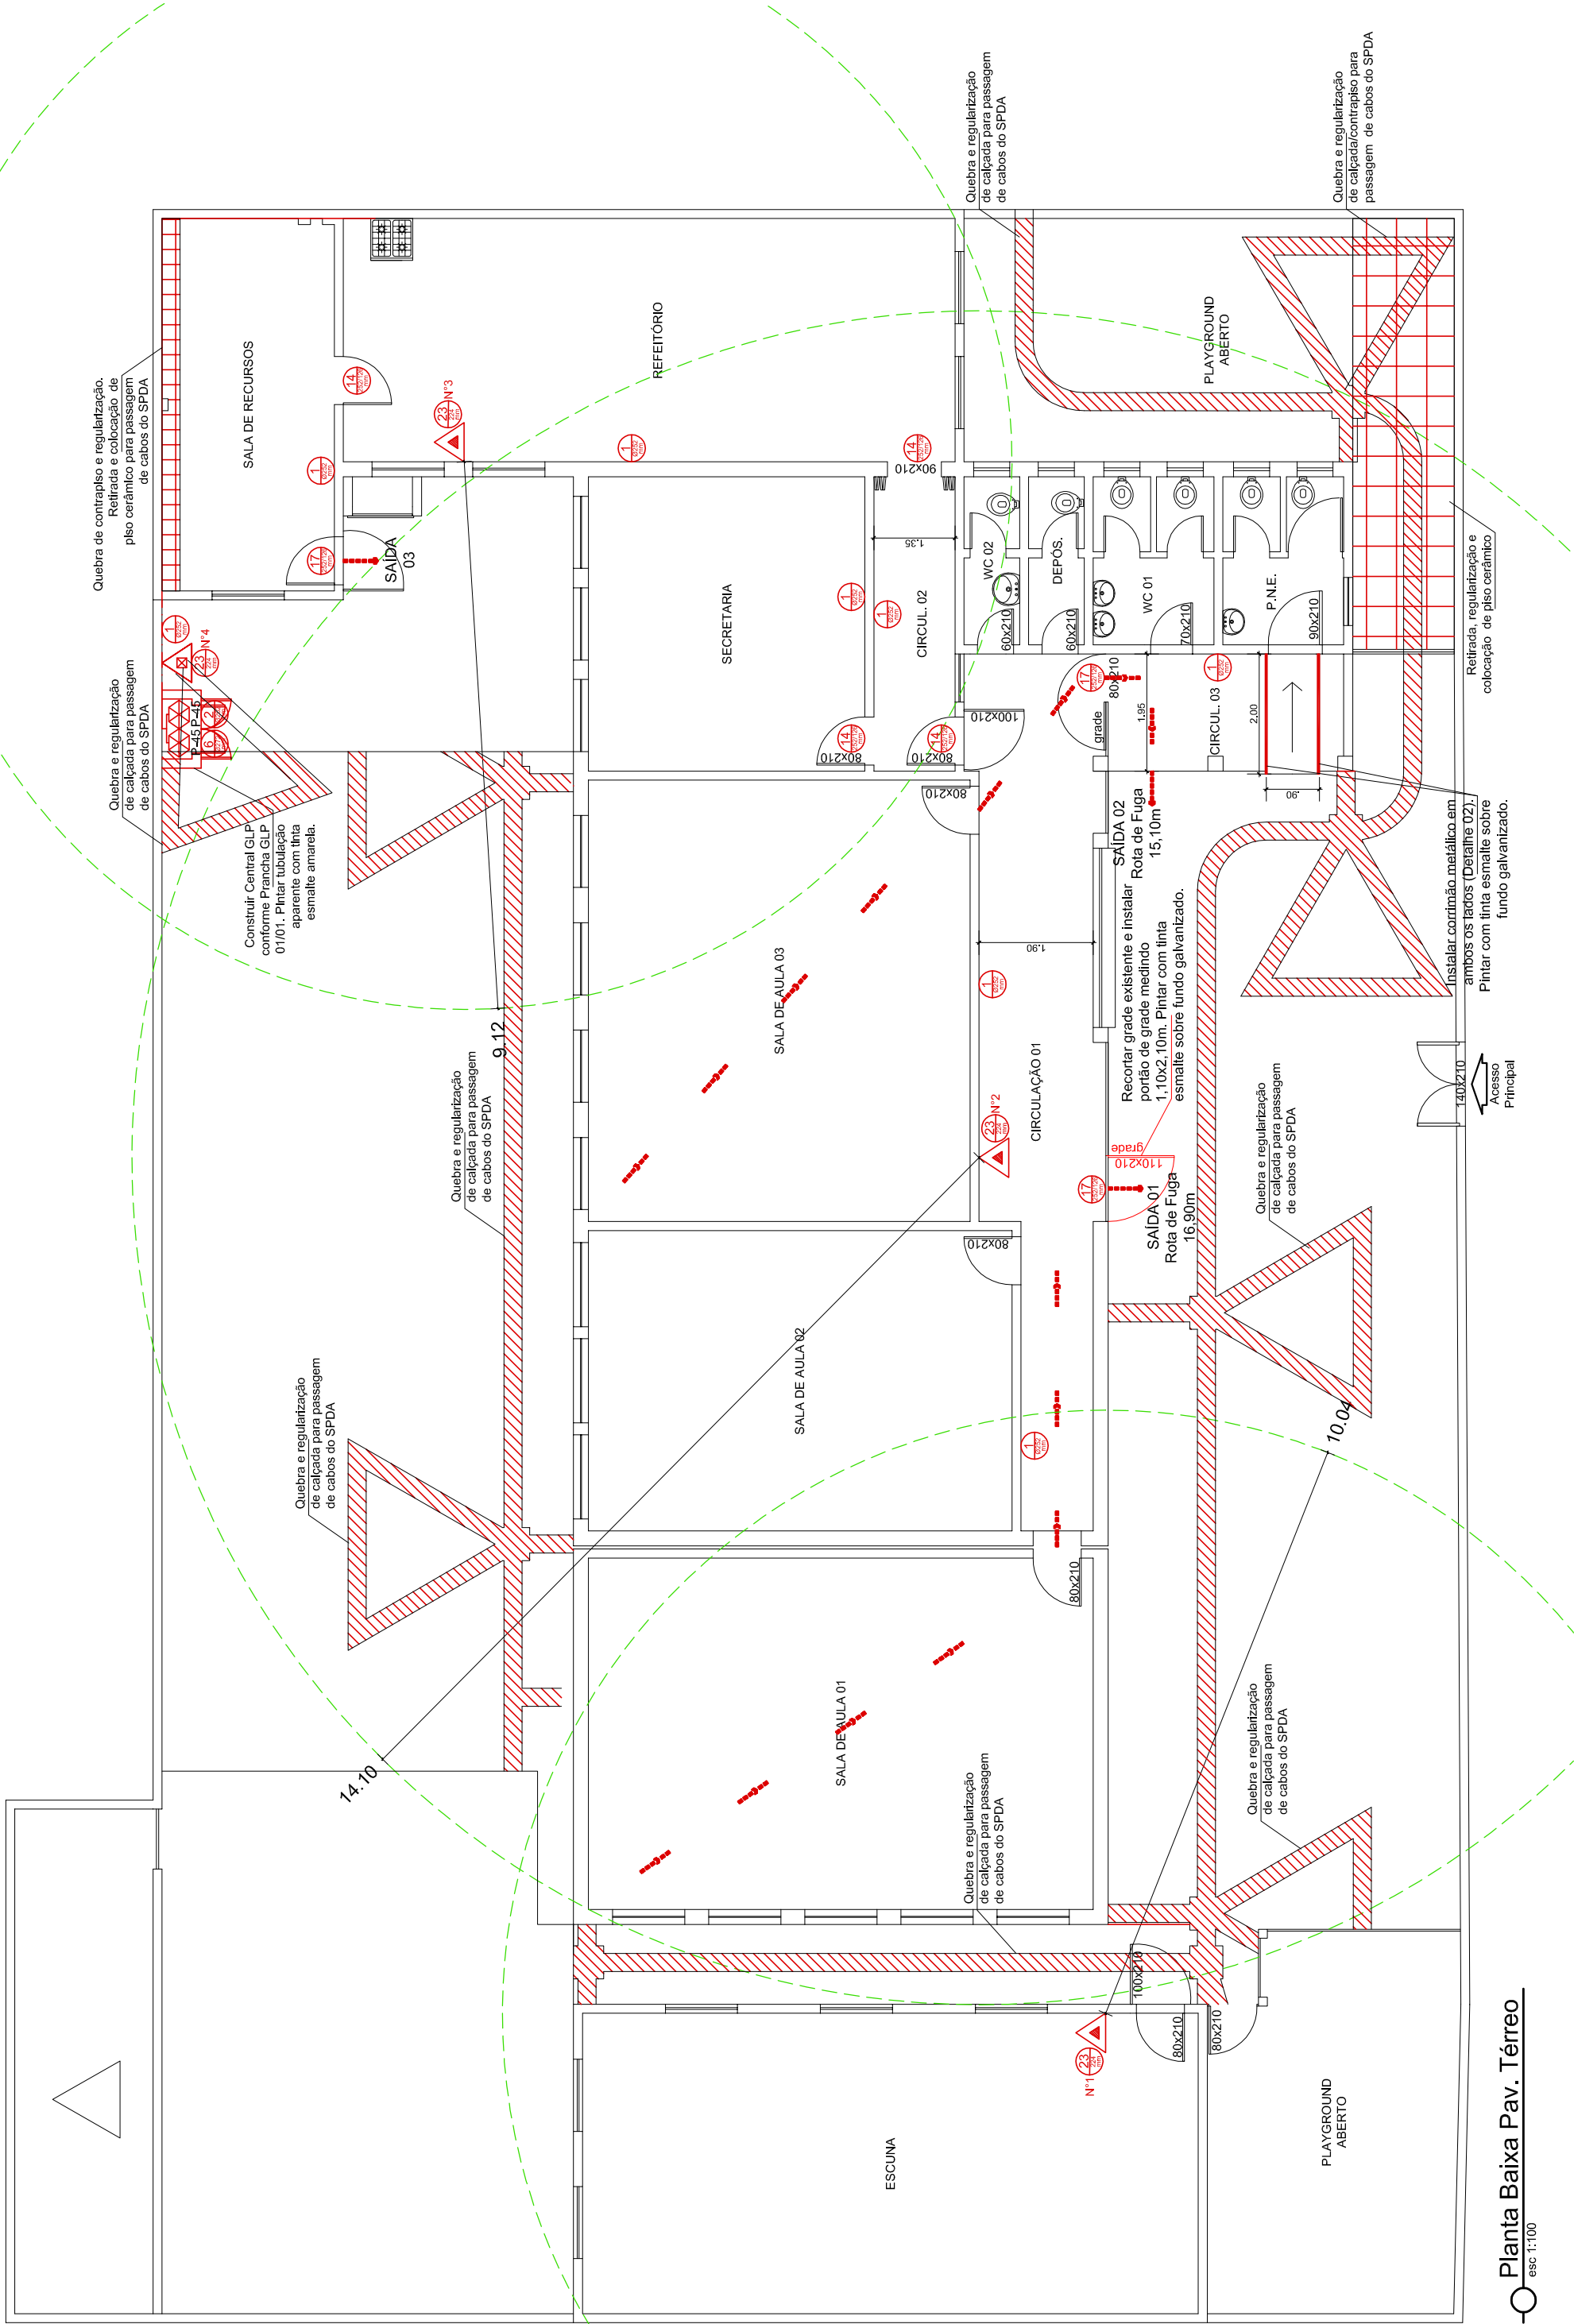


DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

Projeto aprovado conforme certificado
de aprovação n.º: 2161
em 05/08/2015



Planta Baixa Pav. Térreo

esc: 1:100

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
		Placa de indicação de uma saída de emergência localizada acima da porta
		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga para os escadas
		Placa de indicação da saída de emergência final
		Placa de indicação de "proibido fumar"
		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
		Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Escuna	51,25
Sala de Aula 01	48,14
Sala de Aula 02	35,25
Sala de Aula 03	46,67
Secretaria	22,54
Circulação 01	25,25
Circulação 02	6,81
Circulação 03	7,84
P.N.E.	5,63
W.C 01	5,63
Depósito	2,59
W.C 02	2,59
Refeitório	41,23
Sala de Recursos	17,80

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de incêndio de Água
	Barra antipânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre (aparente e enterrada)

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
	PQS-BC 6 KG	20-B-C

