




03 Isométrico Sala 202  
escala 1/25

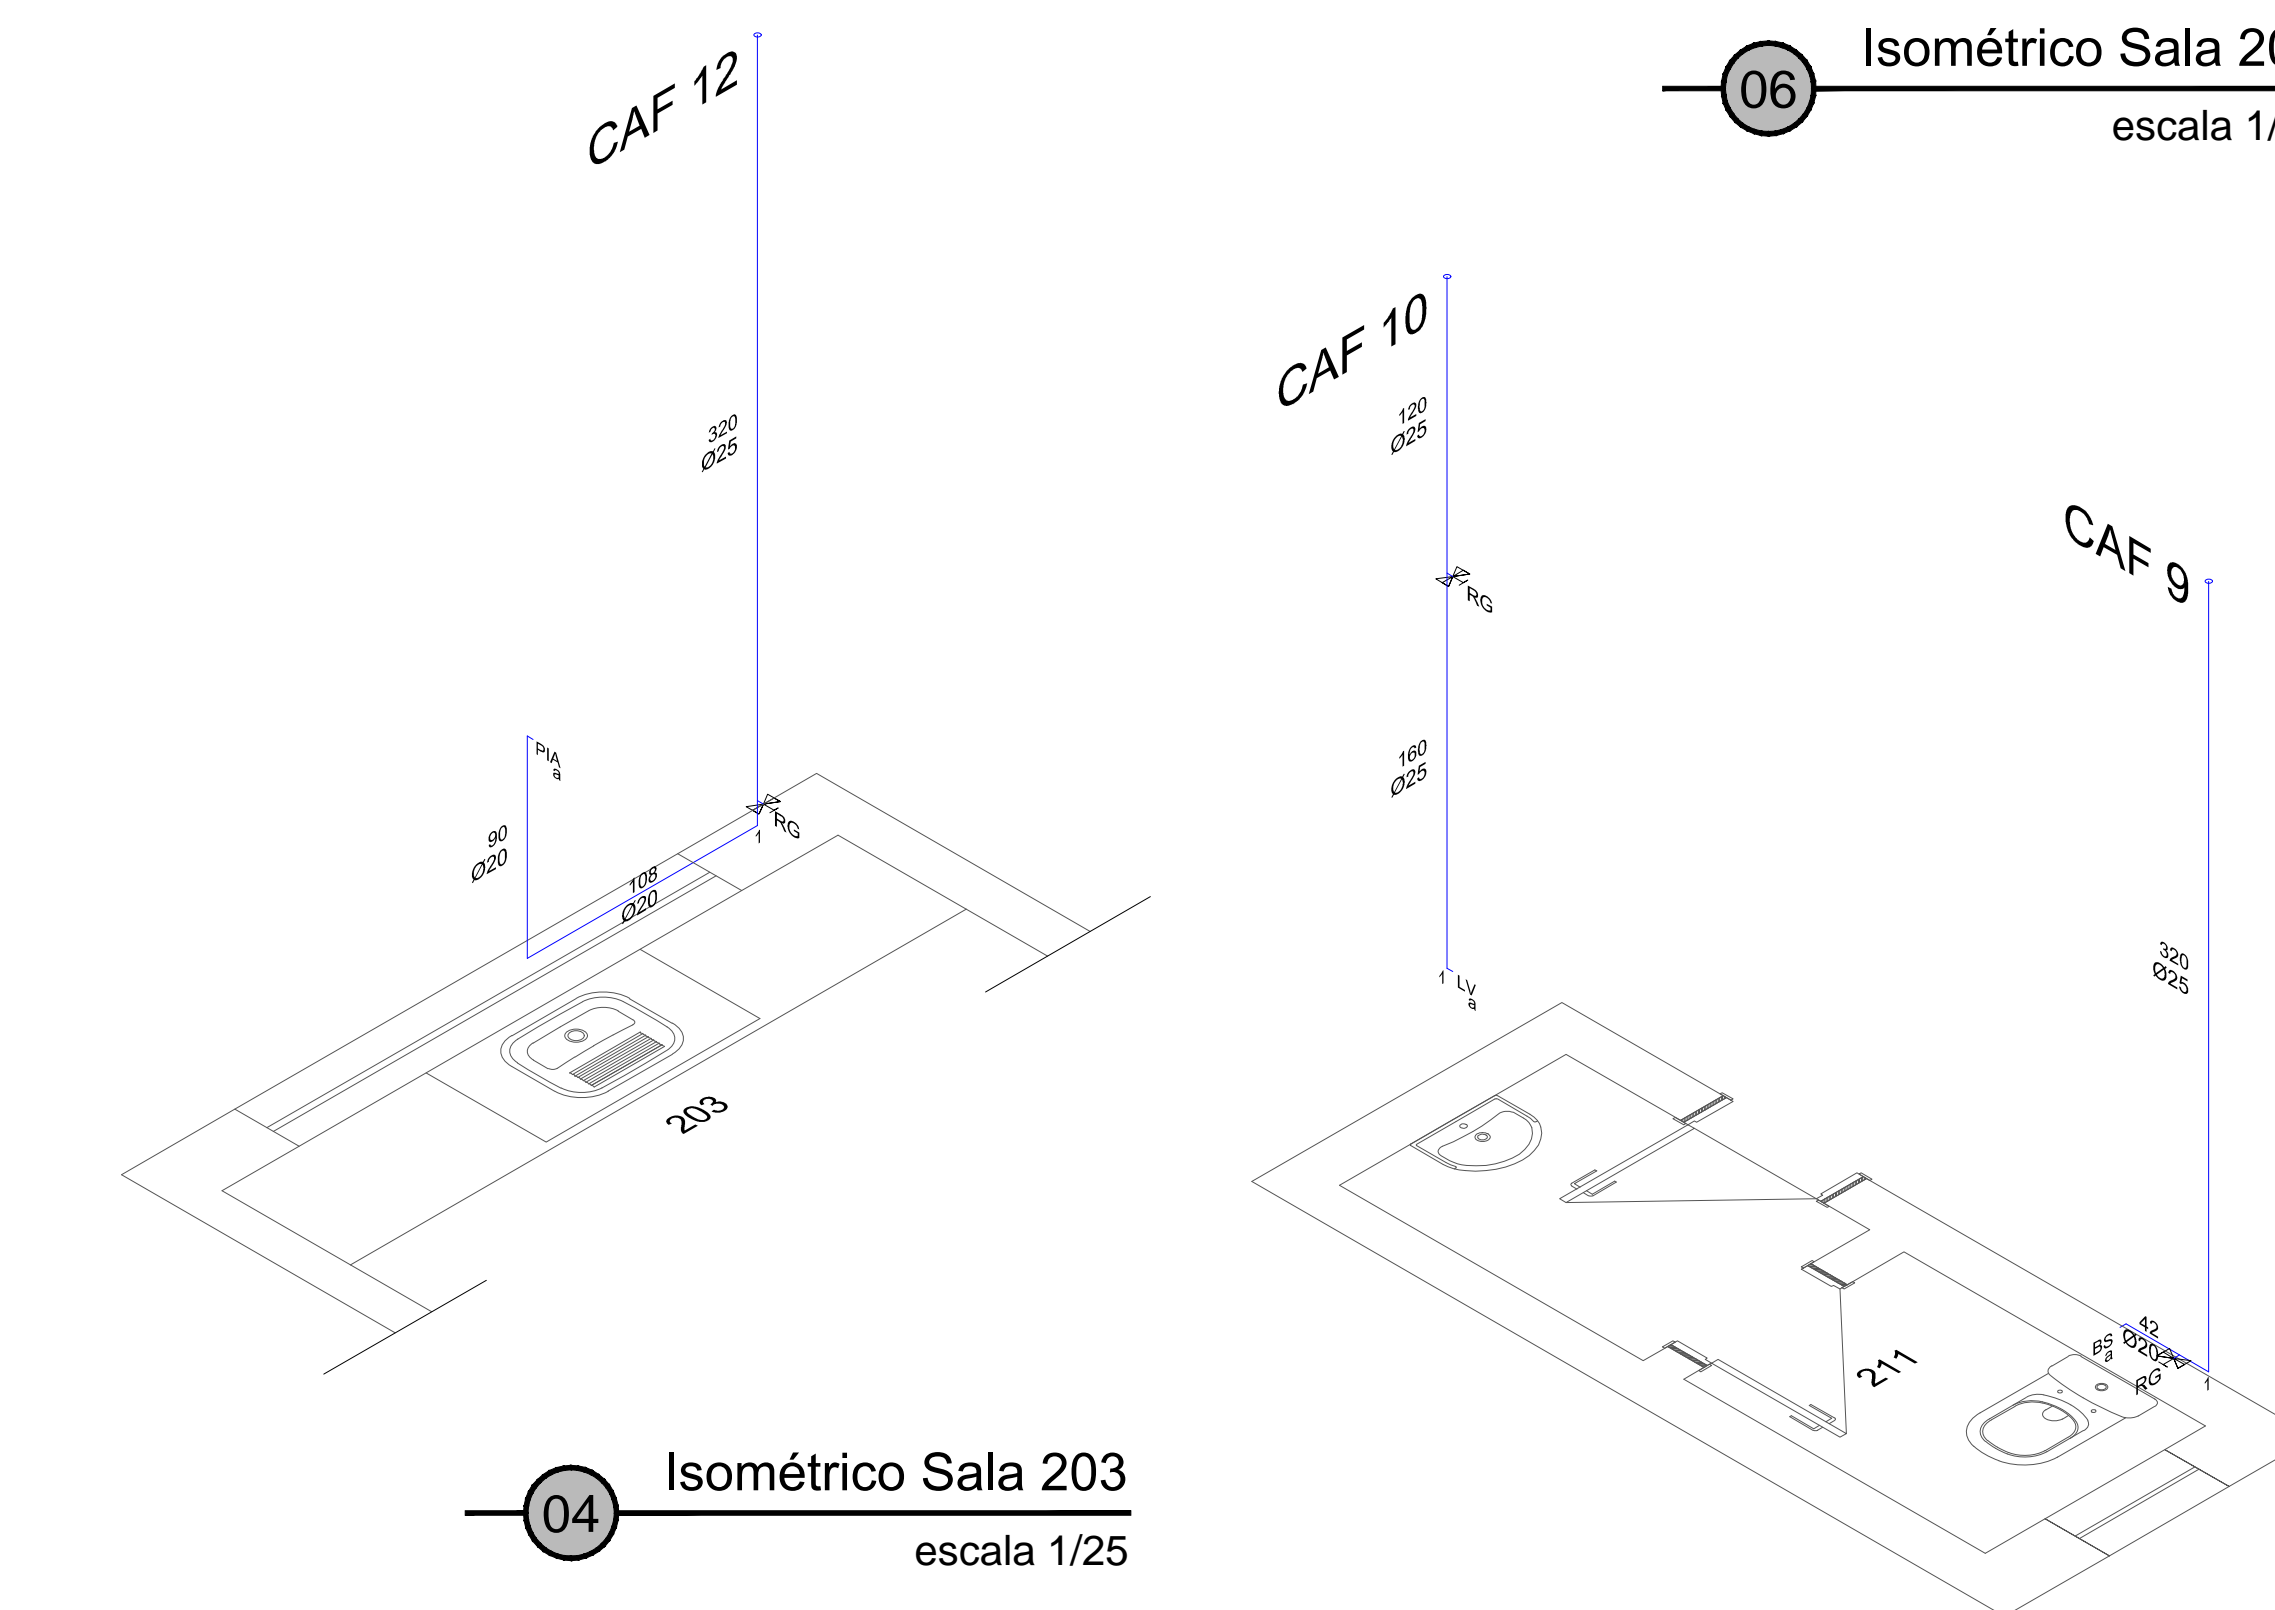

06 Isométrico Sala 207  
escala 1/25

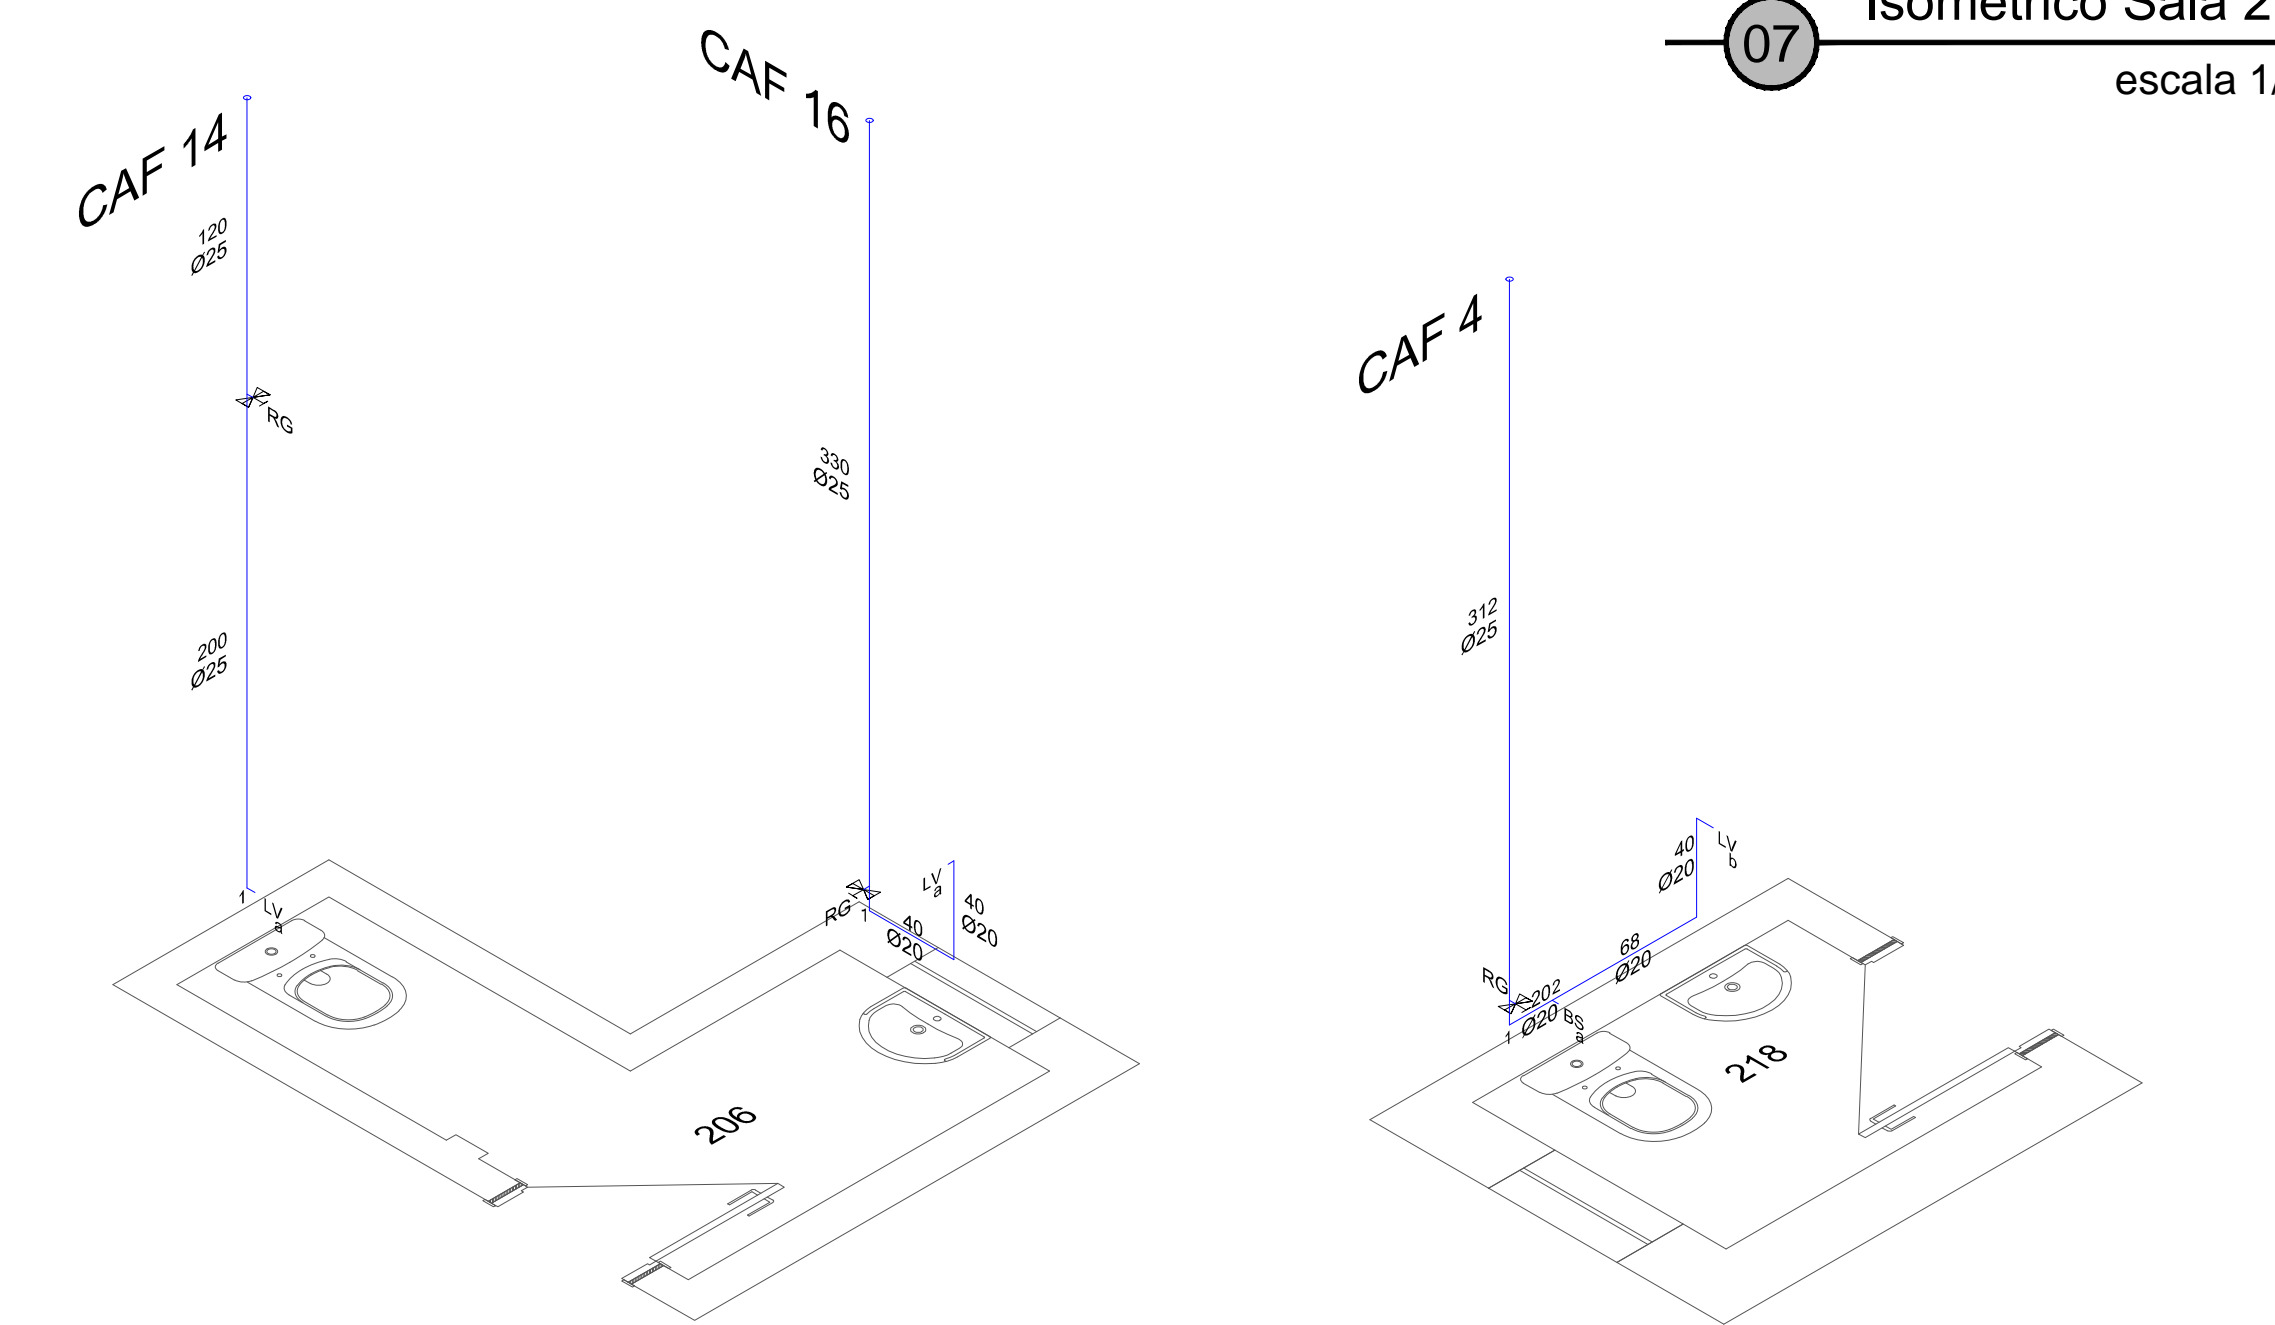


04 Isométrico Sala 203  
escala 1/25

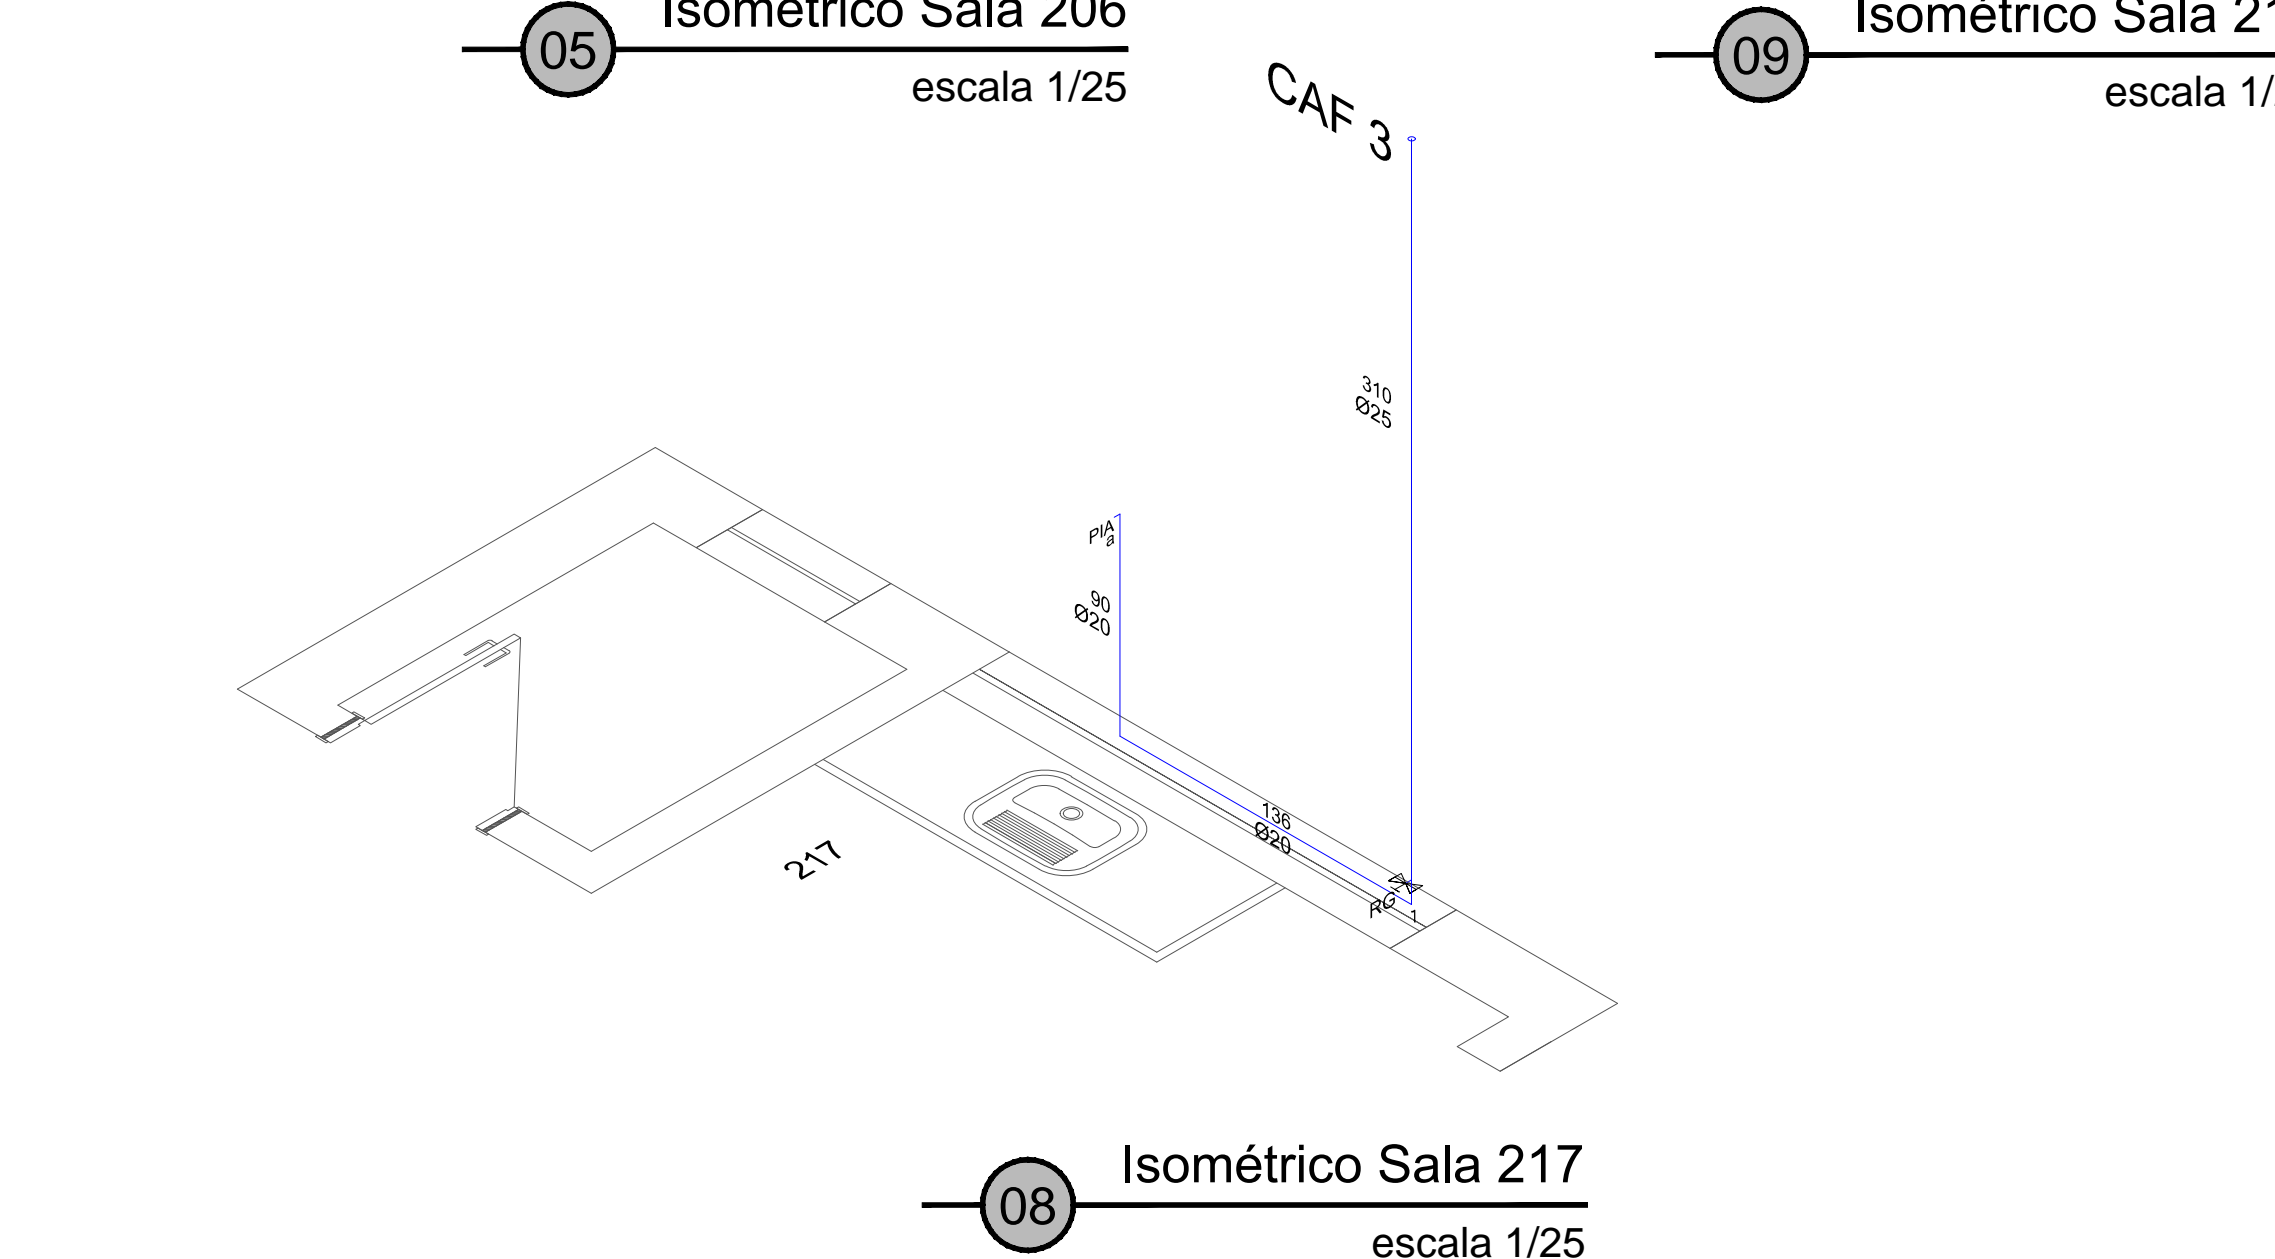


07 Isométrico Sala 211  
escala 1/25


09 Isométrico Sala 218  
escala 1/25

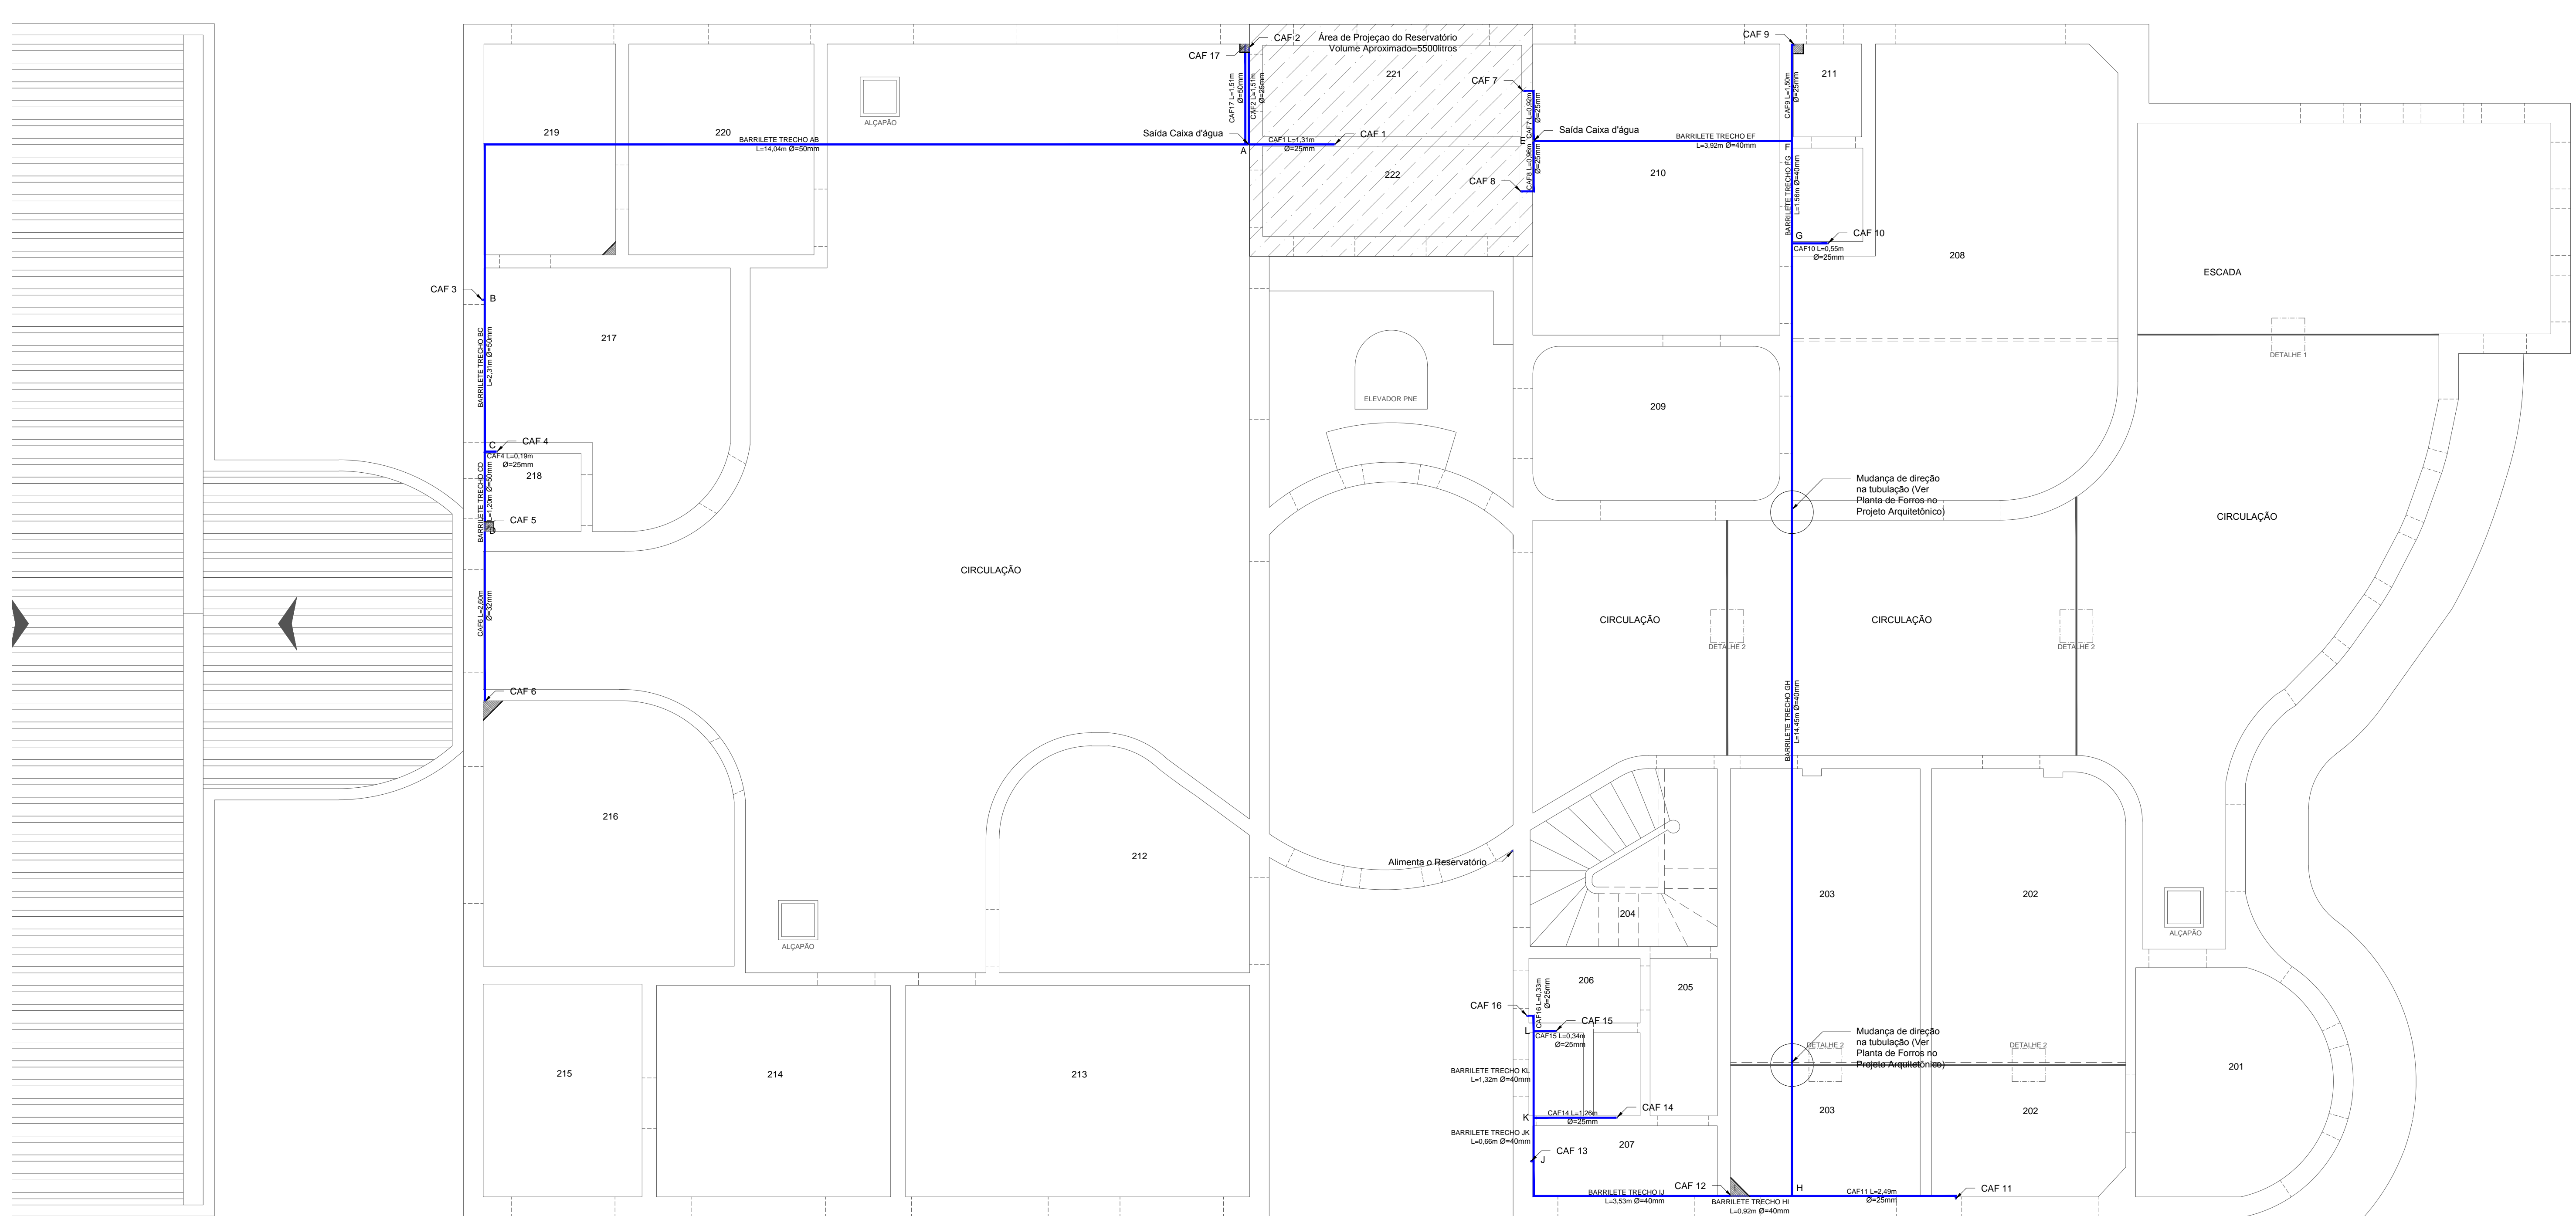

01 Dist. Forro (2º Pav.)  
escala 1/50

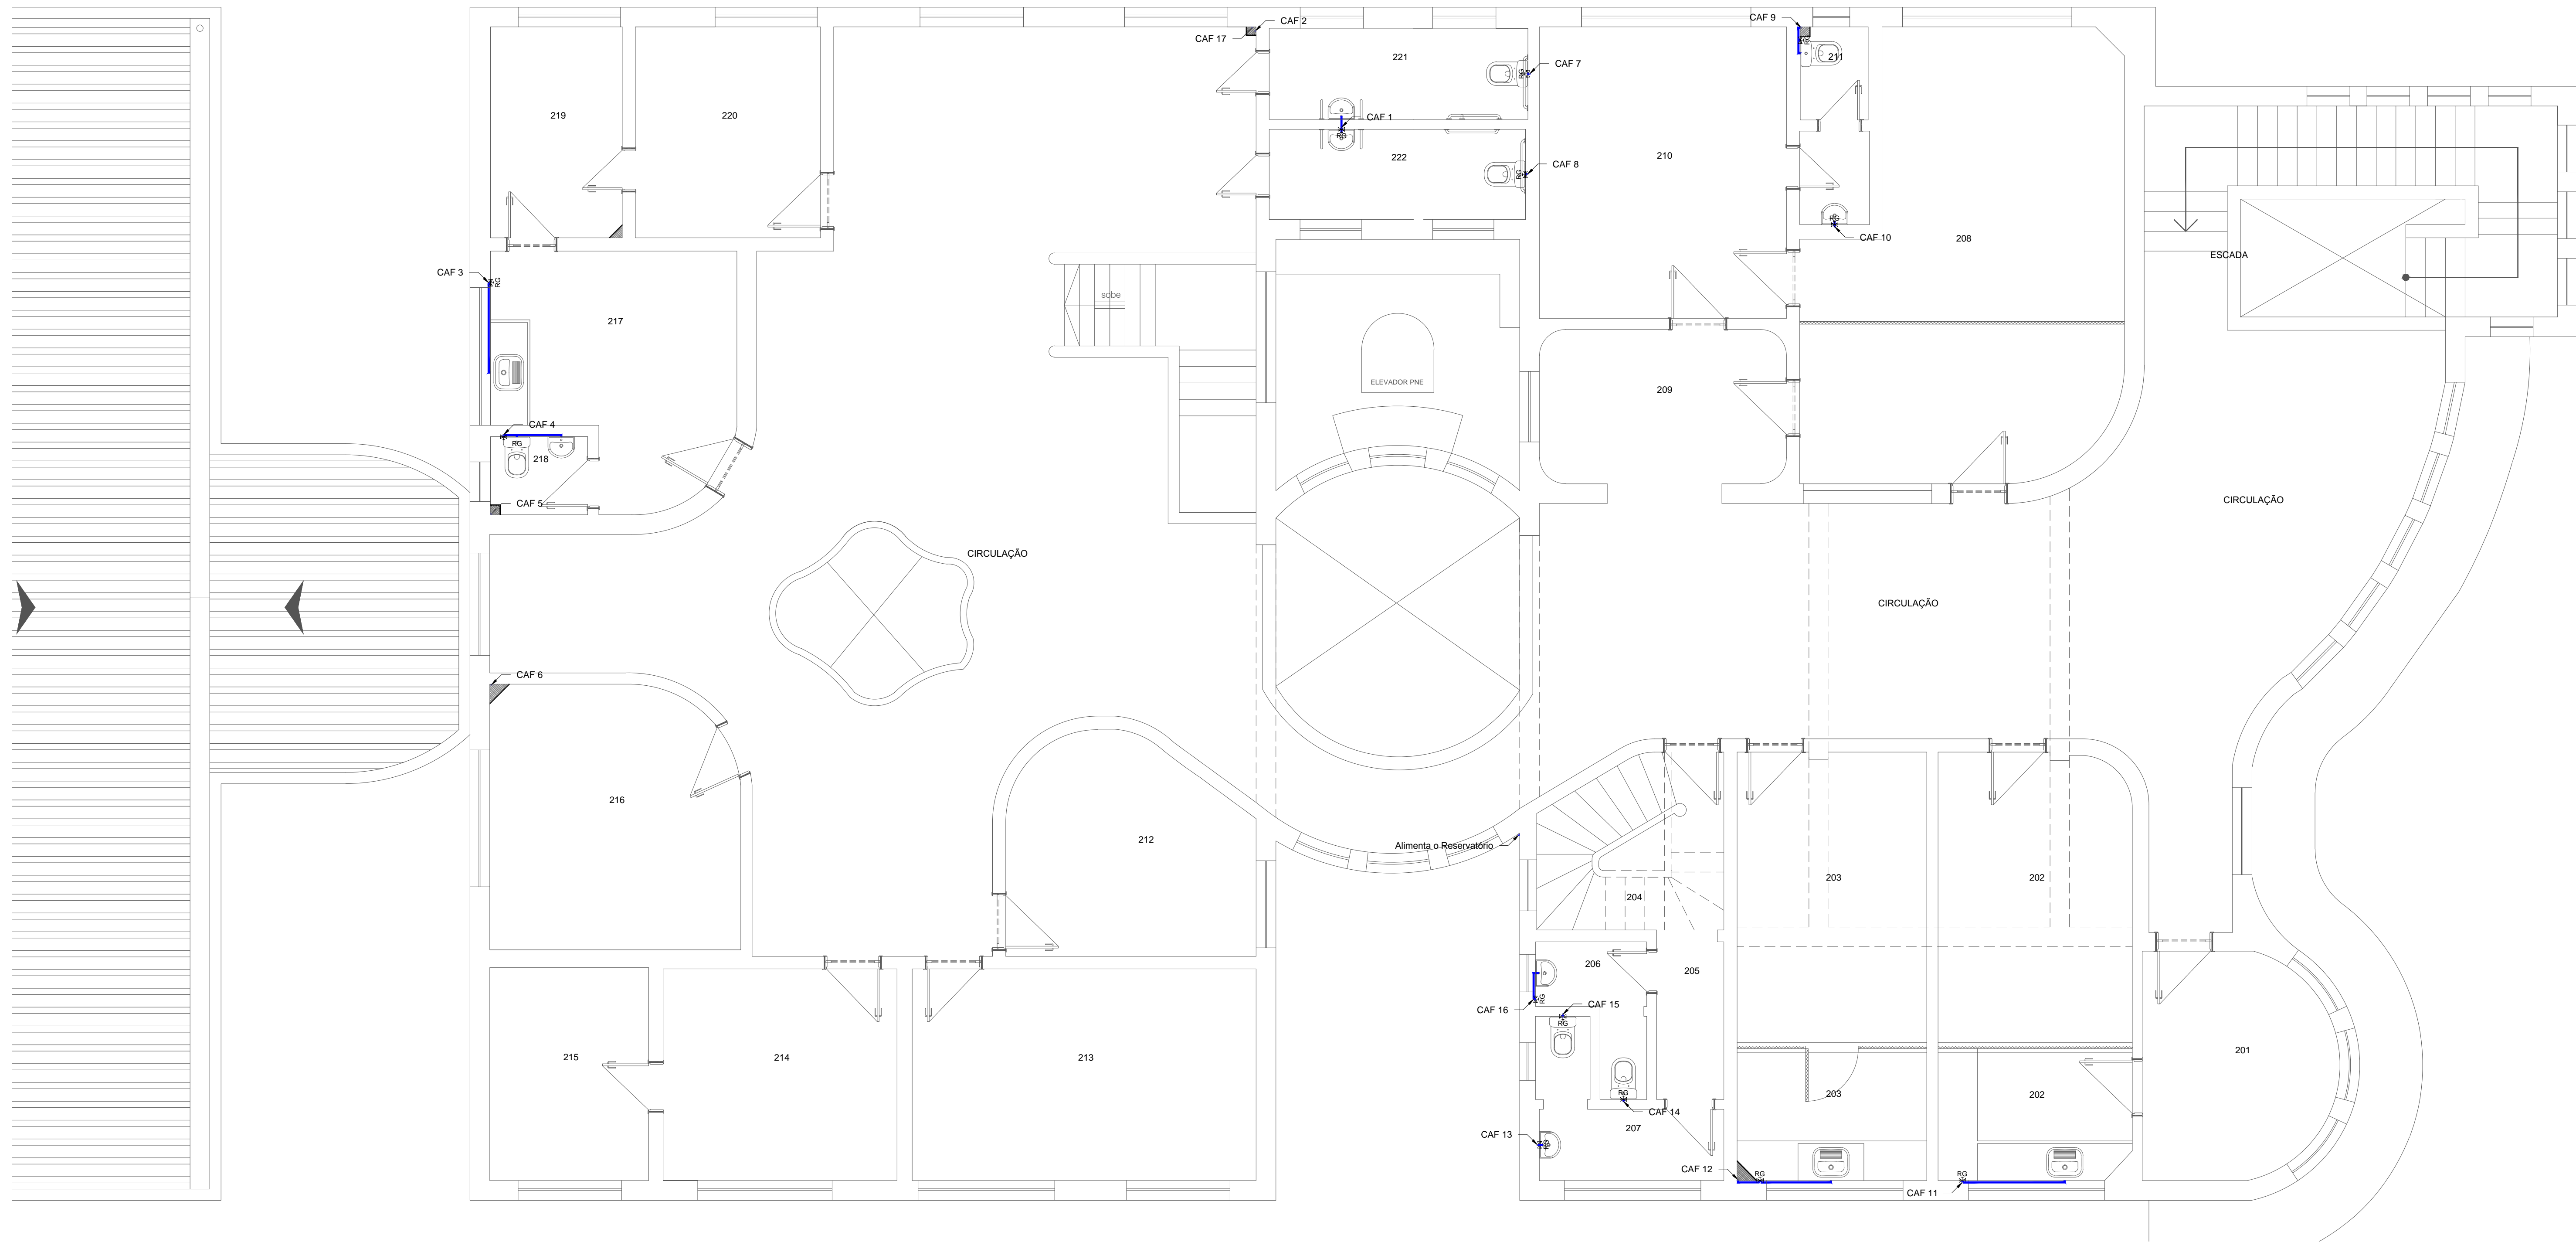

02 Planta Baixa (2º Pav.)  
escala 1/50

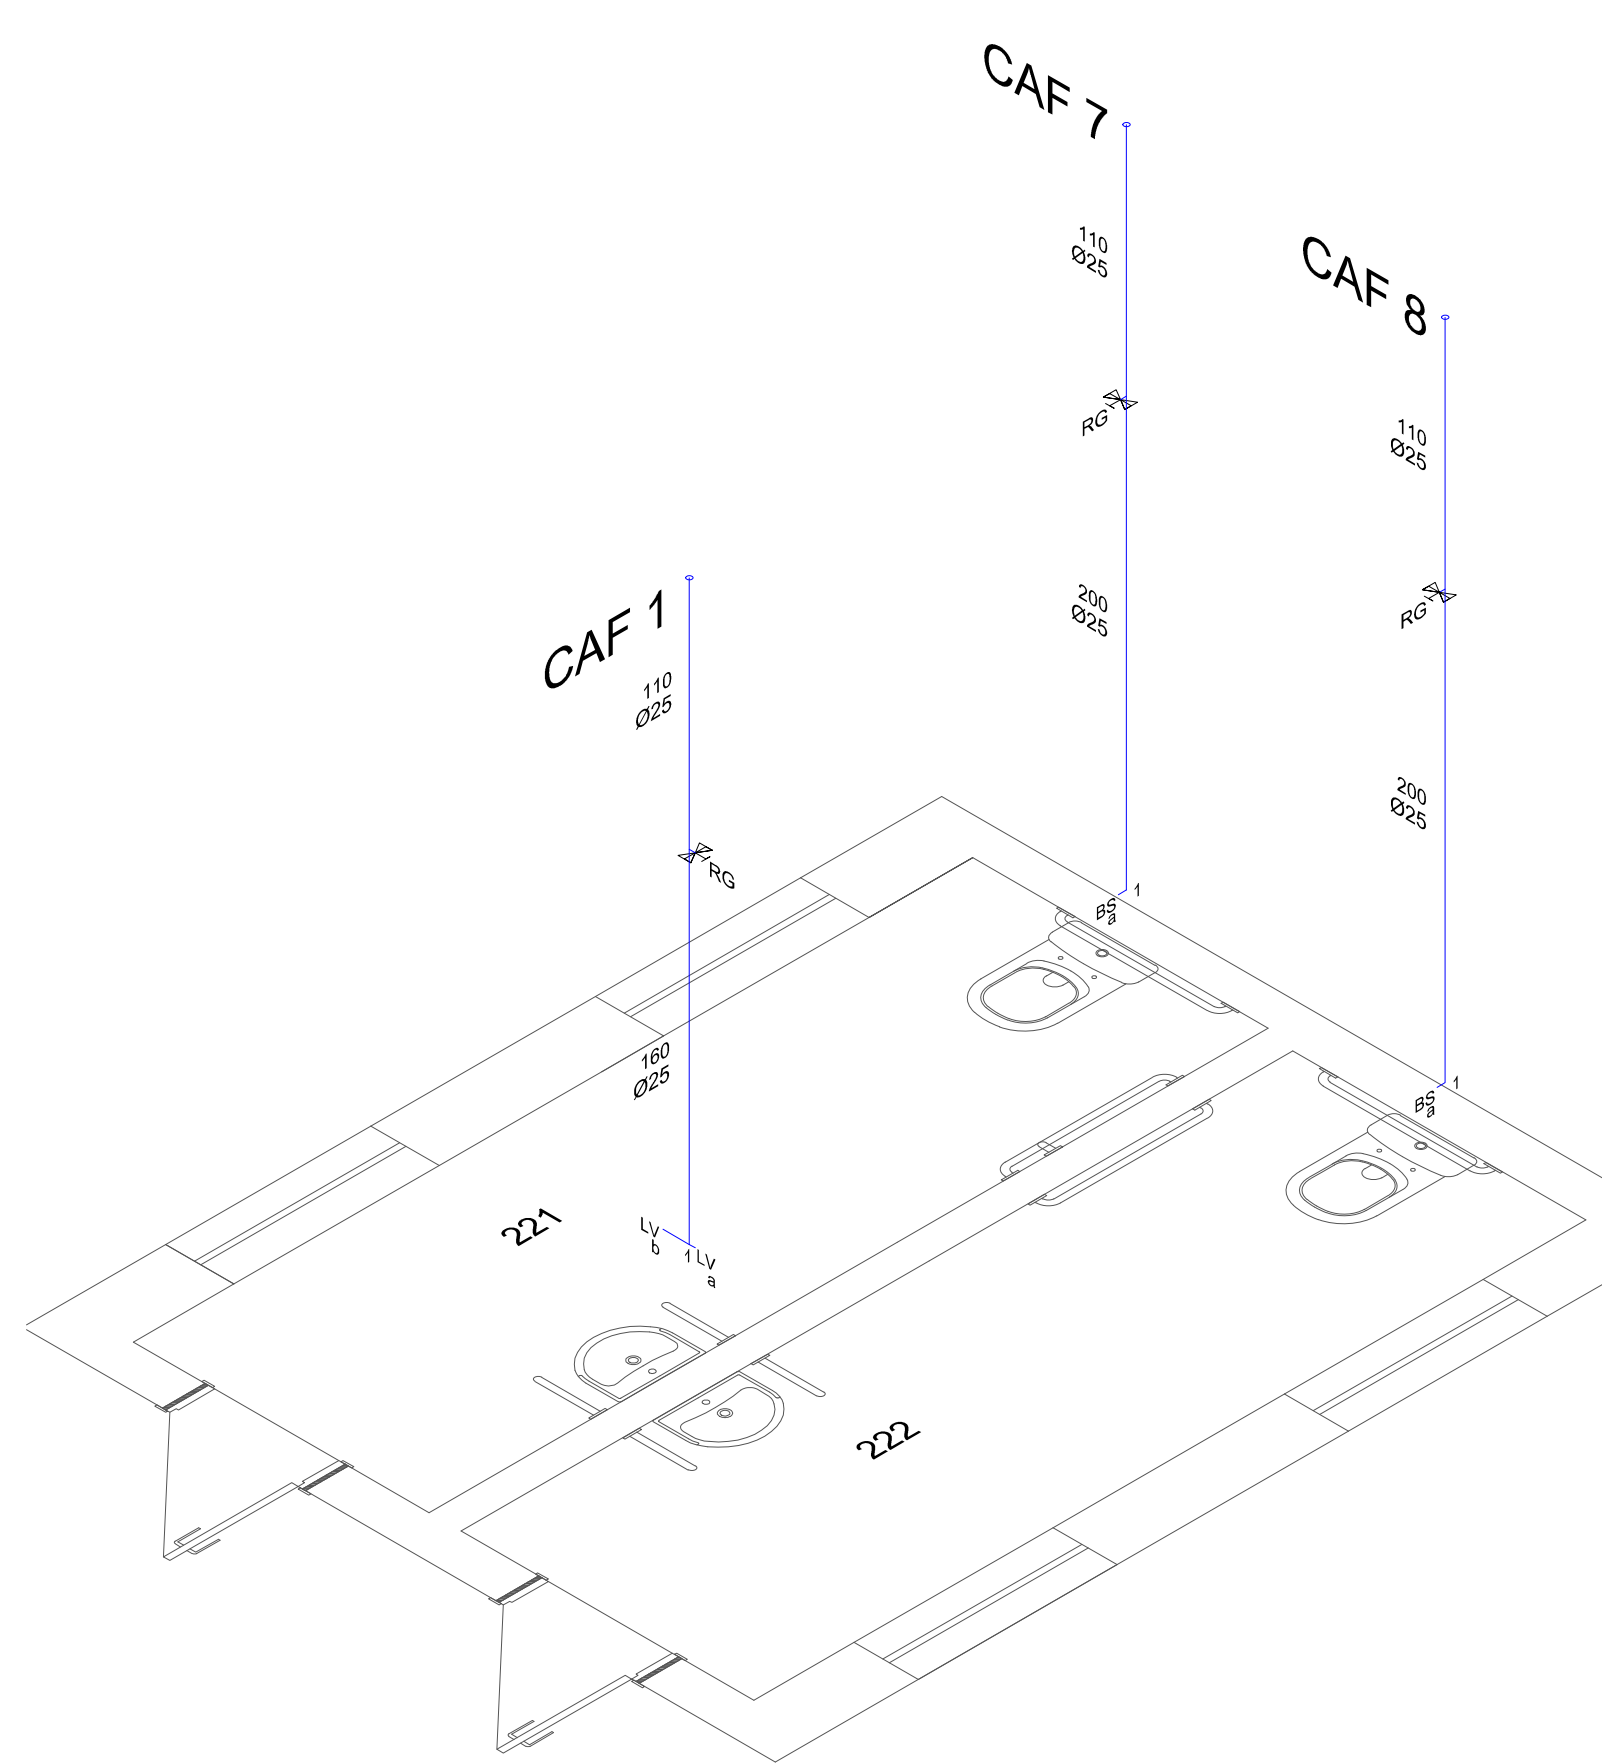

10 Isom. Sala 221/222  
escala 1/25

#### LEGENDAS E OBSERVAÇÕES

CAF - Coluna de Água Fria  
RG - Registro de Gaveta  
RP - Registro de Pressão  
VD - Válvula de Descarga  
DS - Bacia Sanitária  
LV - Lavatório  
CH - Chuveiro  
DH - Ducha Higiênica  
ML - Máquina de Lavar Roupas

- Registros Altos a 2,20m do piso acabado.
- Registros Baixos a 0,30m do piso acabado.\*
- Ramal a 0,20m do piso acabado.\*\*
- Tubulação em PVC rígido para água fria, embutidos no forro e paredes.
- Diâmetros expressos em planta iguais a diâmetros externos (DE).
- Reservatório Existente com capacidade aproximada de 5500 litros.
- 3º Pavimento, manter a alimentação existente para os aparelhos.
- Ver detalhamento dos SHAFT's no Projeto Arquitetônico.
- \*Exceto Salas quando instaladas nos ramais e/ou subramais.
- \*\*Exceto na Sala 112 onde o ramal e ou subramal está a 0,30m do piso acabado.