
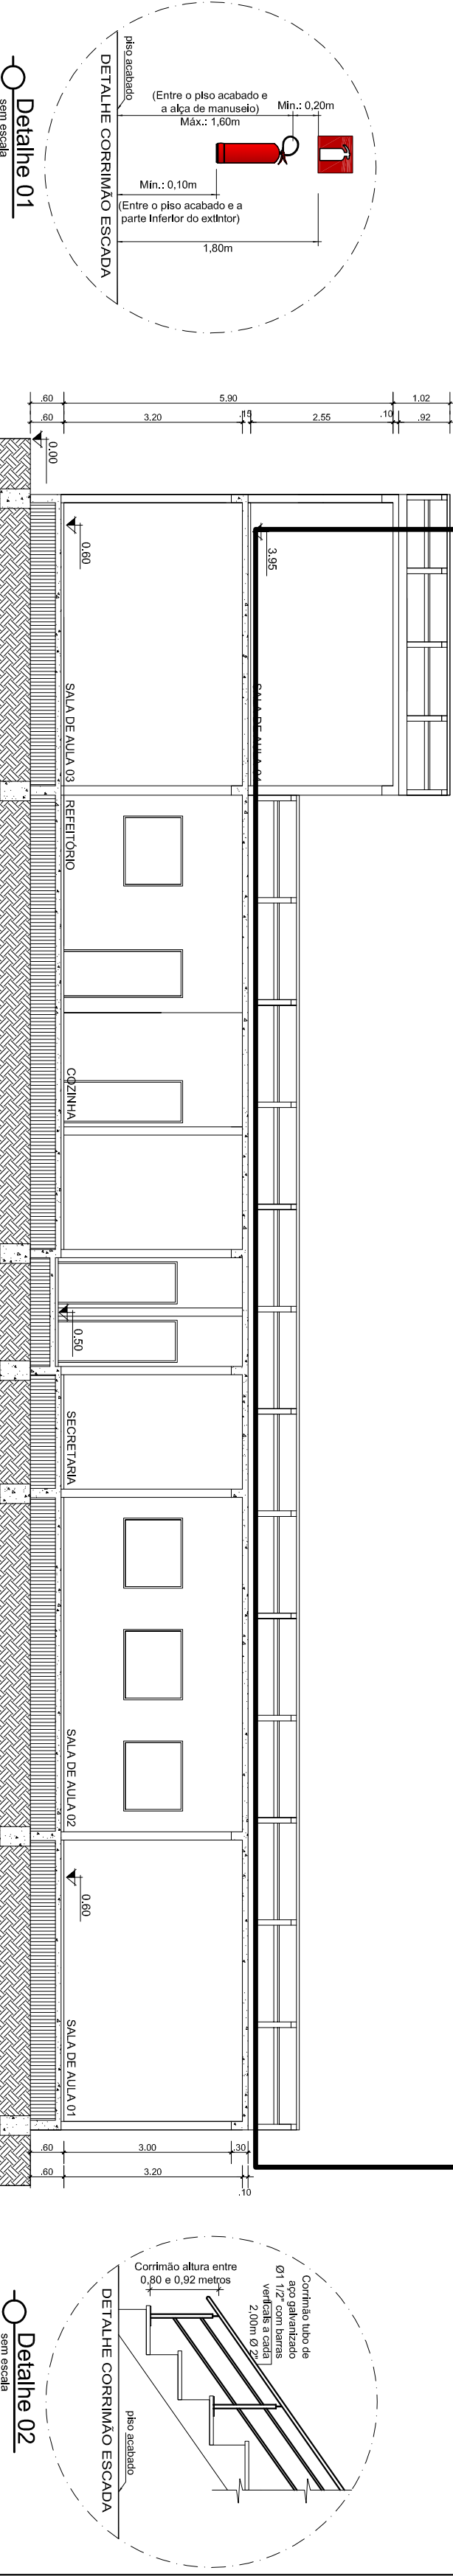


DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

ESTE PROJETO FOI ELABORADO UTILIZANDO UMA VERSÃO ORIGINAL DO SISTEMA PROFISSIONAL PARA CÁLCULOS, DESENHOS E PROJETOS
GSTRACAD – ARRSFT – NÚMERO DE SÉRIE: C01_724 LICENÇAMENTO À: DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 16.037.076/0001-76

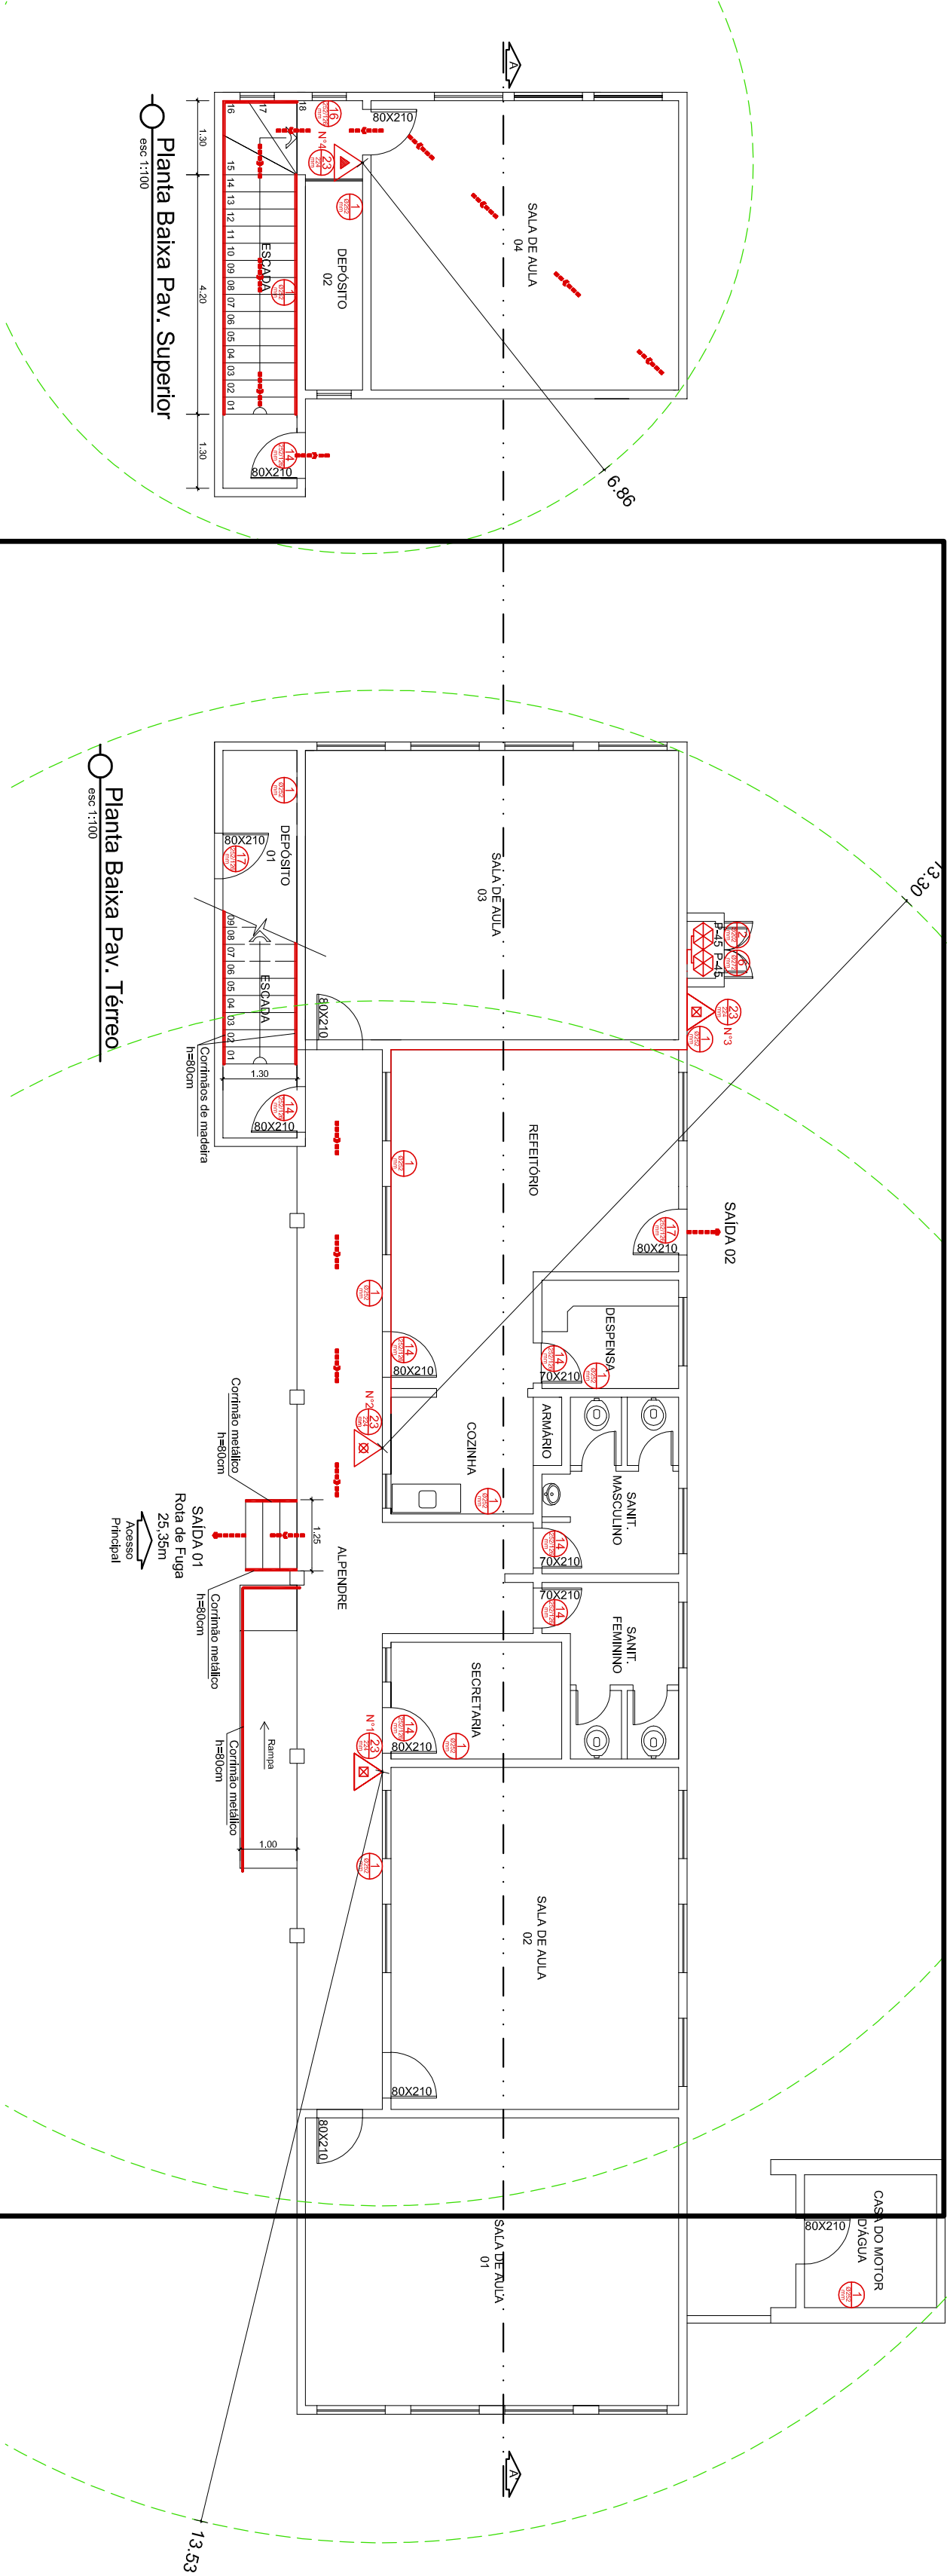

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Sala de Aula 01	33,08
Sala de Aula 02	30,30
Alpendre	33,07
Secretaria	6,15
Sanit. Feminino	6,34
Sanit. Masculino	6,77
Cozinha	5,13
Dispensa	4,56
Refeitório	24,82
Sala de Aula 03	33,27
Depósito 01	35,28
Escala	10,41
Depósito 02	3,67
Sala de Aula 04	27,58
Casa Motor D'água	5,41

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
		Placa de indicação de uma saída de emergência
		Placa de indicação ao sentido de fuga (seta verde) de fuga no interior das escadas
		Placa de indicação da saída de emergência final
		Placa de indicação de "proibido fumar"
		Placa de indicação de localização dos extintores de Incêndio
		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
		Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga
	Indicação da saída final na rota de fuga
	Extintor de Incêndio Pó Classe ABC
	Extintor de Incêndio Pó Classe B-C
	Extintor de Incêndio de Água
	Barra antipânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre (aparente e enterrado)

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
	PQS-BC 4 KG	20-B-C
	AP 10 L	2-A
	PQS-AC 6 KG	20-B-C
	PQS-ABC 4 KG	2-A-20-B-C

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

00	18/06/2015	Emissão Inicial Para Aprovação	B	Fernanda	LLW	RMF
REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
TE	TIPO DE EMISSÃO	A- PRELIMINAR B- P/ APROVAÇÃO C- CONHECIMENTO	D- P/ CONSTRUÇÃO E- COTIZAÇÃO H- P/ DETALHAMENTO	K- APROVADO P- CANCELADO Q- EMISSÃO FINAL	ROUTING S- P/ COMENTÁRIOS	

Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@dms.com.br

PROJETO DE PPCI
Planta Baixa Térreo e 2º Pavimento, Corte AA'

EMEF SYLVIA Centeno Xavier
Ilha dos Marinheiros, S/nº Zona Rural - Rio Grande/RS

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodolfo Marques de Freitas
Eng. Civil CREARS 187.335

Colaboração:

Técnica em Edificações
Fernanda de Almeida Almeida

Prédio Existente:

Área: 258,91 m²

Data: 17/06/2015

Analista digital:
Sandro Chaves 2011500306 - Projeto Execução 3d - EMEF Sylvia Centeno Xavier

Escala: 1:100

DESENHO: PPCI

FOILHA: 01/01