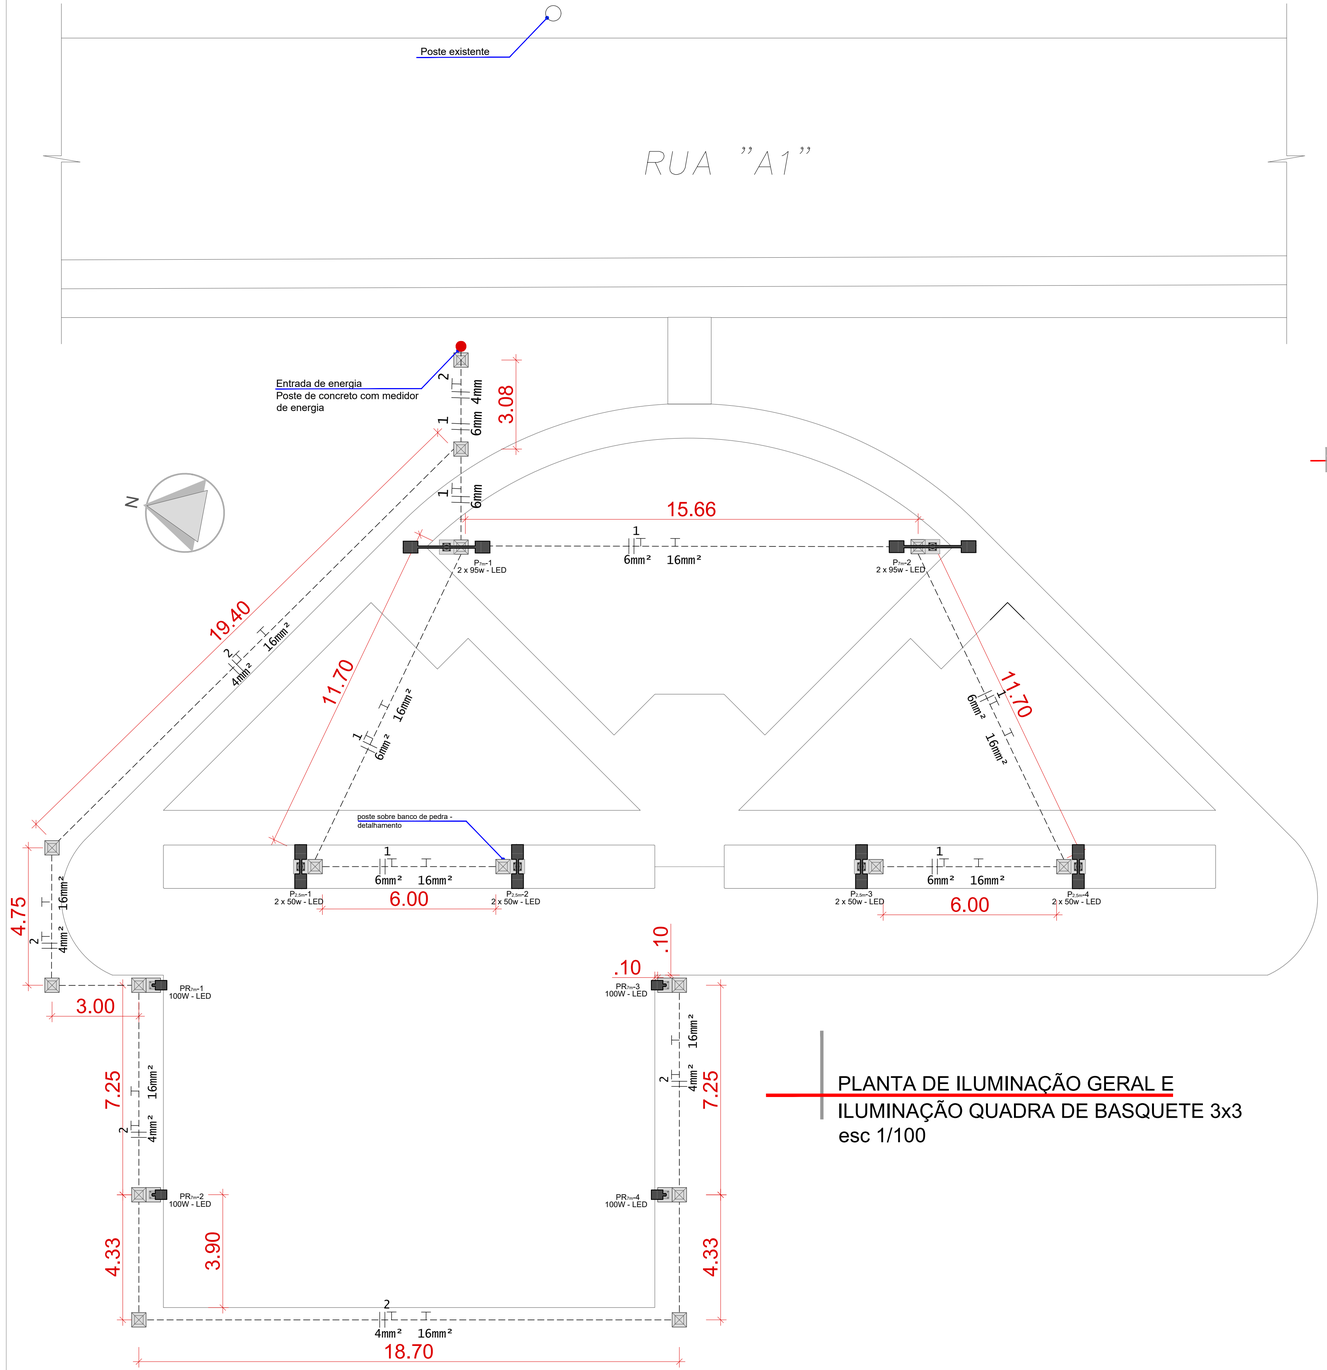

PLANTA DE ILUMINAÇÃO GERAL E ILUMINAÇÃO QUADRA DE BASQUETE 3x3
esc 1/100

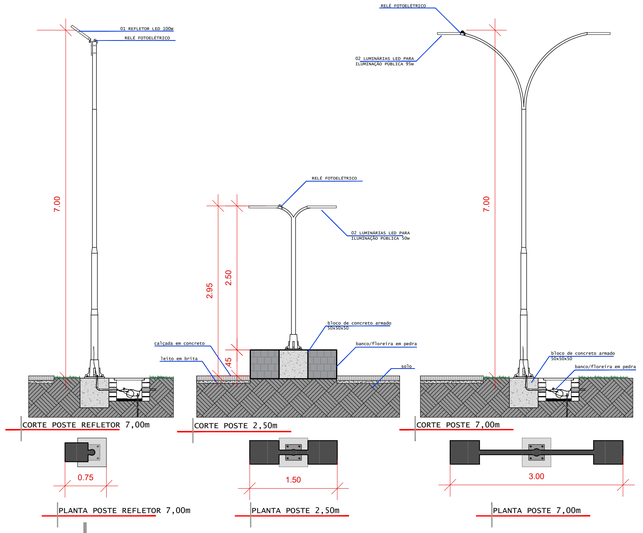

Detalhamento postes
esc 1/50

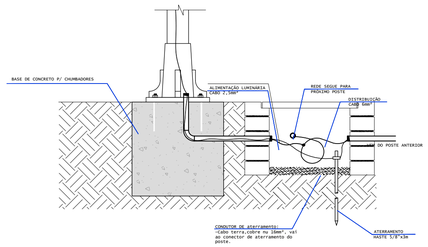

Obs:
- O aterramento das carcaças dos postes começa na haste da caixa do poste 01 e interliga nas demais hastes até o poste 06 através do cabo de cobre nu 16mm².
- A proteção das luminárias partirá do aterramento existente no poste de entrada de energia, e será em cabo flexível isolado 6mm² como as duas fases.

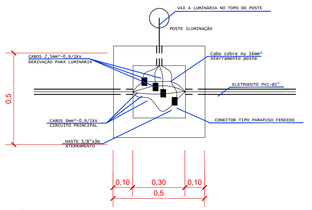

CAIXA DE ALVENARIA
MEDIDAS INTERNAS 300x300x300
fundo de brita

Detalhamento caixas dos postes
sem escala

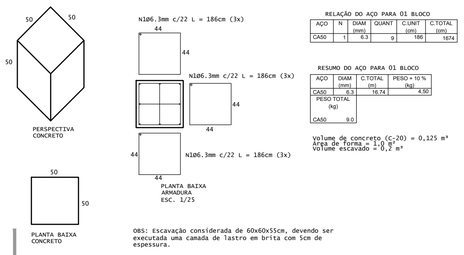

OBS: Escavação considerada de 60x60x55cm, devendo ser executada uma camada de lastro em brita com 5cm de espessura.

Detalhamento bloco de fundação
sem escala

legenda	
	POSTE METÁLICO NOVO, DE 2.5m, COM 2 LUMINÁRIAS LED 50W
	POSTE METÁLICO NOVO, DE 7.00m, COM 2 LUMINÁRIAS LED 95W
	POSTE METÁLICO NOVO, DE 7.00m, COM 1 REFLETOR LED 100W
	CAIXA DE ALVENARIA NOVA, 500x500x500 (EXTERNA) FUNDO DE BRITA.
	TUBULAÇÃO ENTERRADA, QUANDO NÃO INDICADA SERÁ TIPO PEAD 2
	CONDUTO COM CONDUTORES FASE, FASE E PROTEÇÃO, QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO 0,6/1kV

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

PRAÇA CIBRAZÉM

ILUMINAÇÃO GERAL E ILUMINAÇÃO QUADRA

Detalhamento postes
Detalhamento caixa de alvenaria
Detalhamento blocos

GPPE 09/2021

BEATRIZ CAUDURO MONTAGNER
Arquiteta e Urbanista - CAU A74870-6

EDES ANDRADE FILHO
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

05/06

ESCALA INDICADA