


DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

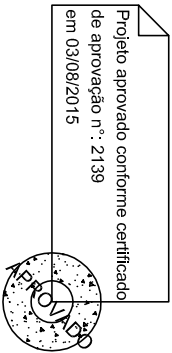

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

ESTE PROJETO FOI ELABORADO UTILIZANDO UMA VERSÃO ORIGINAL DO SISTEMA PROFISSIONAL PARA CÁLCULOS, DESENHOS E PROJETOS
GSTARCAD – ARKISPT – NÚMERO DE SÉRIE: C01_724 LICENCIADO À: DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 18.037.078/00017-46

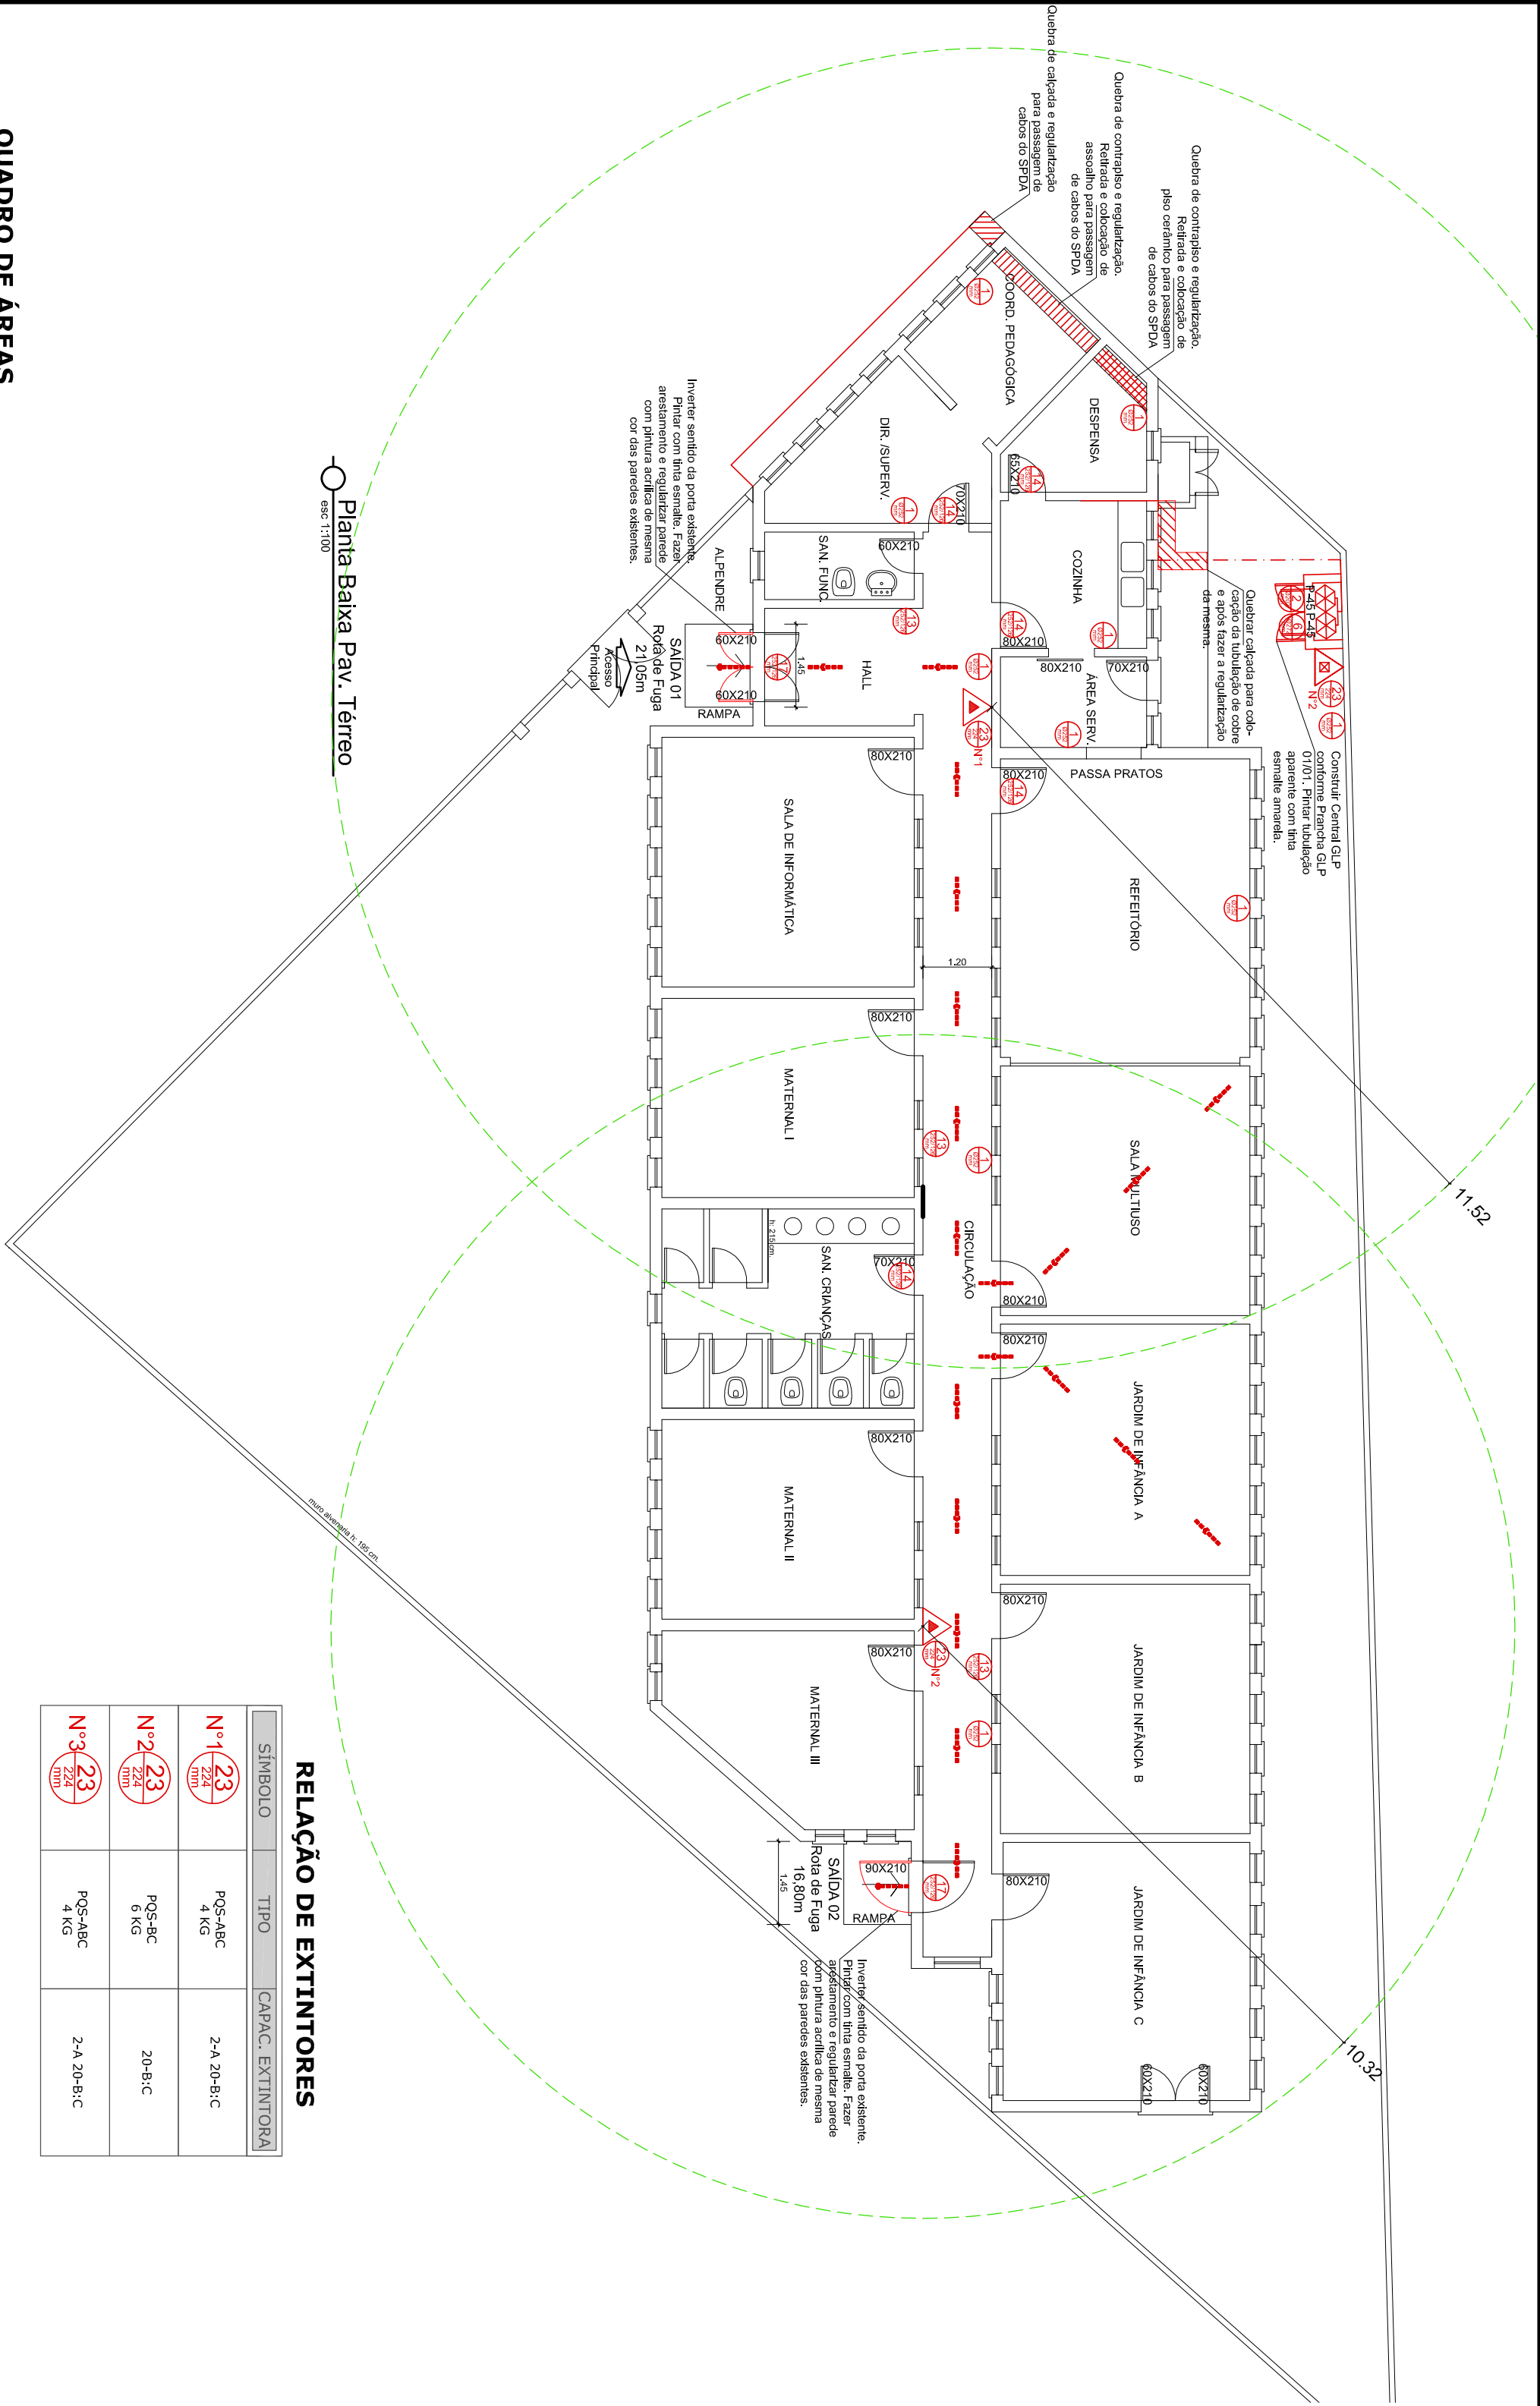

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13	→	Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14	→	Placa de indicação de uma saída de emergência, a ser afixada acima da porta
16	→	Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) do trajeto de fuga das escadas
17	SAÍDA	Placa de indicação da saída de emergência final
1	→	Placa de indicação de "Proibido fumar"
23	→	Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
2	→	Placa de indicação de "Proibido produzir ruído"
6	→	Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"


CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
→	Indicação do percurso da rota de fuga
→	Indicação da saída final na rota de fuga
→	Extintor de incêndio Pó Classe ABC
→	Extintor de incêndio Pó Classe BC
→	Extintor de incêndio de Água
→	Barra antipânico
→	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
→	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada)

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº 1 23	POS-ABC 4 KG	2-A-20-B-C
Nº 2 23	POS-BC 6 KG	20-B-C
Nº 3 23	POS-ABC 4 KG	2-A-20-B-C

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(M²)
Coord. Pedagógica	5,88
Dirigção/Superintendência	7,43
Despensa	4,55
Cozinha	6,55
Sanit. Funcionários	3,08
Hall	5,35
Área de Serviço	4,03
Refeitório	22,62
Sala de Informática	18,14
Material I	15,27
Sanit. Crianças	18,92
Circulação	30,00
Material II	15,31
Material III	12,55
Jardim de Infância A	19,05
Jardim de Infância B	18,92
Jardim de Infância C	19,35

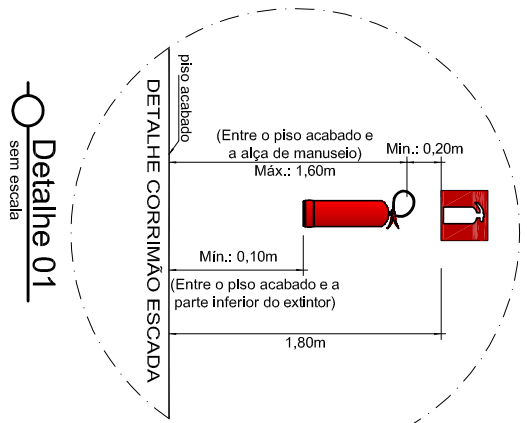

arquitetura & engenharia

dms

Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@dms.com.br

Colaboração:
Técnica em Edificações
Fernanda de Almeida Almeida

Prédio Existente:
Área: 276,31 m²

Data: 14/08/2015

Escala
1:50

DESENHO
PE

FOLHA
01/01

Proprietário:
Rua João Moreira, nº 204, Vila da Quinta - Rio Grande/RS

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:
Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREAR/RS 187.335

PROJETO EXECUTIVO
Planta Baixa Pav. Único

EMEI Vila da Quinta

TE
TIPO DE EMISSÃO:

A-PRELIMINAR
B-P/APROVAÇÃO
C-CONHECIMENTO

D-P/CONSTRUÇÃO
E-COTAÇÃO
H-P/DETALHAMENTO

K-APROVADO
P-CANCELADO
Q-EMISSIONAL FINAL

R-OUTROS
S-P-COMENTÁRIOS

00	15/08/2015	Projeto para execução.	D	Fernanda	LLW	RMF
REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.