




QM1 (Quadro de medição)

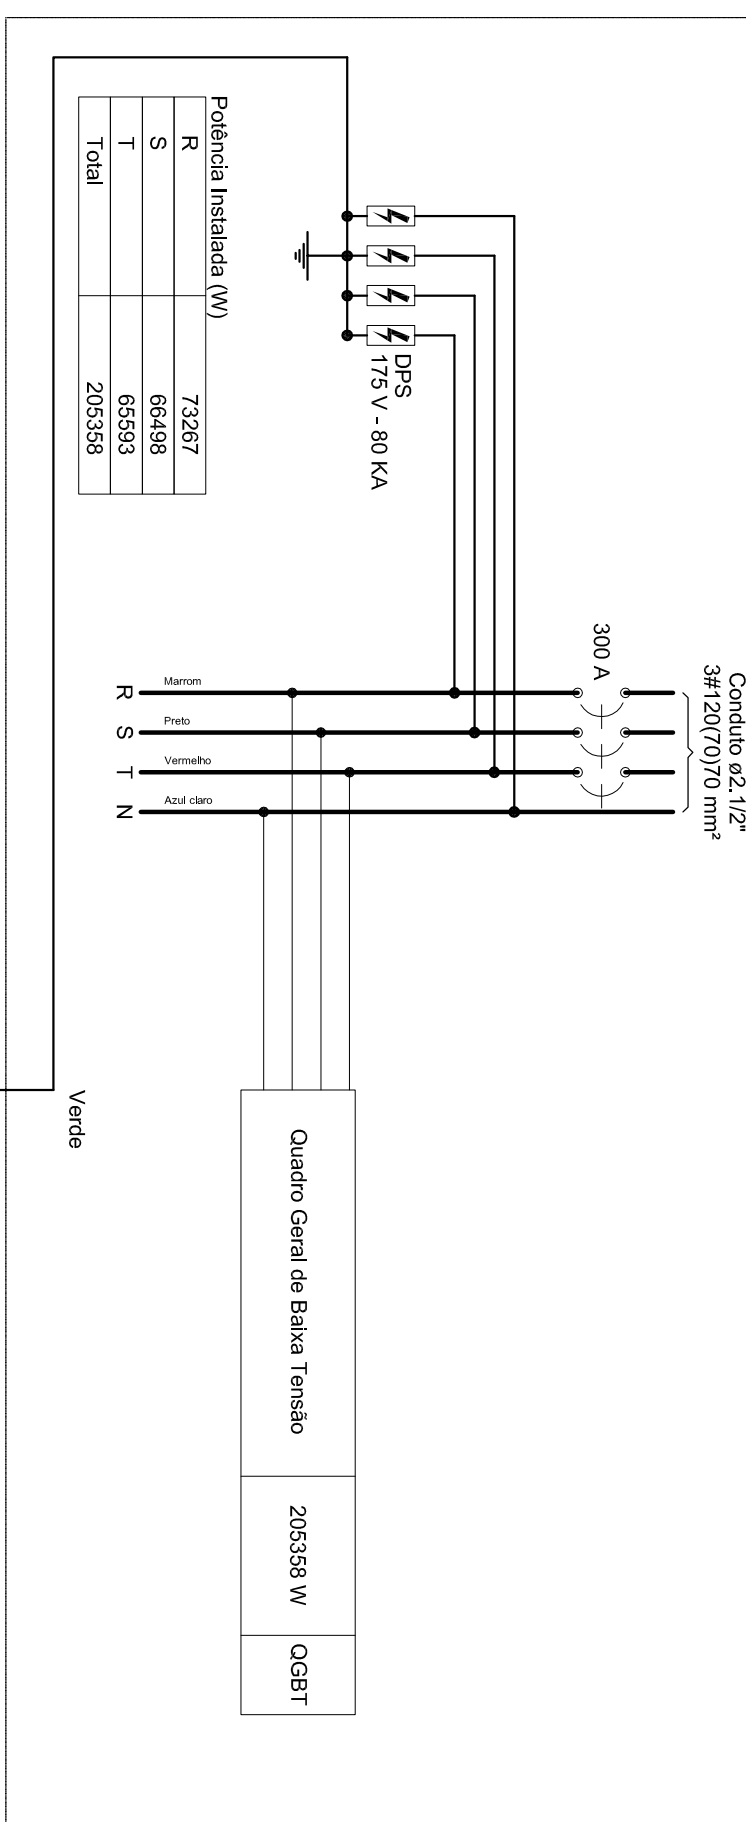


QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão)

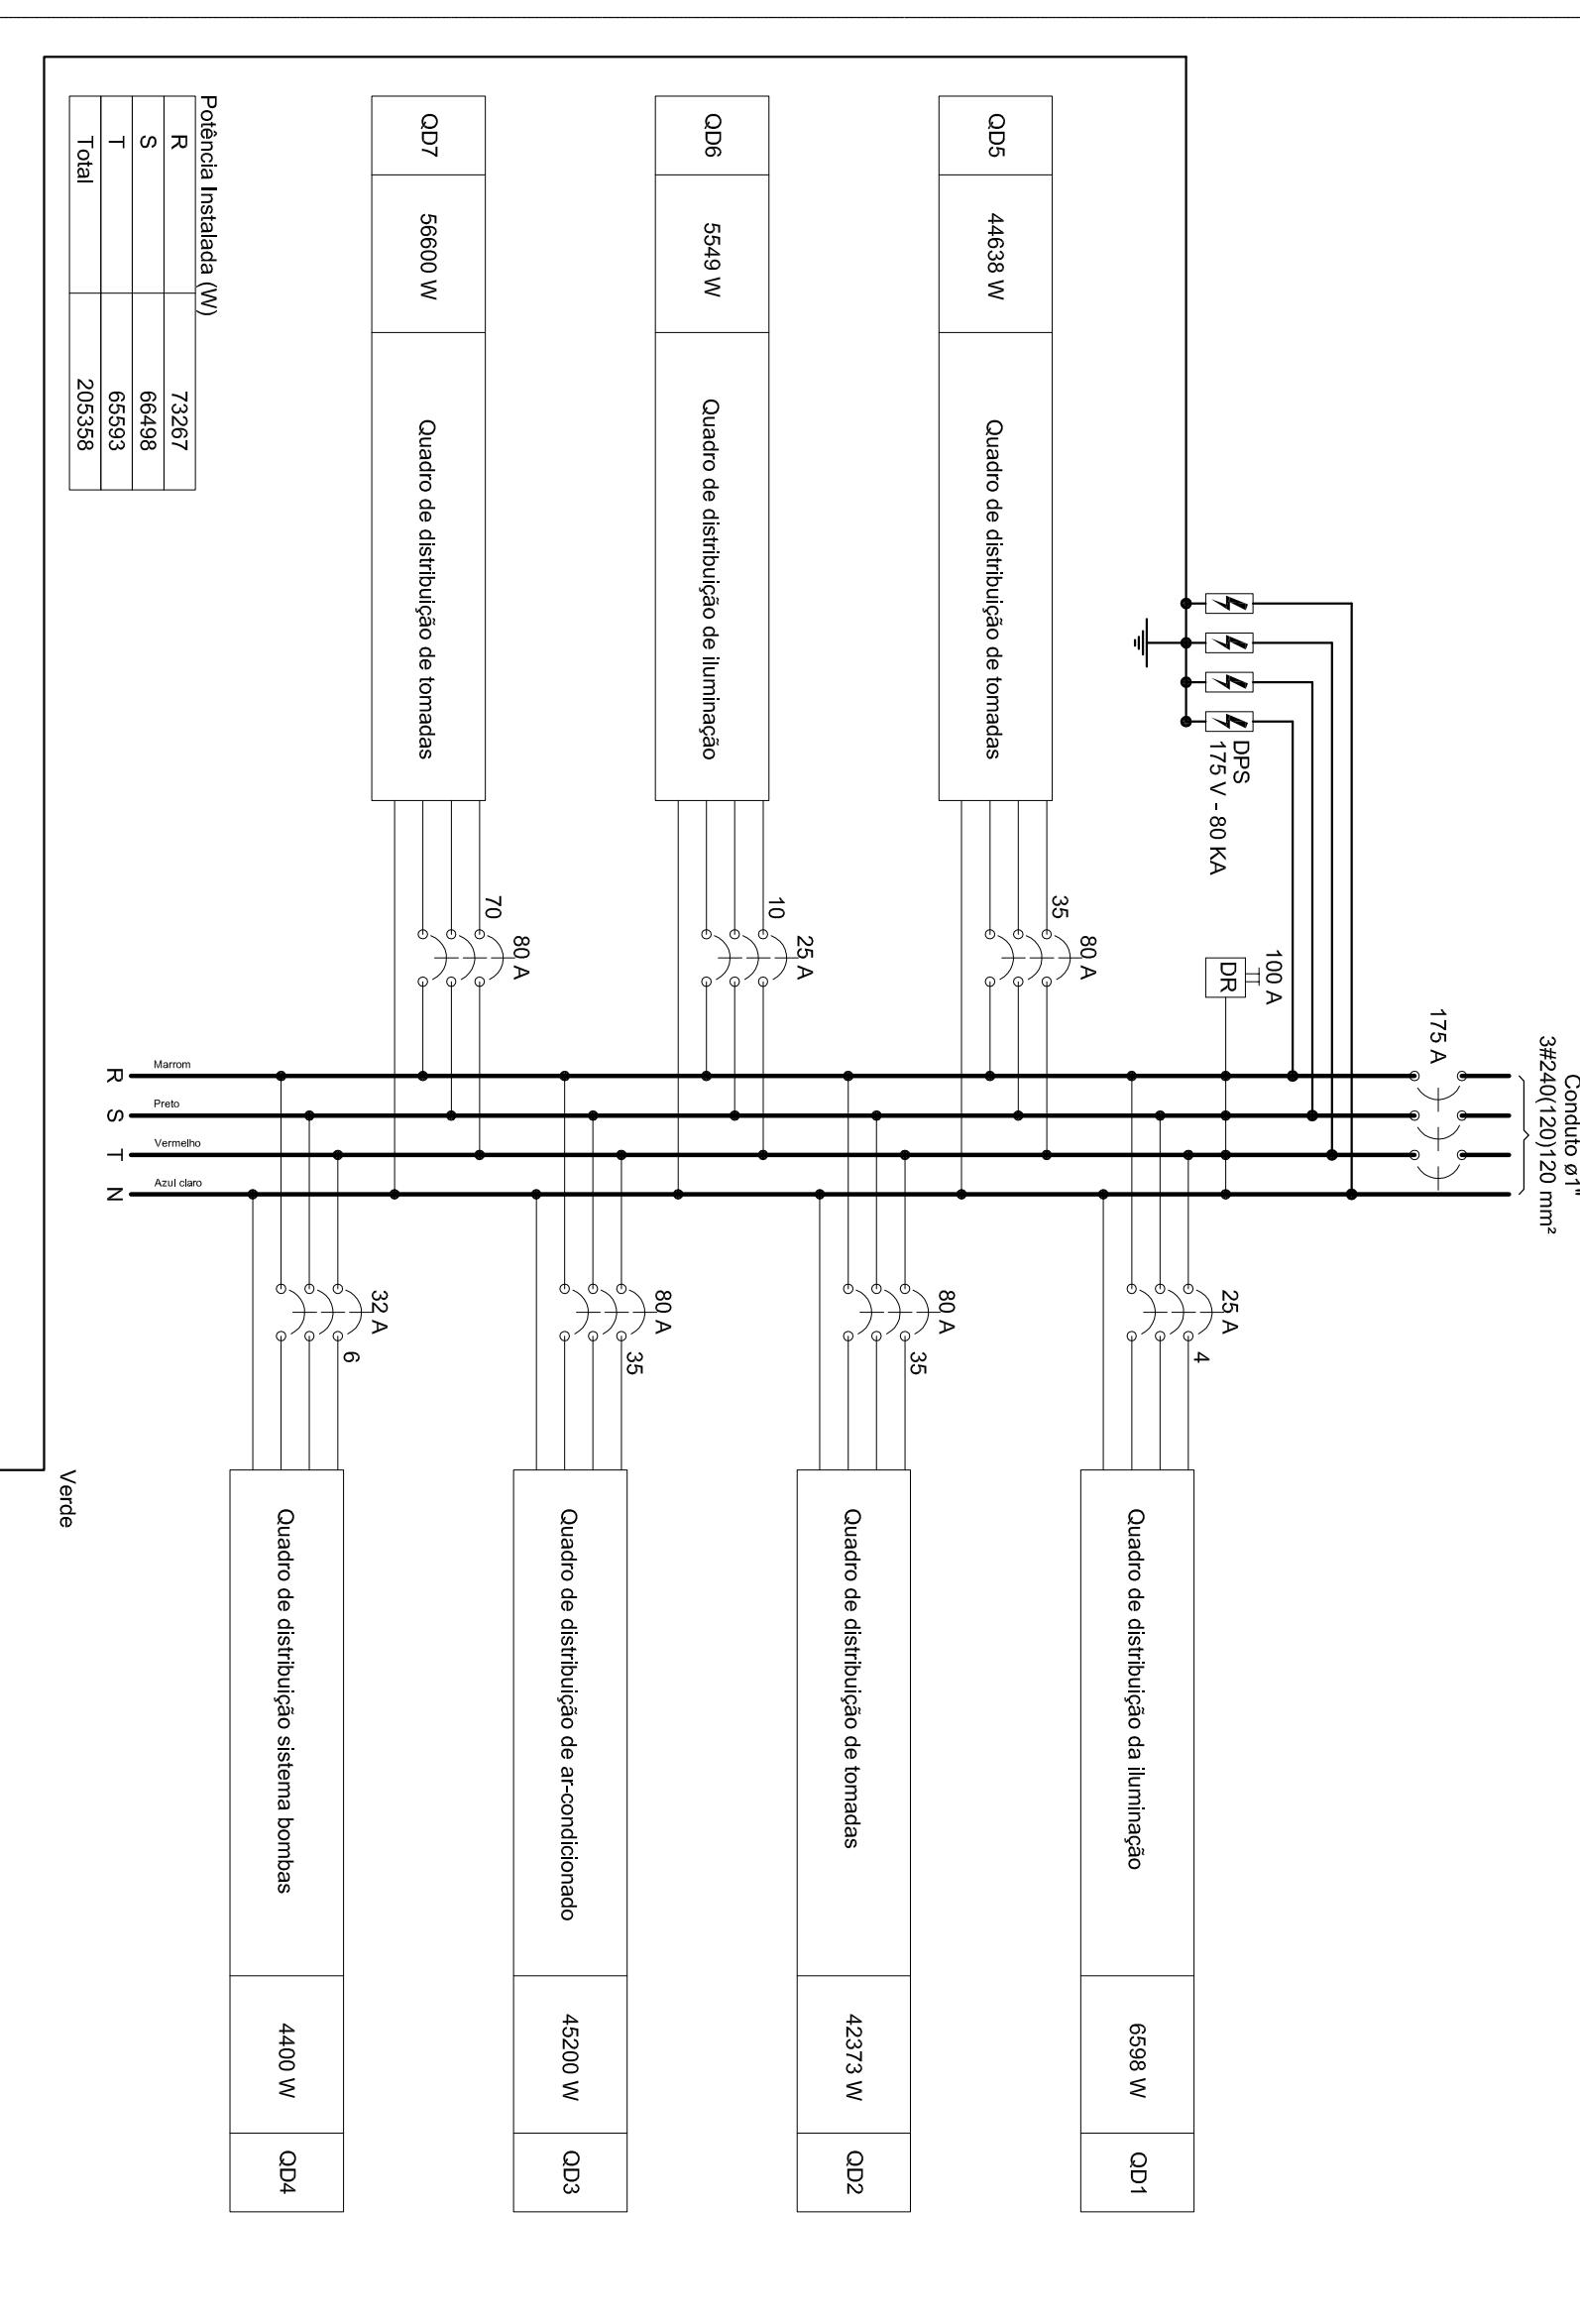


QD1 (Quadro de distribuição da iluminação

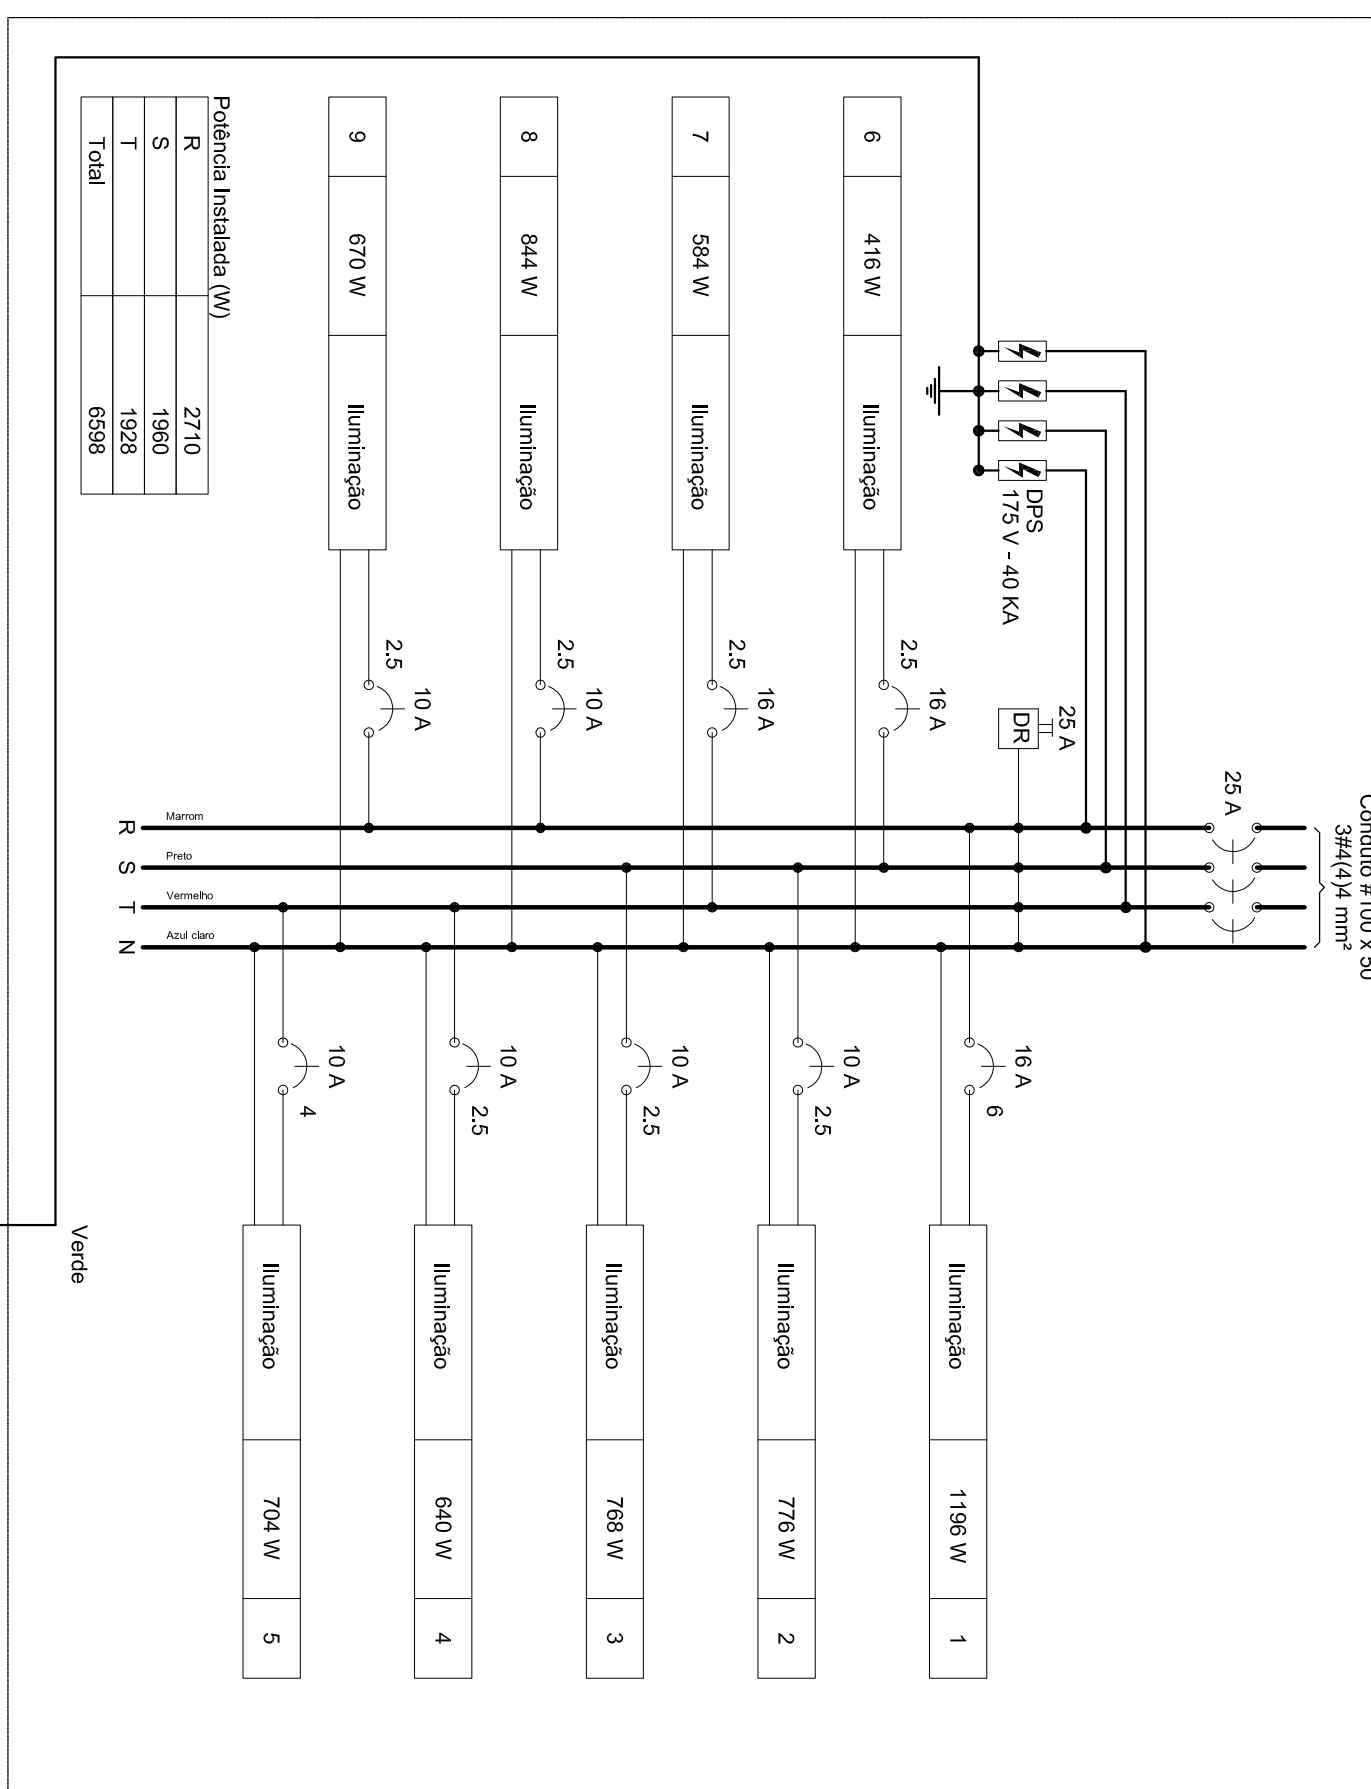


QD3 (Quadro de distribuição de ar-condicionado

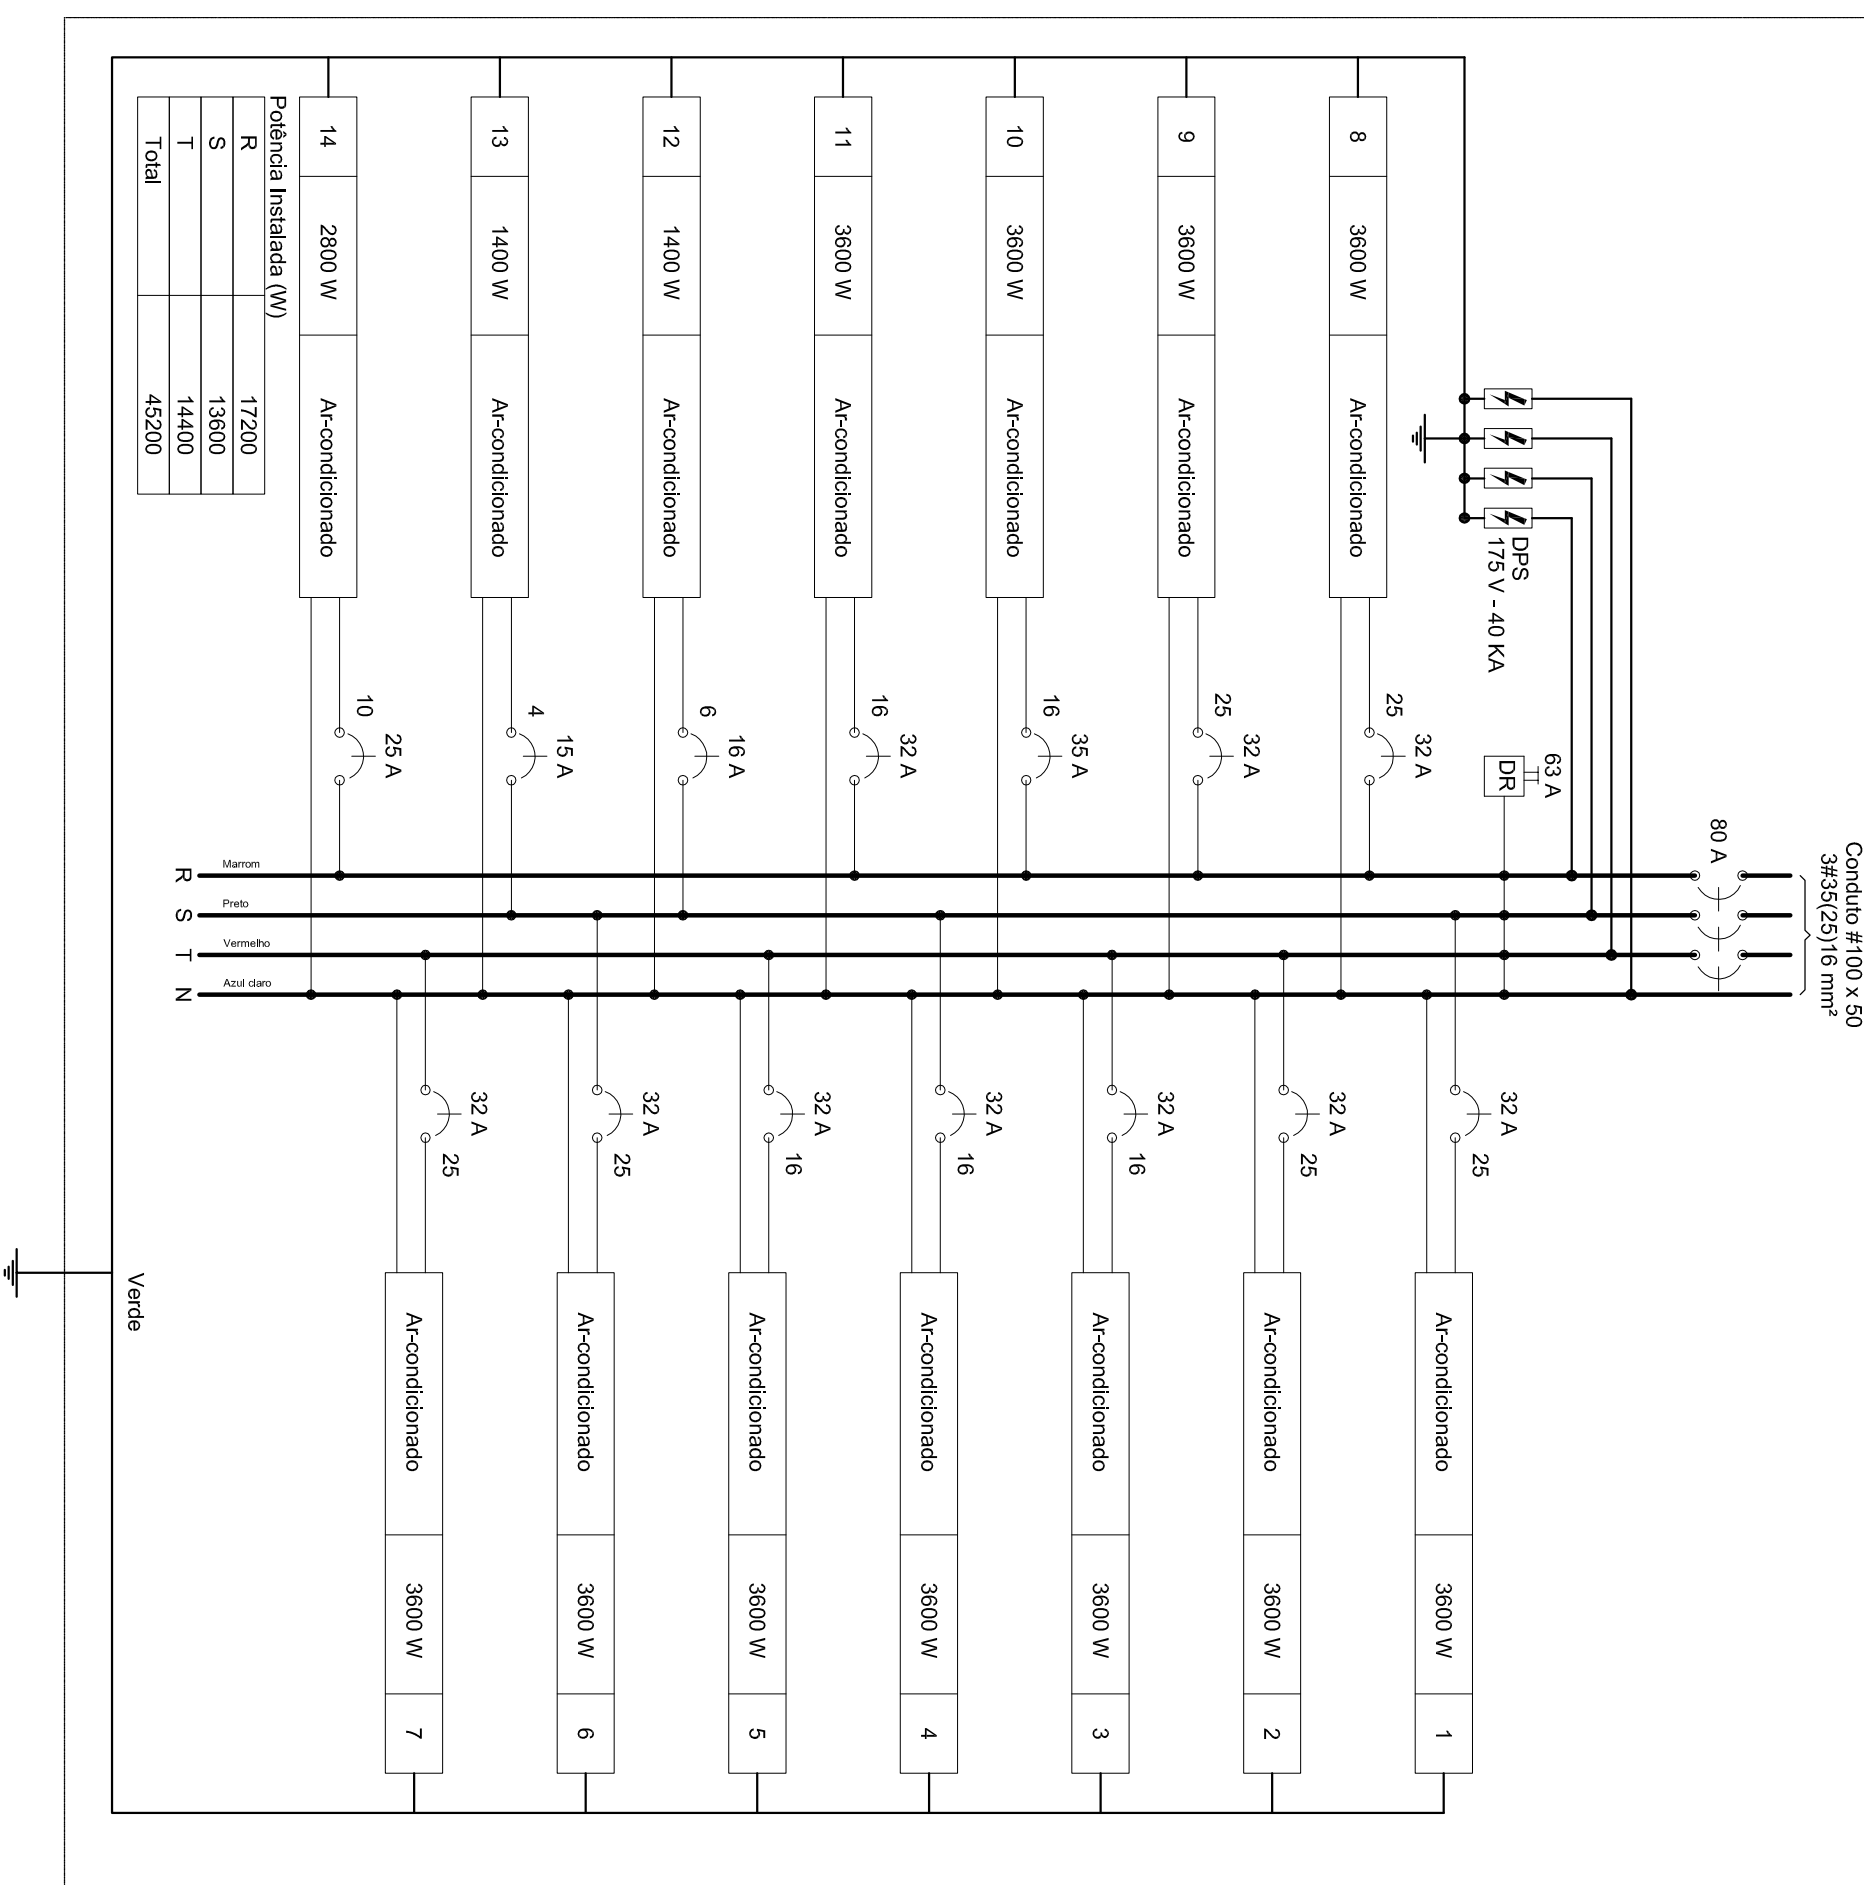


QD2 (Quadro de distribuição de tomadas)

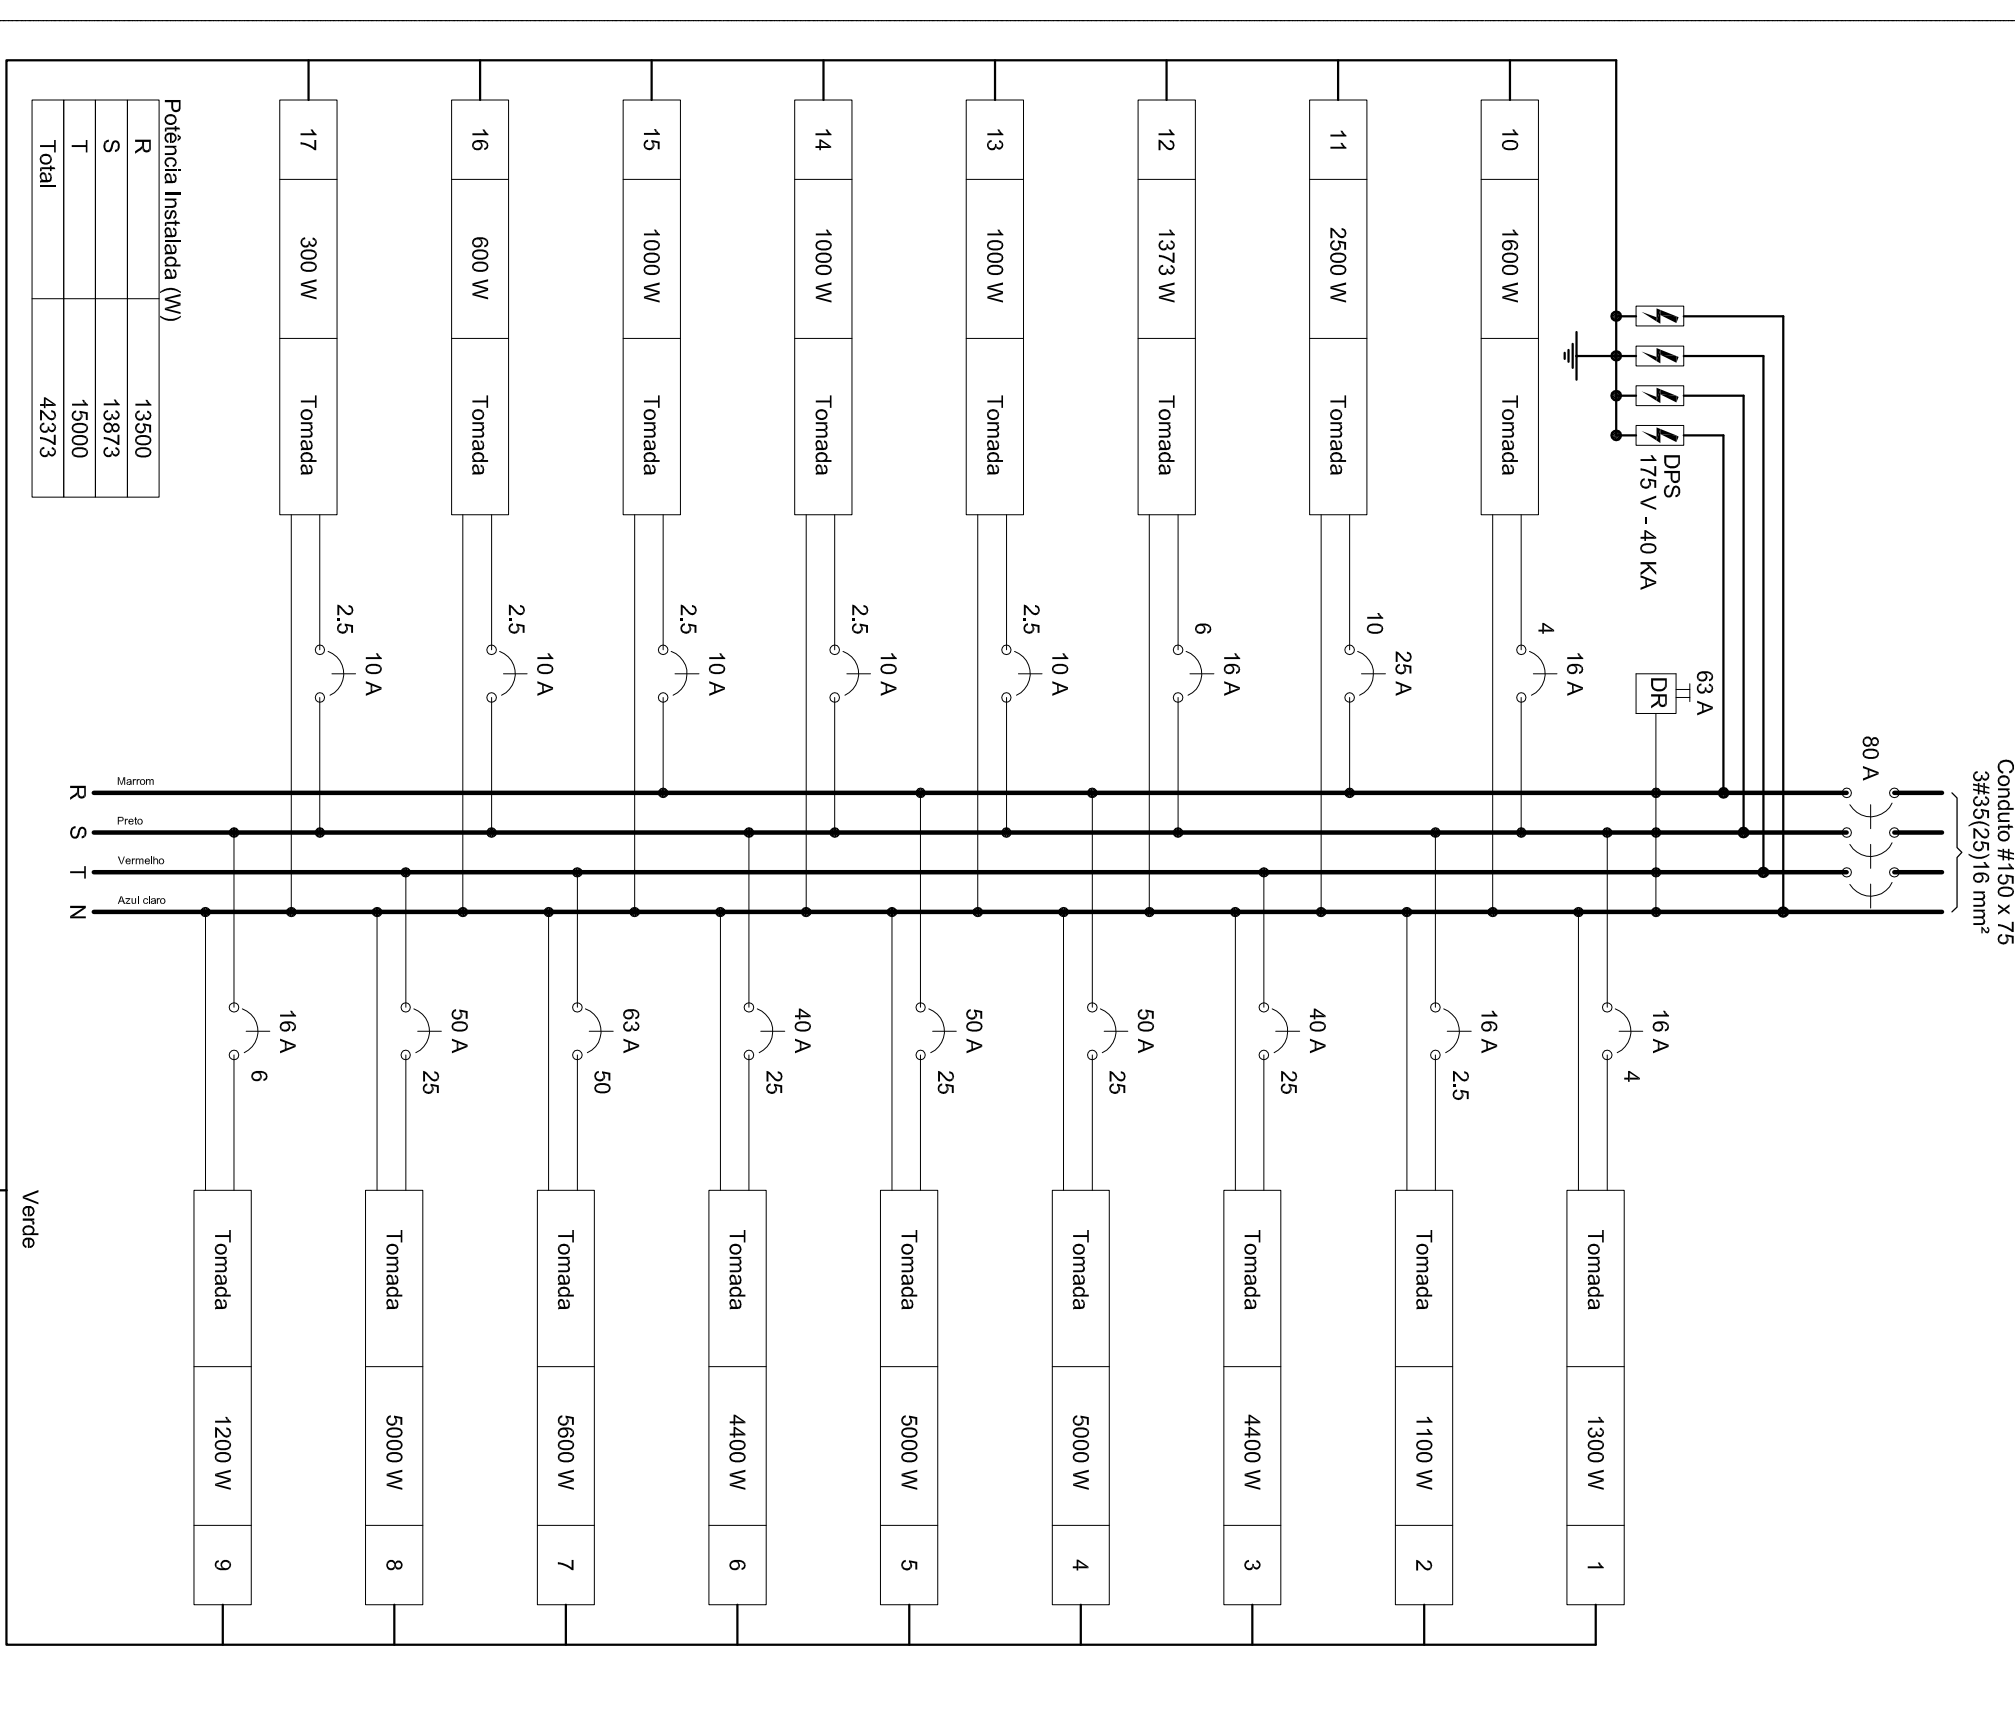


QD4 (Quadro de distribuição sistema bombas).

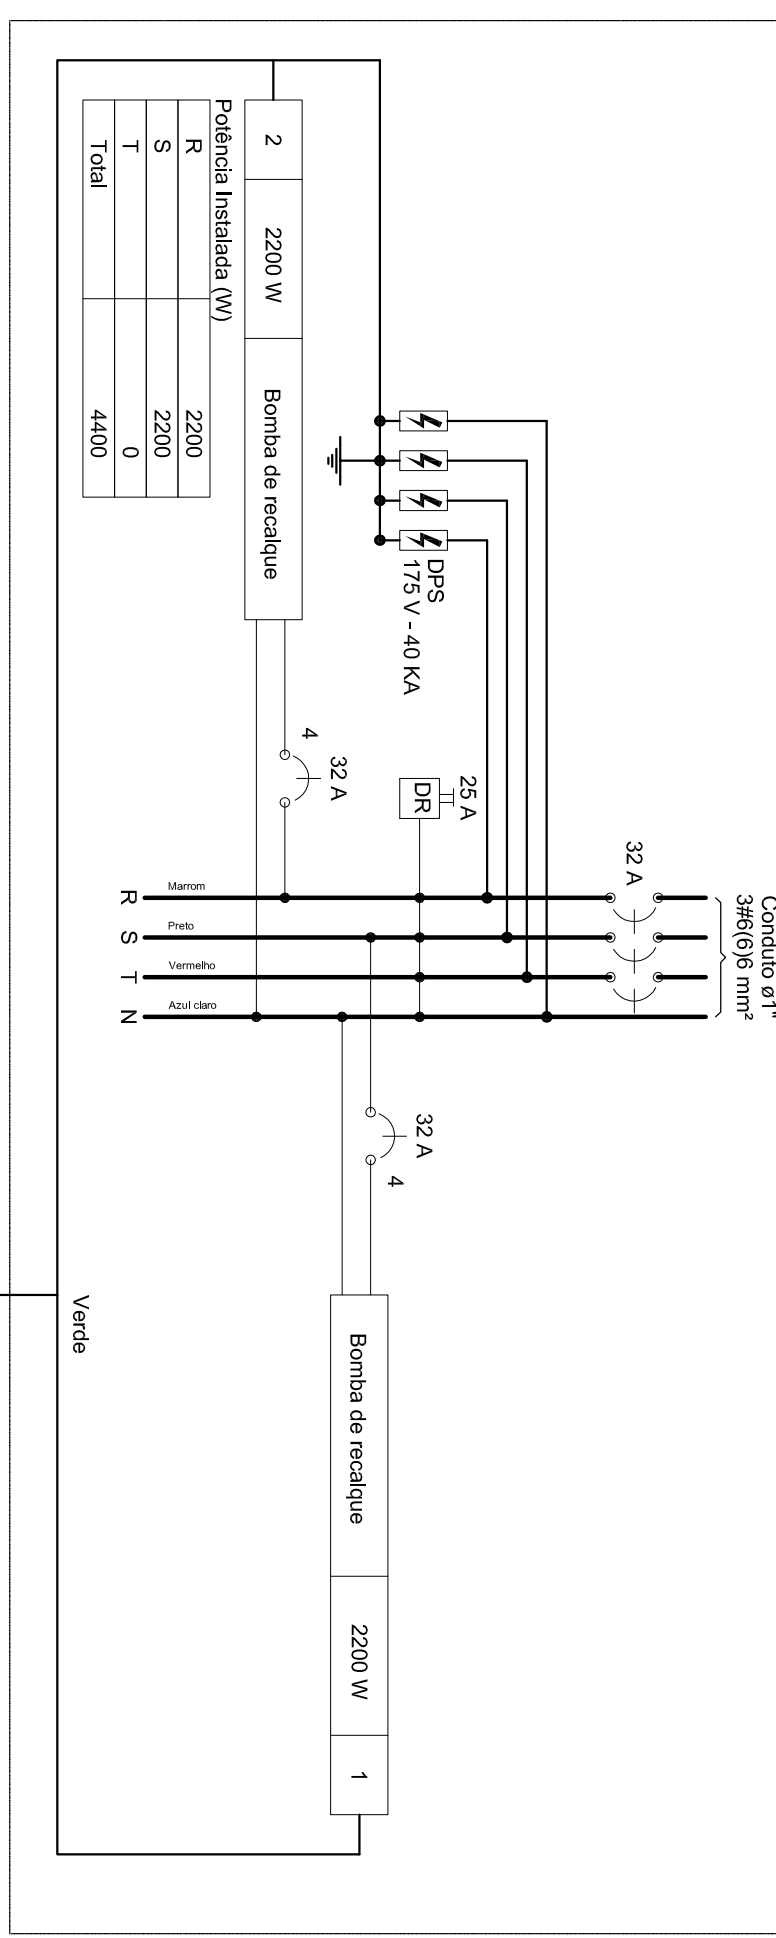










QD5 (Quadro de distribuição de tomadas;

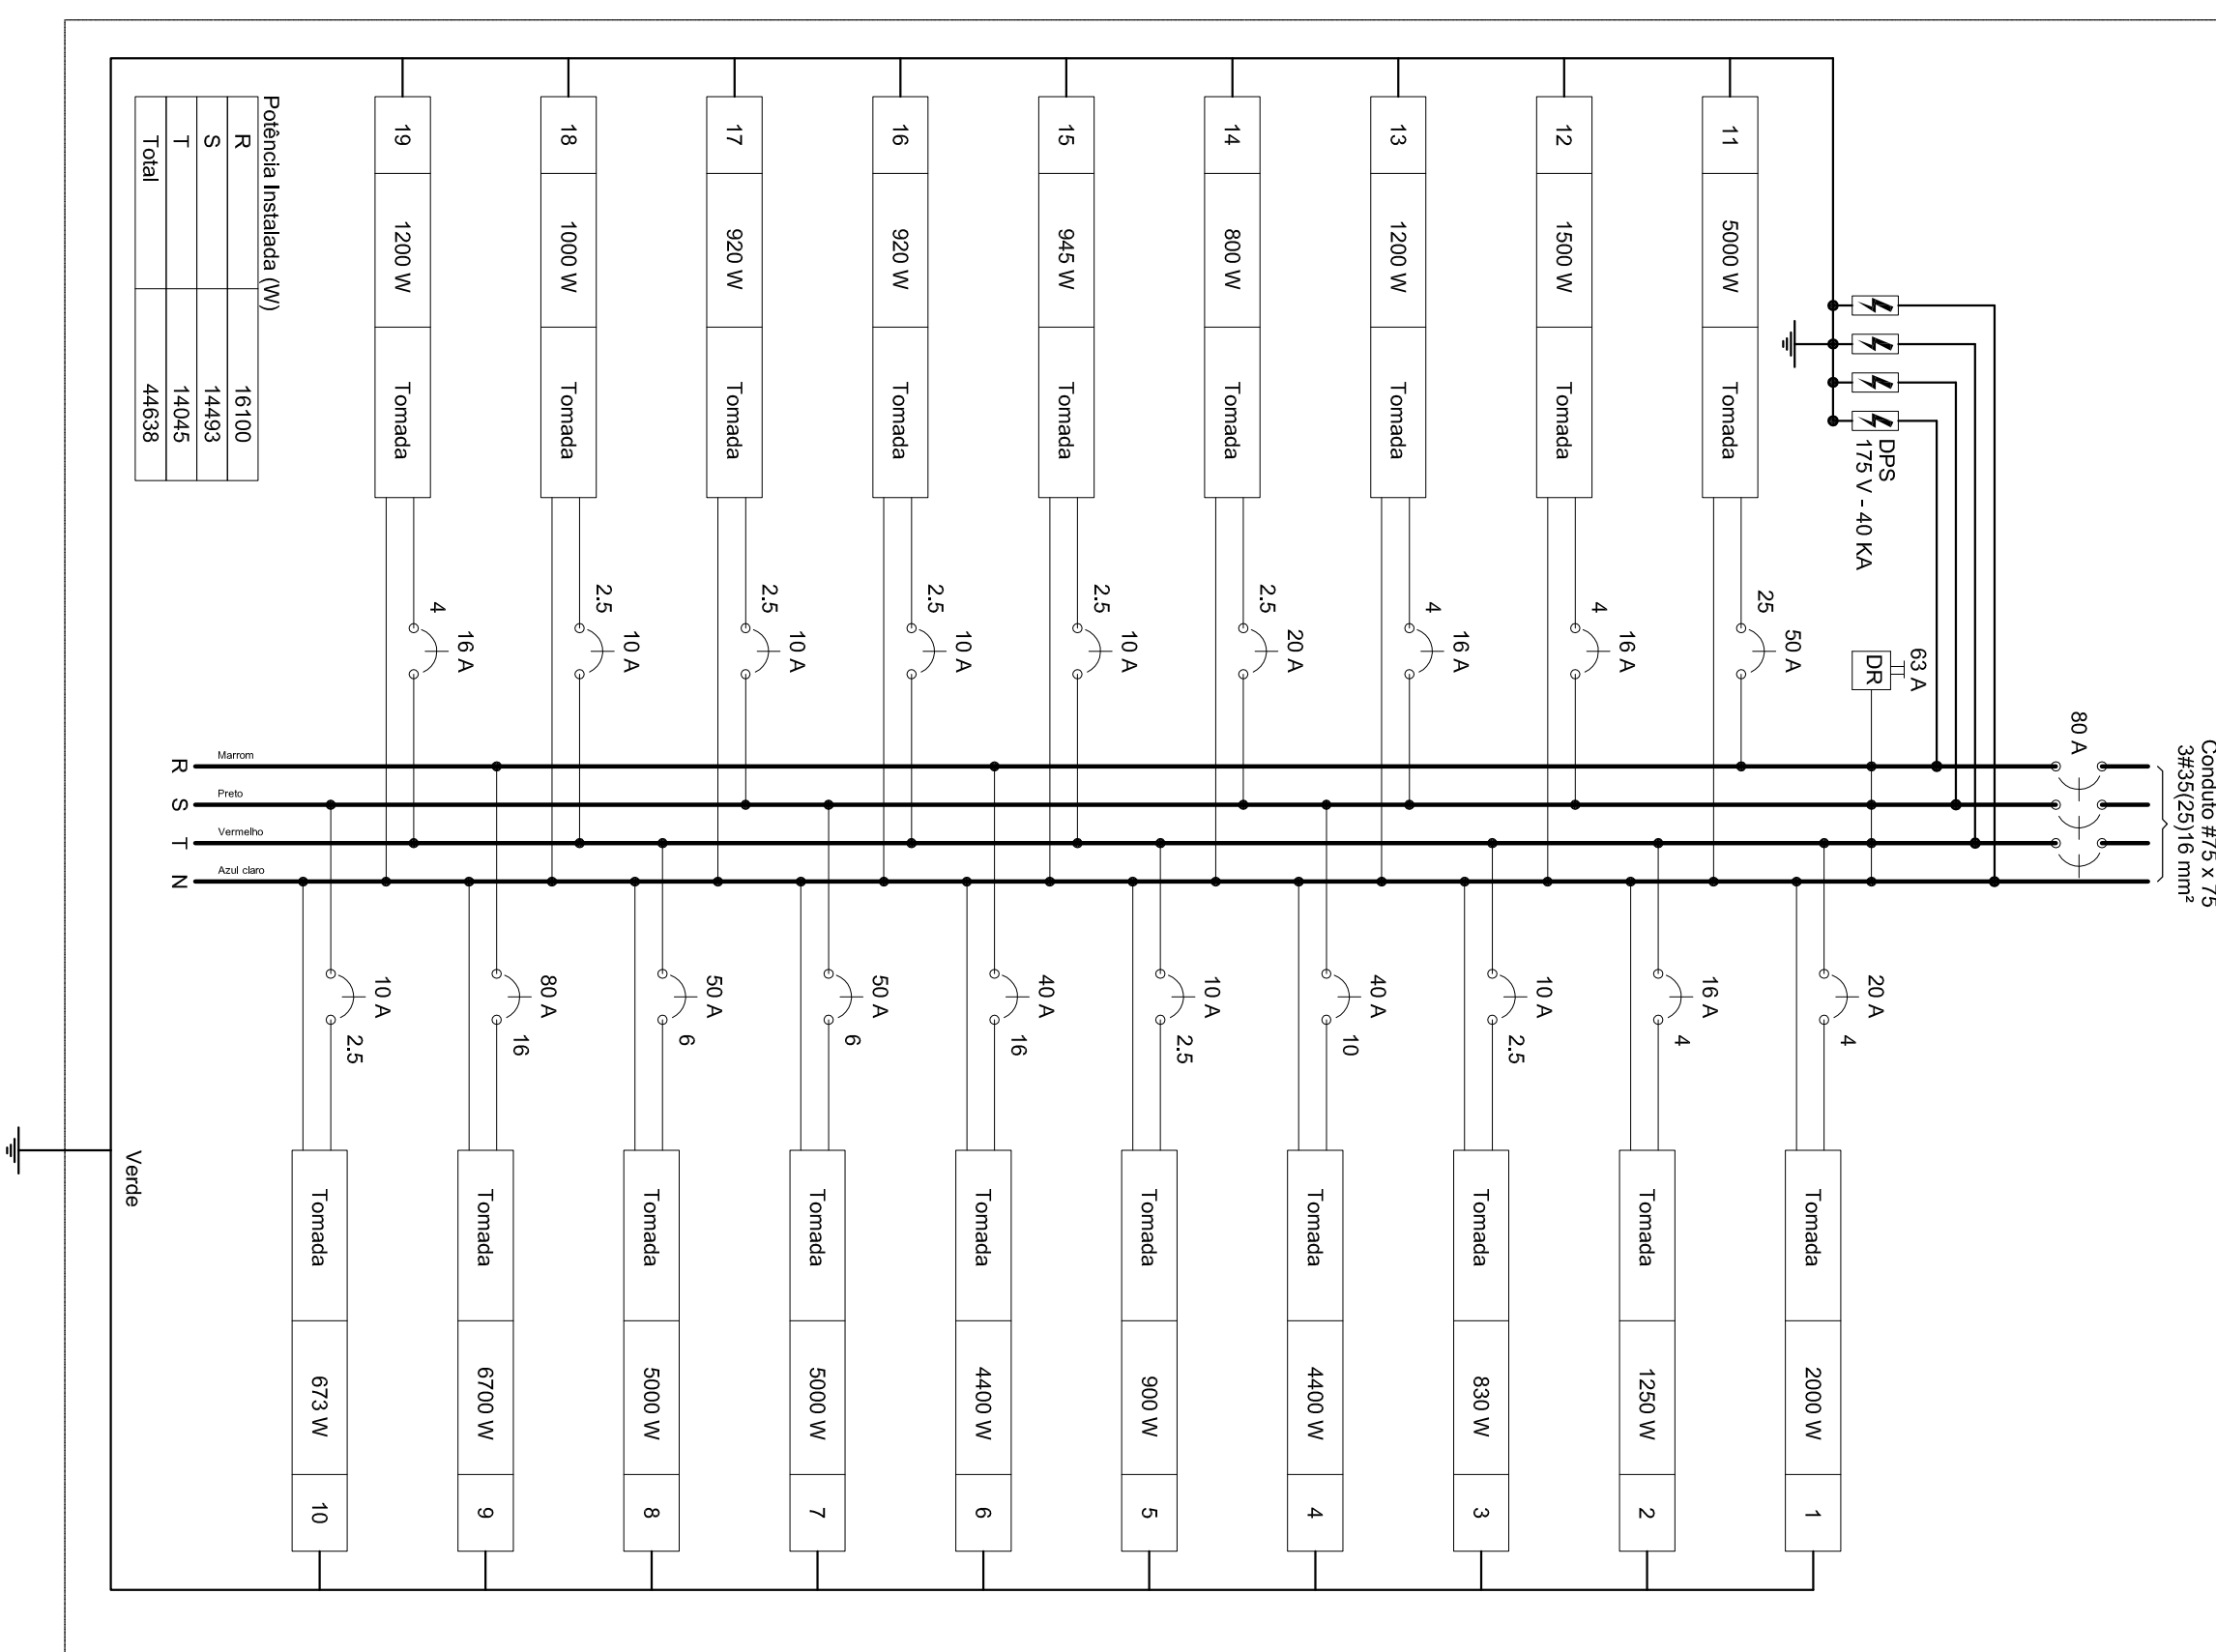

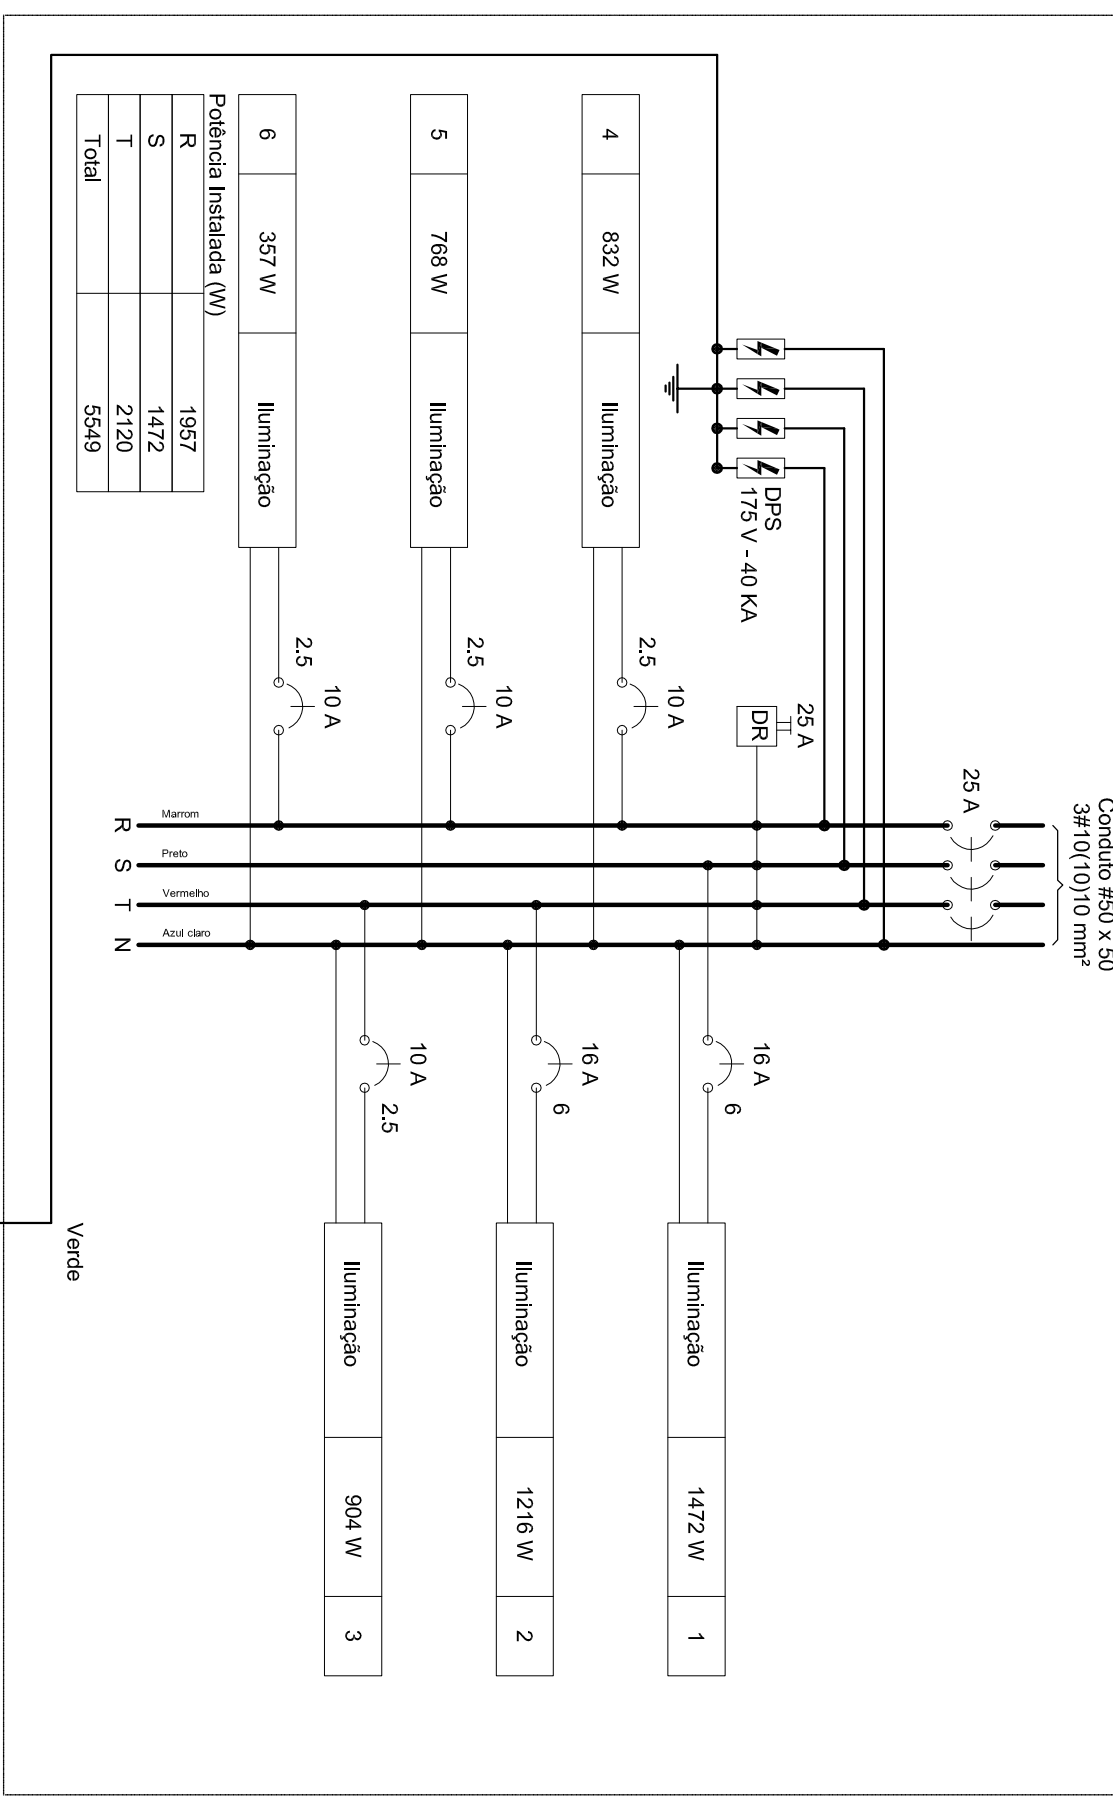







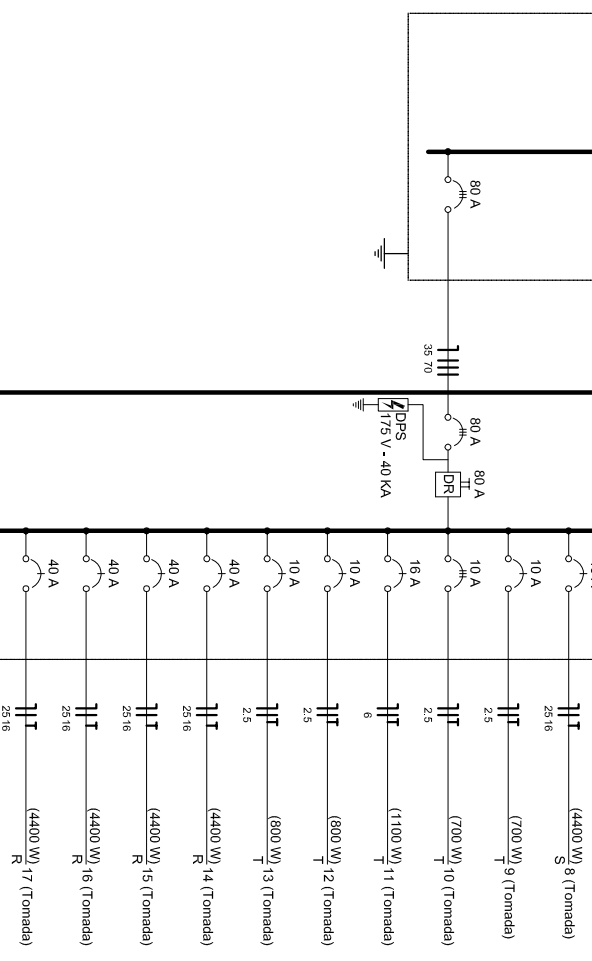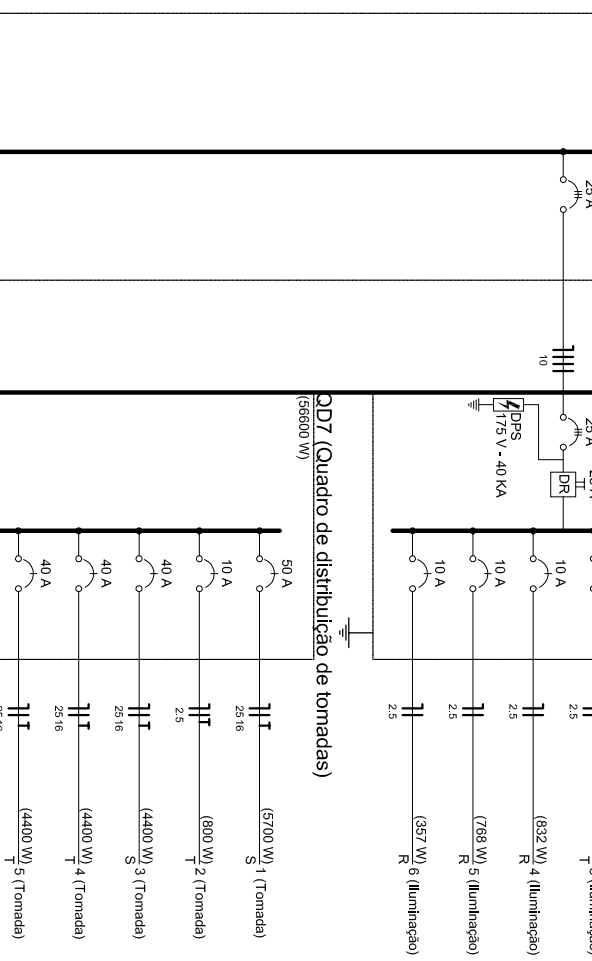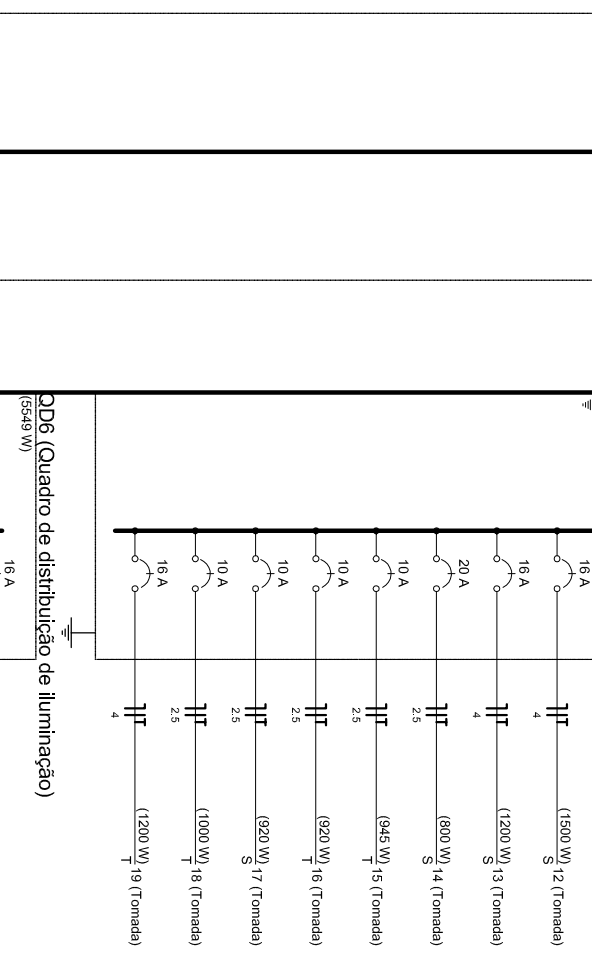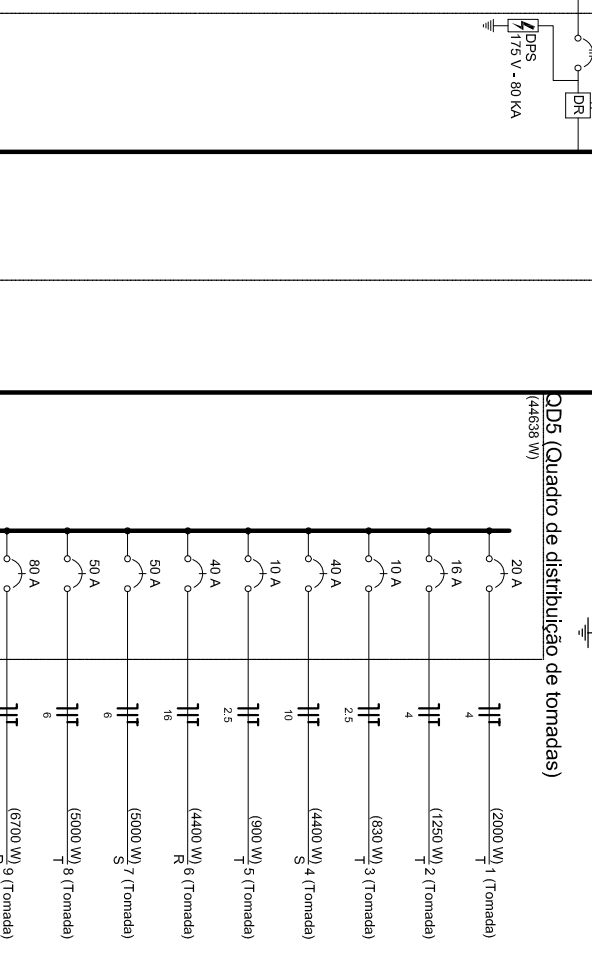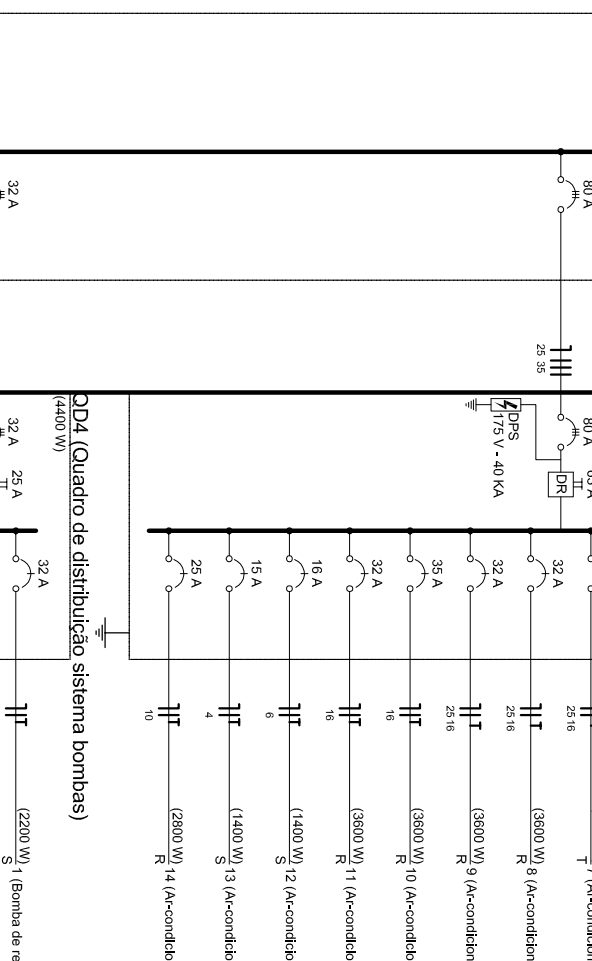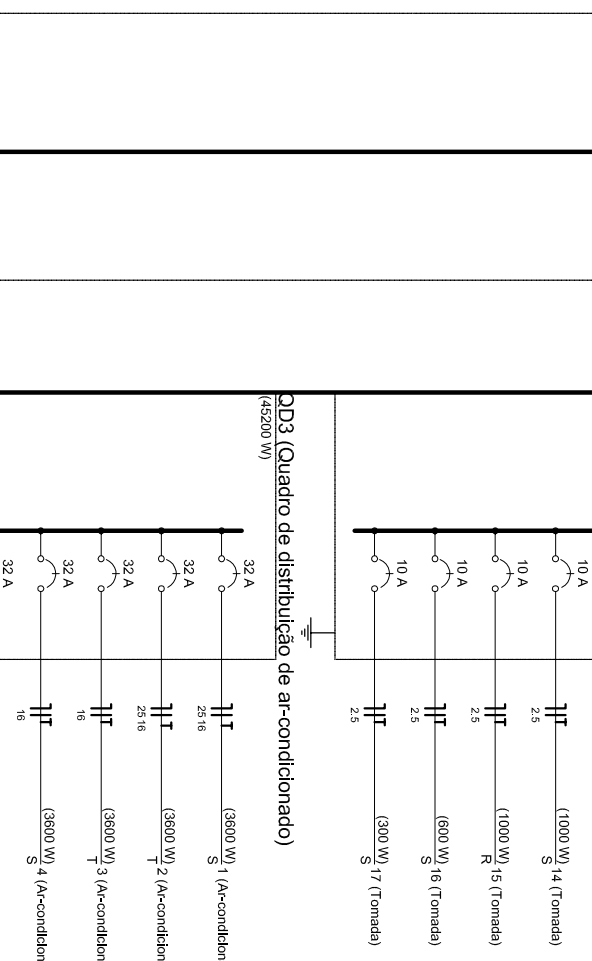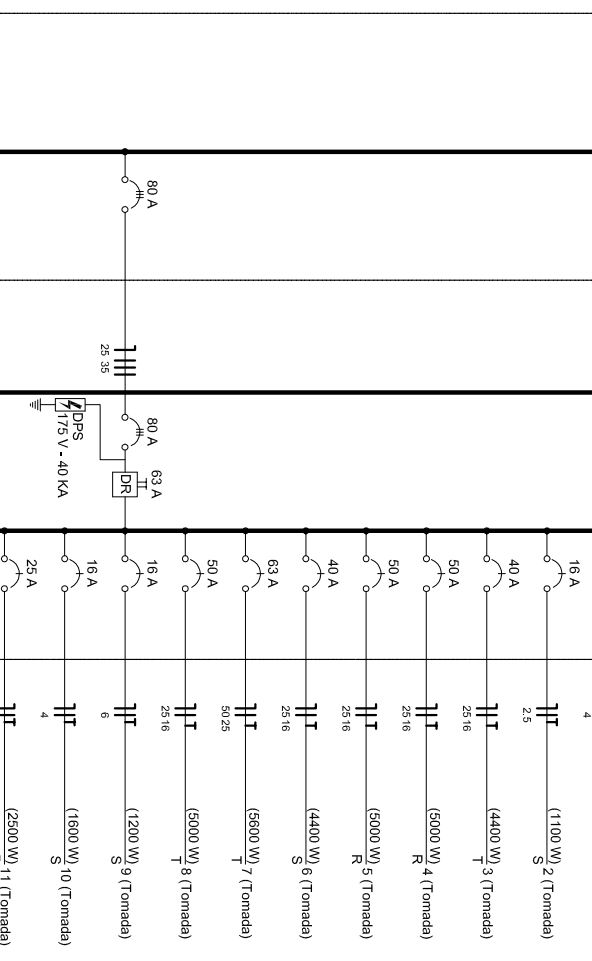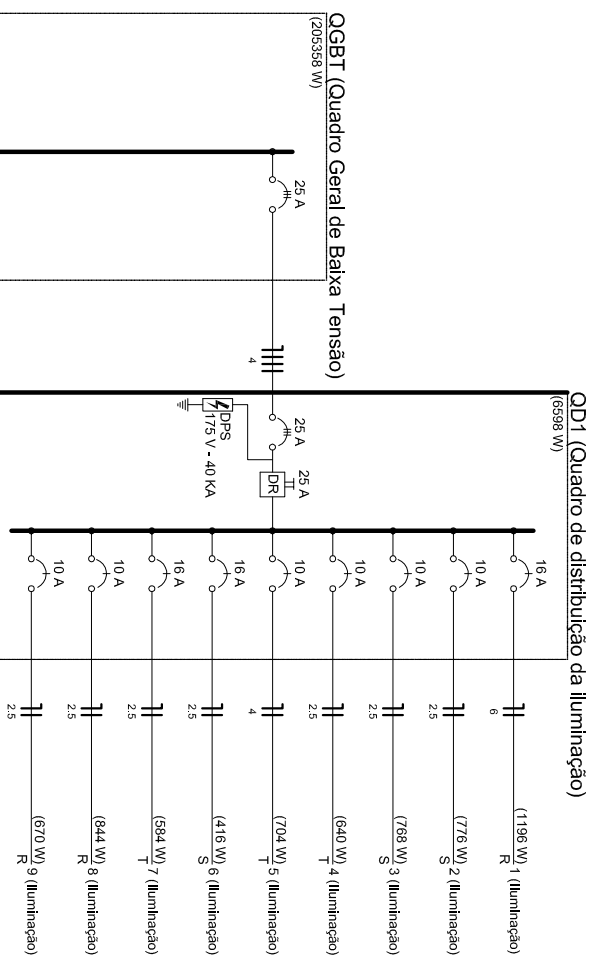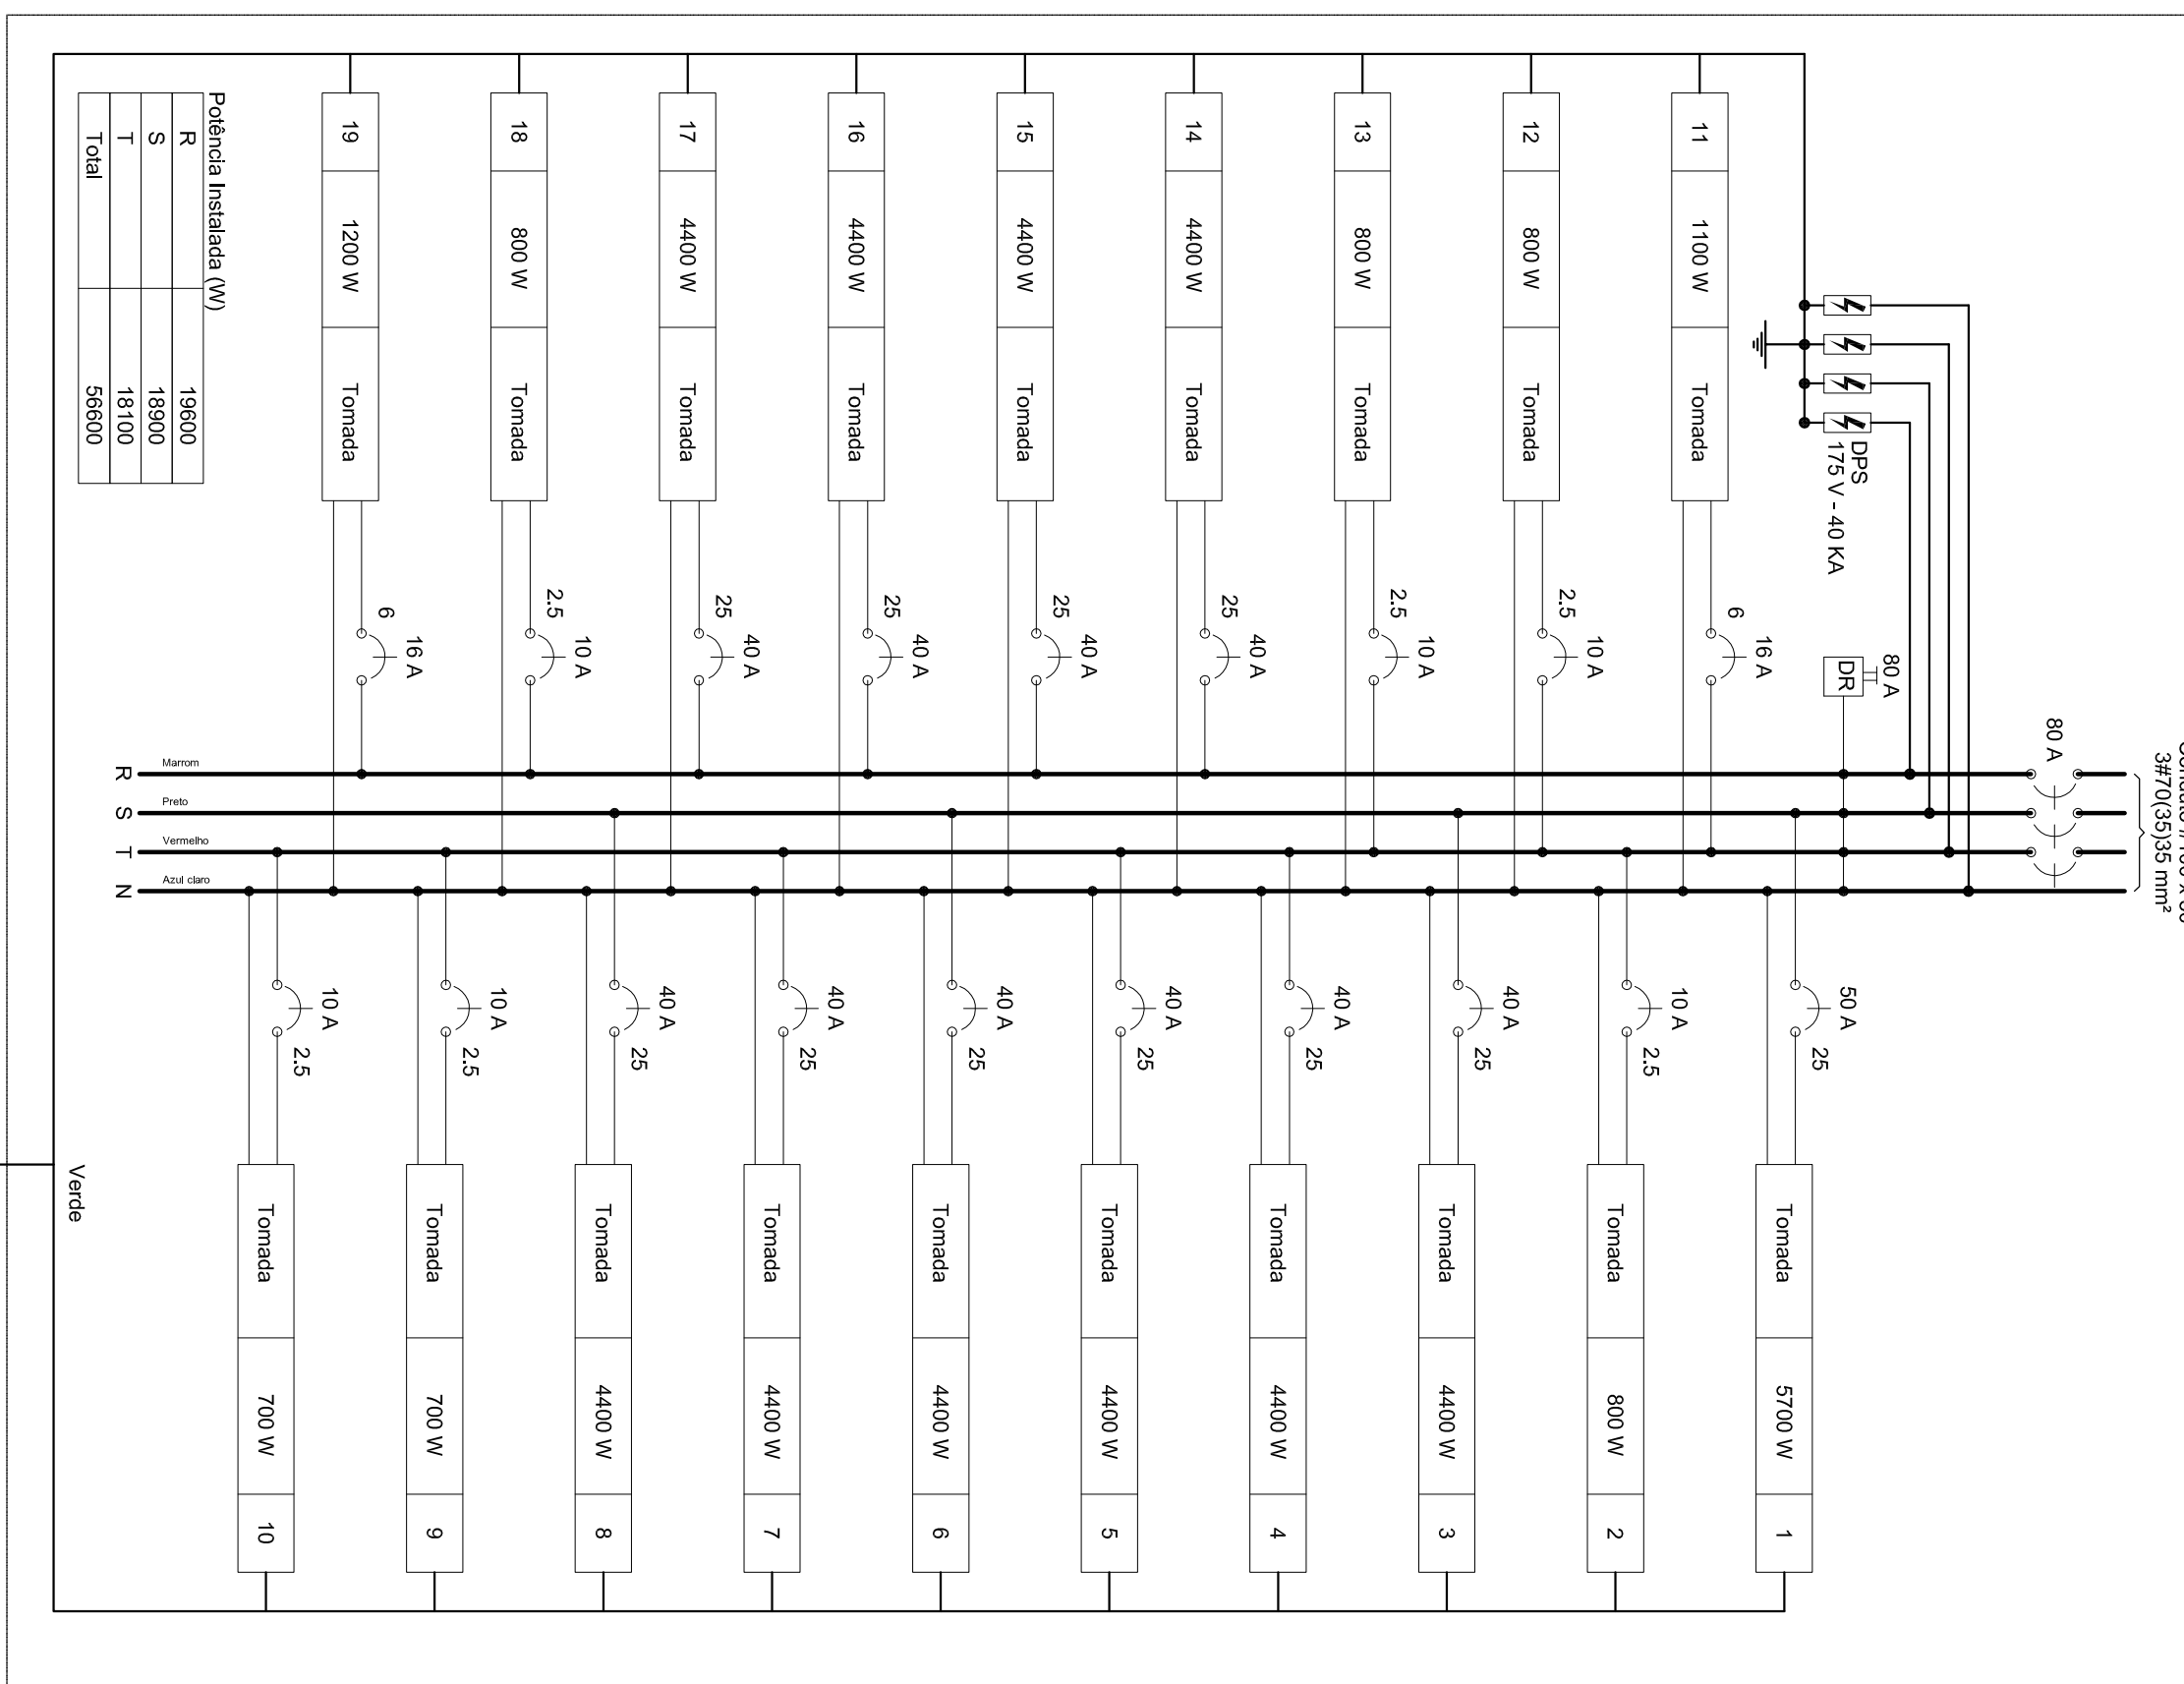























QD6 (Quadro de distribuição de iluminação)



QD/ (Quadro de distribuição de tomadas)



Legenda	
	Interpretación: 1, 10 mm a 100
	1 hora, sendido 5, 1 hora, 1, 10 mm a 100
	Cada 4 minutos, enviar a 1, 10 mm a 100
	Cada 4 minutos, enviar a 100, 10 mm a 100
	Cada 4 minutos, enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100
	Enviar a 100, 10 mm a 100

[illegible]